

RELACION DHE SPECIFIKIME TEKNIKE
*Hidroizolimi i plote i taraces, rikonstrukcion i ambienteve te brendshme,
ku eshte e nevojshme per godinen 3kate, objekti nr3.*



REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E MBROJTJES
INSTITUTI I GJEOGRAFISE DHE INFRASTRUKTURES USHTARAKE

" Hidroizolimi i plote i taraces, rikonstrukcion i ambienteve te brendshme, ku eshte e nevojshme per godinen 3kate, objekti nr3."

RELACION DHE SPECIFIKIME TEKNIKE NDERTIMORE

Punoi: Ark. Benarda Priska



Godinat qe do te behet hidroizolimi i taracave


1. Laoratorit te monucioneve godina nr.3
2. Laboratori i municioneve godina nr.6

1. Laoratorit te monucioneve godina nr.3


Do te behet heqja e shtresa eksituese te tarraces, duke arritur ne solete. Vendosja e shtresave te reja do te behet sipas detajit arkitektonik.

Gjithashtu do te behet, zevendesimi i ullukeve ekzistues me ulluke shkarkimi vertikal me llamarine xingato me $\phi 100$, si dhe zevendesimi i kasetave.

Suvatimet e brendshme do te riparohen 30% dhe lysterje e plote ne katit e fundit.

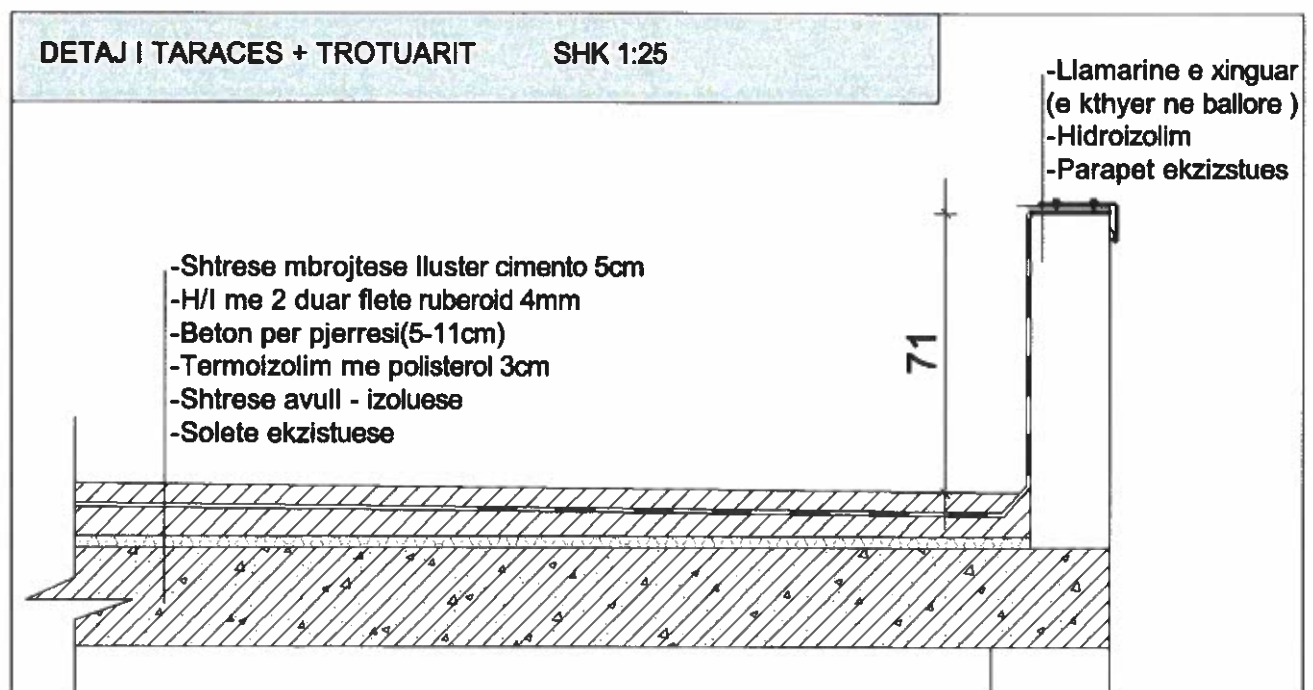

RELACION DHE SPECIFIKIME TEKNIKE
Hidroizolimi i plote i taraces, rikonstruktion i ambienteve te brendshme,
ku eshte e nevojshme per godinen 3kate, objekti nr3.

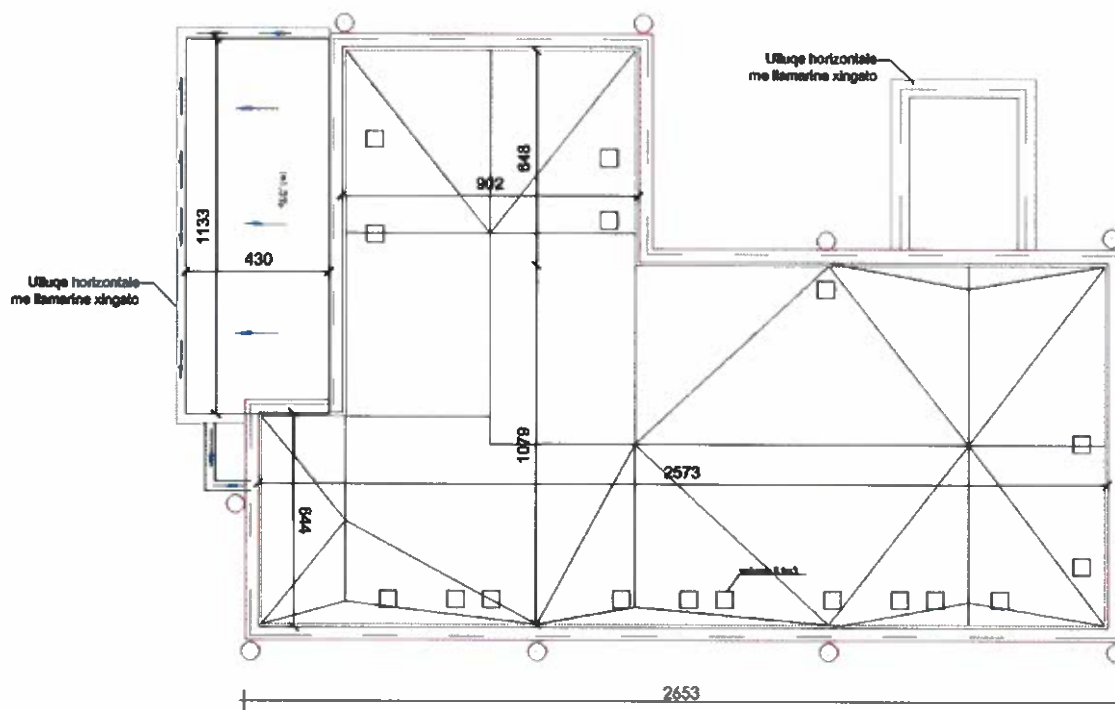

Shtresat e taraces

- Shtrese mbrojtese lluster cimento 5cm
- H/I me 2 duar flete ruberoid 4mm
- Beton per pjerrresi(5-11cm)
- Termoizolim me polisterol 3cm
- Shtrese avull - izoluese
- Solete ekzistuese

Shtresat e parapetit

- Llamarine e xinguar
(e kthyer ne ballore)
- Hidroizolim
- Parapet ekzizstues



2. Laboratori i municioneve godina nr.6


Do te behet heqja e shtresa eksituese te tarraces, duke arritur ne solete. Vendosja e shtresave te reja do te behet sipas detajit arkitektonik.

Gjithashtu do te behet, zevendesimi i ullukeve ekzistues me ulluke shkarkimi vertikal me llamarine xingato me $\varnothing 100$, si dhe zevendesimi i kasetave.

Suvatimet e brendshme do te riparohen 30% dhe lysterje e plote ne katin e fundit.

Suvatimi i jashtem do te riparohet ne masen 70% dhe do te lyhet e gjithe fasada.

PLANIMETRIA LABORATORI MUNICIONEVE SHK 1:125

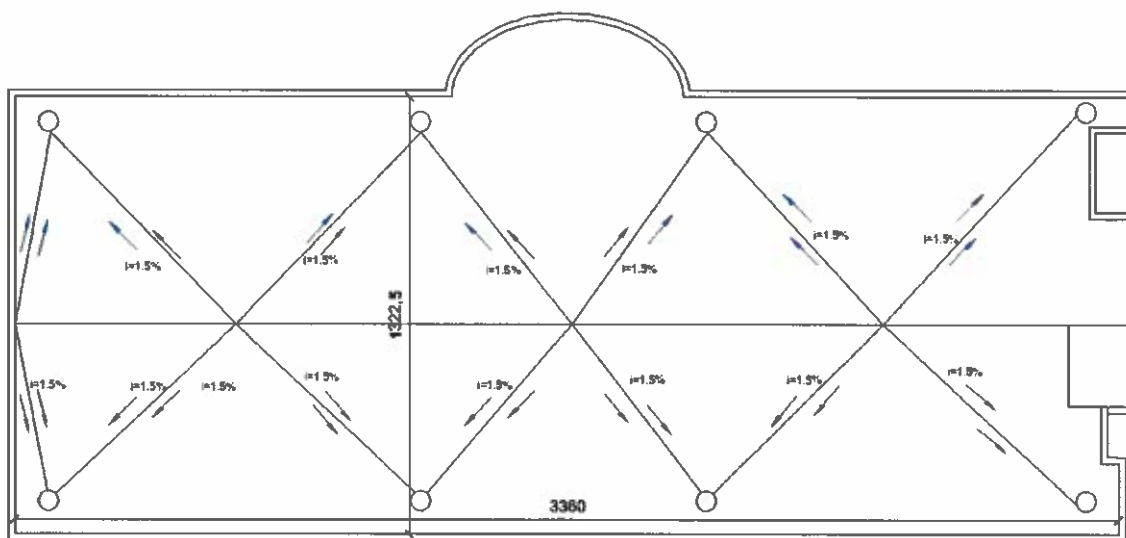

Shtresat e taraces

- Shtrese mbrojtese lluster cemento 5cm
- H/I me 2 duar flete ruberoid 4mm
- Beton per pjerresi(5-11cm)
- Termoizolim me polisterol 3cm
- Shtrese avull - izoluese
- Solete ekzistuese

Shtresat e parapetit

- Llamarine e xinguar
(e kthyer ne ballore)
- Hidroizolim
- Parapet ekzistues



RELACION DHE SPECIFIKIME TEKNIKE
Hidroizolimi i plote i taraces, rikonstrukcion i ambienteve te brendshme,
ku eshte e nevojshme per godinen 3kate, objekti nr3.

