

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
MBI KUFIRIN E LARTE MONETAR
MALLRA¹²**

(Marreveshje Kuader me 1 operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te pecaktuara)

“BLERJE MATERIALE DHE PAJISJE ELEKTRIKE,VEGLA,PAJISJE MEKANIKE”

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Institucioni i pavarur

☐

Të tjera

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

☐

I deleguar

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër: _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Durres sha
Adresa:	L.17 Rr. Dalip Peza
Tel/Faks:	--
E-mail:	Prokurimet.shrukd@ukdurres.al
Adresa e ueb-faqes:	www.shuk.al/durres
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Gentian Sufa gentian.sufa@ukdurres.al Esnaida Mullaj esnaida.mullaj@ukdurres.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
☐	☐
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
☐	☒

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta ☒	Organ Qendror blerës ☐	Ofrues shërbimi Publik ☐ Privat ☐
X		
I deleguar	Të tjera	
☐	☐	

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po ☐ Jo ☒

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po ☐ Jo ☒

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po	☐	Jo	X
-----------	--------------------------	-----------	----------

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla, pajisje mekanike”

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-58610-08-21-2025

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) Materiale elektrike 31681410-0, Pjesë mekanike 44316400-2.

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
X	☐	☐	☐

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po	X	Jo	☐
-----------	----------	-----------	--------------------------

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik **X**

Me disa Operatorë Ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara **Po X** **Jo** ☐

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsytet e përzgjedhjes:

Kryerja e furnizimit të kërkuar nga AK nga operatorë të ndryshëm ekonomikë nuk do të ishte i favorshëm, pasi do të shoqërohej me kosto shtesë dhe vonesa të kryerjes së furnizimit, për kryerjen e procedurave të minikonkurimit nga AK, palë e kësaj MK.

Ndryshimi i OE në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa OE ku të gjitha kushtet nuk janë të përcaktuara do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për OE të suksesshëm, gjë që do të shoqërohej me rritjen e afateve të kryerjes së furnizimit.

Lidhja e MK me një OE të vetëm, do të shoqërohej me mirëorganizimin e këtij të fundit për kryerjen e furnizimit në kohë, sigurimin e bazës materiale në kohën e kërkuar nga AK.

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **99.999.512** (Nëntëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nentëdhjetë e nentemije e peseqind e dymbëdhjetë) **Lekë , pa tvsh.**

-Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte **1.029.543** (Një milion e njëzet e nëntë mijë e pesëqind e dyzet e tre) Euro

-Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 21.08.2025 është 97.13

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____ (Monedha), pa TVSH.**

3. Burimi i financimit: **FONDET SHRUKD SHA**

4. Kodi Output:0000000

5. Tipi:

Investime ☒ X

Kodi: 230

Vlera: 99.999.512

Shërbime ☐ □

Kodi: _____

Vlera: _____

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj □□□ ose ditë □□□

Ose

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më □□/□□/□□□□

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: 12 muaj nga dita e nesërme punes pas nenshkrimit te marreveshjes kuader.

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: SHRUKD SH.A**2.13 Ndarja në Lote:****Po****Jo****x**

Procedura me objekt “Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla, pajisje mekanike”, është e pamundur teknikisht të ndahet në lote sepse nga vete natyra e prokurimit kemi të bëjmë me një furnizim mallrash të cilat klasifikohen në familje të ngjashme të mallrave objekt prokurimi.

Autoriteti Kontraktor gjykon se ndarja në lote e kontratës së mësipërme nuk është praktike, pasi furnizimi i kërkuar nuk mund të copëzohet për shkak se materialet elektrike nuk mund të instalohen apo përdoren pa pasur njëkohësisht veglat e duhura për montimin e tyre.

Gjithashtu ndarja në lote e procedurës së prokurimit, do të komplikonte menaxhimin e minikontratave dhe shpërndarjen e përgjegjësi duke e komplikuar realizimin me sukses të kontratës. Në këto kushte, duke qënë se kemi të bëjmë me familje të ngjashme mallrash si dhe furnizimi i kërkuar nuk mund të copëzohet për shkak se materialet elektrike nuk mund të instalohen apo përdoren pa pasur njëkohësisht veglat e duhura për montimin e tyre si Ne rastin e elektropompave, të cilat janë të lidhura ngushtë me artikuj të listës sic janë permistopa apo kuzhineta etj. Gjithashtu dhe veshjet apo sinjalistikat të cilat përdoren në punime të ndryshme elektrike në stacione, rrugë apo impiante të ndryshme.

Theksojmë se kjo procedurë është një procedurë e cila realizohet në mënyrë të përvitshme nga SHRUKD sh.a dhe për vetë rendësinë dhe specifikat e veçanta që ka realizimi i këtij furnizimi si dhe referuar faktit se kemi të bëjmë me të njëjtën natyrë mallrash ndër vite është realizuar e përqendruar në një kontratë.

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:☐ një Lot,☐ disa Lote,☐ të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po ☐ **Jo** ☒

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen.

2.15 Pranohen variantet:

Po ☐ **Jo** ☒

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po ☐ **Jo** ☒

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po ☐ **Jo** ☒

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po ☐ **Jo** ☒

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se se prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **1.999.990,24 (Një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nentëqind e nentëdhjetë presje njezet e kater) Lekë.**

20.590,86 (Njëzet mijë e peseqind e nentëdhjetë presje tetëdhjetë e gjashtë) Euro.

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 21.08.2025 është 97.13 euro.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma,monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor **(CREDINS BANK sh.a 00001746811)**

3.1.3 Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare ☒
- ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente ☒

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1. Lloji i procedurës: E Hapur mbi kufirin e lartë monetar – Mallra -Marreveshje kuader me 1 operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak/periodik i informacionit:

Po☐**Jo****X**

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po☐**Jo****X**

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po☐**Jo****X**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) ³Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë:

çmimi ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim **X**

³ Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **22.09.2025 ora 10:00**

Vendi: SPE

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po



Jo X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip X

Anglisht X

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po



Jo

X

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi **22.08.2025**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrrimit]

FTESE PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Shoqëria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Durrës sh.a

Adresa L.17 Rr.Dalip Peza

E-mail prokurimet.shrukd@ukdurre.al

Ueb-faqe www.shuk.al/durres

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur mbi kufirin e larte monetar – mallra- Marreveshje Kuader me 1 operator ekonomik –ku te gjitha kushtet jane te percaktuara.

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-58610-08-21-2025

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla, pajisje mekanike”

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): - Materiale Elektrike 31681410-0, Pjese Mekanike 44316400-2

6. Fondi limit: 99.999.512 (Nëntëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nentëdhjetë e nentemije e peseqind e dymbedhjetë) **Lekë , pa tvsh**

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte **1.029.543** (Një milion e njëzet e nëntë mijë e pesëqind e dyzet e tre) Euro

-Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise date 21.08.2025 është 97.13

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj nga dita e nesërme punes pas nenshkrimit te marreveshjes kuader.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 22.09.2025 Ora:10:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po



Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

[Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR



Mallra:

Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t’u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:_____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):_____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri_____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

- Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
- Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.
- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

- Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë siç është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

- | | |
|--|---|
| 1. Shpenzimet e ofertimit | Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës. |
| 2. Gjuha e Ofertës | <p>Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.</p> <p>Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.</p> <p>Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.</p> |
| 3. Dokumentet përbërëse të Ofertës | Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor. |
| 4. Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve | <p>Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.</p> <p>Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.</p> |
| 5. Ofertat Alternative | Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh. |

- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkëngjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
 5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.
- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;
 - b) Garanci bankare;
 - c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra siguri i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ____.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----”.

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur

të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimi të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit, të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;

- (b) **“Rezervim”** është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) **“Mospranim”** është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

20. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = O_{k1} \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

V_{maxk1} _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Opsioni 2) – Oferta Ekonomike më të Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomike më të favorshme.

21. Konvertimi në valutë të vetme

Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

22.Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe i ofertës anomalisht të ulët

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- | | |
|--|--|
| 23. Njoftimi i Fituesit | 1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese. |
| 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës | <p>1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.</p> <p>2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.</p> <p>Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor; b) garanci bankare; c) garanci nga shoqëri sigurimi. |

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike..

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon vendimin përfundimtar për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ Enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, për procedurat e prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁴

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

⁴ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

c) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë:

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit e shprehur ne vlere absolute

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Kujdes: Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti/enti kontraktor përlllogarit çmimin bazuar në:

- a) çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date
- b) elementet fiskale;
- c) normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;

Shtojca 3.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**
_____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në rast BOE): _____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në këtë Formular duhet të plotësohen dhe t'u vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	2	3	4	5	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njesi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					

Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 4.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së.*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit/entit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

SPECIFIKIMET TEKNIKE

A. Materiale per Tension te Larte (Stacionet e pompimit dhe linjat)

1. Shkarkues T.M 20 kV CE

Materiali
Rryma e shkarkimit

Polimer
≥10kA


Tensioni maksimal i operimit	$\geq 24\text{kV}$
Tensioni maksimal i vazhdueshem i operimit	$\geq 19.5\text{kV}$

Tensioni i mbetur i impulsit te rrymes

Impulsi i shkarkimit te rrymes ne $1/4 \mu\text{s}$	$\geq 80\text{kV}$
Impulsi i shkarkimit te rrymes ne $8/20 \mu\text{s}$	$\geq 70\text{kV}$
Impulsi i nderrimit te rrymes $30/60 \mu\text{s}$	$\geq 60\text{kV}$
Qendrueshmeria e impulsit te rrymes per 2ms	$\geq 250\text{A}$

2-8. Siguresat TM

Tensioni nominal kV	Rryma nominale A	L/D (mm)	A/d (mm)
3.6/7.2	16	305/65	340/40
3.6/7.2	25	305/65	340/40
3.6/7.2	40	305/65	340/40
3.6/7.2	100	305/65	340/40
20-24	16	553/65	590/40
20-24	25	553/65	590/40
20-24	40	553/65	590/40

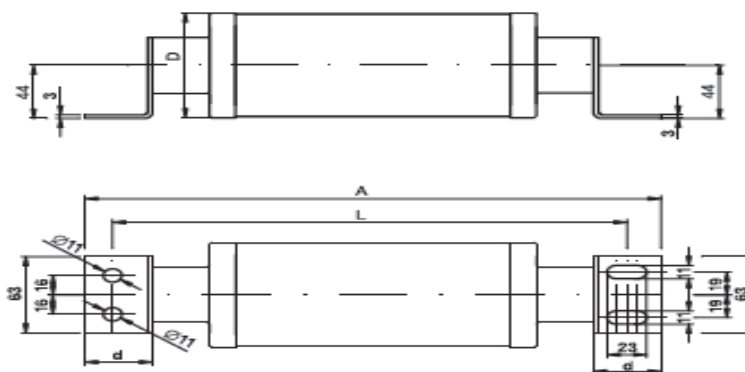

9. Ndares 10kV 630 A CE

Tensioni maksimal nominal kV	6-12
Rryma nominale A	630
Frekuenca nominale Hz	50
Shkalla e izolacionit te tensionit midis fazave kV	12
Shkalla e izolacionit te tensionit midis kontakteve te hapur kV	32
Distanca e shkarkimit mm	631
Rryma e lidhjes se shkurter ne 1sec kA	20-25
Rryma e lidhjes se shkurter ne 3sec kA	12.5-14
Rryma e lidhjes se shkurter ne pikun kA	50-62.5
Nr i ckycjeve mekanike	2000
Temperature e ambientit °C	-30 deri ne 40
Momenti kN	2

10. Terminal kablli 20kV 35-70 mm²

Terminalet duhet te jene te tipit te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo XLPE te tensionit te mesem 20/24kV.

Seksioni i kabllit	35-70 mm ²
Tensioni nominal/maksimal	20/24kV
Shtrese armimi perforcuese	Po
Gjatesia totale e terminalit	400-500mm
Fustanellat kunder shiut	3 cope

11. Terminal kablli 20kV 95-150 mm²

Terminalet duhet te jene te tipit te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo XLPE te tensionit te mesem 20/24kV.

Seksioni i kabllit	95-150mm ²
Tensioni nominal/maksimal	20/24kV
Shtrese armimi perforcuese	Po
Gjatesia totale e terminalit	400-500mm

Fustanellat kunder shiut 3 cope

12. Terminal kablli 20kV 185-240 mm²

Terminalet duhet te jene te tipit te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo XLPE te tensionit te mesem 20/24kV.

Seksioni i kabllit 185-240 mm²
Tensioni nominal/maksimal 20/24kV
Shtrese armimi perforcuese Po
Gjatesia totale e terminalit 400-500mm
Fustanellat kunder shiut 3 cope

13. Mufte kablli 20kV 1 set 3 cope

Muftet duhet te jene te tipit te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo XLPE te tensionit te mesem 20/24kV

Seksioni i kabllit 70-240mm²
Tensioni nominal/maksimal 20/24kV
Gjatesia totale 440-480mm

B . Materiale per ndricimin dhe rrjetin e shperndarjes

14-16. Prozhektor LED 200W, LED 100 W, LED 50 W

Te dhena te pergjithshme

Fluksi i ndricimit: Deri ne 100 lm / W
Kendi I rrezeve : 95-105°
Lloji I mbrojtjes : IP65

Të dhënat elektrike

Pershkrimi i produktit	Menyra e operimit	Fuqia nominale	Tensioni nominal	Frekuenca	Faktori fuqise
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------	-----------------------

Led 50W 3000 K	Paisjet elektronike te kontrollit	50W	220V	50Hz	>0.85
Led 100W 4000 K	Paisjet elektronike te kontrollit	100W	220V	50Hz	>0.85
Led 200W 4000 K	Paisjet elektronike te kontrollit	200W	220V	50Hz	>0.85

Te dhenat fotometrike

Temperatura e ngjyres	Fluksi I ndricimit	Ngjyra e drites	Indeksi I renditjes se ngjyrave	Devijimi standard i ngjyrave	Kendi I perhapjes se drites
3000 K	4900-5100 lm	E bardhe e ngrohte	> 75	≤5 sdc	95-105°
4000 K	>9000 lm	E bardhe e ftohte	> 75	≤5 sdc	95-105°
4000 K	>18000 lm	E bardhe e ftohte	> 75	≤5 sdc	95-105°

Jetegjatesia ne 25°C	Numri I cikleve	Tipi I lidhjes	Tipi I mbrojtjes	Standarti
Minimumi 50000 h	30000	Kabell ,3 pole	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS ose ekuivalent sipas SSH
Minimumi 50000 h	30000	Kabell ,3 pole	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS ose ekuivalent sipas SSH
Minimumi 50000 h	30000	Kabell ,3 pole	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS ose ekuivalent sipas SSH

17. Ndricues rrugor 100W IP65

Ndricuesi duhet te jete IP68, me fluks ndricimi jo me pak se 90lm/W. Temperatura e ndricimit duhet te jete 4000-6500K. Ndricuesi duhet te jete LED, i pershtatshem per instalim ne krah shtylle me diameter 60-90mm.

18. Panel LED 60*60 36W

Panel katror me fluks te larte ndricimi, 600x 600mm

Te dhurat e pergjithshme

Fluksi i dritës:	4,320 lm
Efikasitet i lartë ndricimi:	deri në 120 lm / W
Jetëgjatësia	deri në 60,000 orë (në 25 ° C)
Materiali	Trupi alumin, difuzori polistiren

Te dhena elektrike

Fuqia nominale: 36W
Menyra e operimit: Me driver LED te jashtem
Tensioni nominal: 220...240V
Frekuencat e sistemit: 50/60Hz
Faktori i fuqise: >0.95

Te dhena fotometrike

Temperatura e ndricimit: 4000K
Fluksi i ndricimit: 4320lm
Eficensa e ndricimit: 120lm/W
Kendi i ndricimit: 120o
Dimensionet dhe pesha
Gjatesia: 595-600mm
Gjeresia: 595-600mm
Lartesia: 12.2-13mm
Pesha: 3250-3500g

19. Panel LED 30*30 20W

Karakteristikat e produktit

- Ndriçues tavani me teknologji të avancuar LED
- I disponueshem ne forme katrore ose drejtkendore
- Temperatura e ngjyrës: 3000 K

- Veshje prej alumini, difuzor PMMA i ngrirë

Te dhënat elektrike

Fuqia nominale	19-20W
Tensioni nominal ne hyrje	220...240V
Frekuenca e operimit	50/60Hz
Rryma nominale	84.000mA
Klasi i mbrojtjes	II
Menyra e operimit	Me tension rrjeti
Faktori i fuqisë	>0.90

Te dhënat fotometrike

Fluksi luminoz	1500lm
Eficienca luminoze	80 lm/W
Temperatura e ngjyrës	3000K
Indeksi i ngjyrës Ra	80

Dimensionet dhe pesha

Gjatesia	300.00 mm
Gjeresia	300 mm
Lartesia	62.00mm
Pesha e produktit	1500.00 g

Temperaturat dhe kushtet e operimit

Temperatura e ambjentit	-20...+40 °C
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Shkalla e mbrojtjes IK	IK03
Jetegjatesia	25000 ore
Numri i cikleve te ndezjes	15000

20. Llampë LED 19-20 W, E27

Fuqia:	19-20W
Tensioni nominal ne hyrje	220-240VAC, 50Hz
Fuqia ekuivalente e llampes konvencionale	150W
Rryma nominale	150-160mA
Fluksi i ndricimit	≥2400 lm
Eficienca e fluksit	≥129 lm/W
Temperatura e drites	E bardhe e ngrohte 2700K
Indeksi Ra	≥80
Kendi i ndricimit	≥150 grade

Gjatesia totale	120-130mm
Diametri	60-70mm
Pesha afersisht	70-80 gr
Jetegjatesia	$\geq 15,000$ ore
Numri i ndezjeve	$\geq 100,000$ here
Diapazoni i temperatures se punes	-15 deri ne +40°C

21. Llampa LED 13-15W, E27

Fuqia:	13-15W
Tensioni nominal ne hyrje	220-240VAC, 50Hz
Fuqia ekuivalente e llampes konvencionale	100W
Rryma nominale	100-110mA
Fluksi i ndricimit	≥ 1500 lm
Eficienca e fluksit	≥ 117 lm/W
Temperatura e drites	E bardhe e ftohte 4000K
Indeksi Ra	≥ 80
Kendi i ndricimit	190-200 grade
Gjatesia totale	110-120mm
Diamteri	50-60mm
Pesha afersisht	40-50 gr
Jetegjatesia	$\geq 15,000$ ore
Numri i ndezjeve	$\geq 100,000$ here
Diapazoni i temperatures se punes	-20 deri ne +40°C

22. Llampa LED 10W , E27

Fuqia:	10W
Tensioni nominal ne hyrje	220-240VAC, 50Hz
Fuqia ekuivalente e llampes konvencionale	75W
Rryma nominale	50-60mA
Fluksi i ndricimit	≥ 1000 lm
Eficienca e fluksit	≥ 117 lm/W
Temperatura e drites	E bardhe e ftohte 4000K
Indeksi Ra	≥ 80
Kendi i ndricimit	190-200 grade
Gjatesia totale	110-120mm
Diamteri	50-60mm
Pesha afersisht	30-40 gr

Jetegjatesia	$\geq 15,000$ ore
Numri i ndezjeve	$\geq 100,000$ here
Diapazoni i temperatures se punes	-20 deri ne +40°C

23. Priza shuko Universale, 250V

Prizat shuko te jene ne perputhje me standartet Gjermane dhe Italiane.
 Prizat shuko 2P + E 16A te jene te pershtateshme per tensione nominale pune deri ne 250V.
 Te dhenat tanklike.

Numri i poleve:	2P + Toke
Niveli i tensionit:	250V
Rryma:	16°

24. Spine shuko Universale, 250V

Spinat shuko te jene ne perputhje me standartet Gjermane dhe Italiane.
 Spinat shuko 2P + E 16A te jene te pershtateshme per tensione nominale pune deri ne 250V.
 Te dhenat tanklike.

Numri i poleve:	2P + Toke
Niveli i tensionit:	250V
Rryma:	16°

25. Llampa per ndricim te jashtem NAV/SON 250W, E40, 230V

Fuqia:	250w
Tensioni nominal i punes:	100 V
Tensioni i sistemit ne hyrje	220-240 VAC
Temperatura e ndricimit:	2000 K
Baza:	E 40
Fluksi nominal:	>32000 lm
Gjatesia e llambes:	250-262 mm
Diametri:	44-50 mm
Jetegjatesia:	36000 ore
Pesha:	Jo me shume se 175 gr

26. Llampa per ndricim te jashtem NAV/SON 150W, E40, 230V

Fuqia	150w
Tensioni nominal i punes	100 V
Tensioni i sistemit ne hyrje	220-240 VAC
Temperatura e ndricimit	2000 K
Baza	E 40
Fluksi nominal	>16000 lm
Gjatesia e llambes	204-212 mm
Diametri	44-50 mm
Jetegjatesia	>35000 ore
Pesha	Jo me shume se 150 gr

27. Rele muzgu

Releja e muzgut duhet te perbehet nga moduli i cili instalohet ne panelin e shtylles se ndricimit dhe nga sensori i cili instalohet ne ambjent te hapur ne pjesen e sipërme te shtylles. Tensioni nominal i punes 220VAC. Fuqia e konsumuar 5W.

28. Sensor levizje 360 grade

Sensori duhet te jete i pershtashem per montim ne tavan dhe për aplikime të brendshme, si shkallë, bodrume dhe tualete etj. Sensori duhet te kete dy mënyra operimi të përzgjedhshme: (drita mund të rri ndezur për 6 orë vazhdimisht, ose të ndizet automatikisht me lëvizje).

Te dhënat elektrike

Tensioni nominal	220-240 V
Frekuenca	50-60Hz
Klasa e mbrojtjes	II
Dimensionet dhe pesha	
Diametri	92 mm
Lartësia	50 mm
Pesha	117 g

Materiali dhe ngjyra

Ngjyra e produktit	e bardhe
Materiali i trupit	Polikarbonat (PC)

Pa merkur

Po

Aplkimi dhe montimi

Diapazoni i temperaturës së ambientit	-20...+40 °C
Diapazoni i temperaturës gjatë ruajtjes	-25...+70 °C
Lloji i lidhjes	Terminal me vidë, 3-pole
Lloji i mbrojtjes	IP44
E zbehshme (Dimmable)	Jo
Lloji i montimit	Mbi sipërfaqe
Vendi i montimit	Tavan

Jetegjatesia

Jetegjatesia	50,000 orë
--------------	------------

Sensori

Lloji i sensorit	Dritë / Lëvizje
Teknologjia e sensorit	Infrared pasiv (PIR)
Këndi i dedektimit të sensorit	360°
Kohëzgjatja e ndezjes së kontrolluar nga sensorit	2 sekonda...15 minuta
Distanca e dedektimit sensorit të lëvizjes	6 m
Kufiri i dedektimit të sensorit të dritës	1...1000 lx

Certifikimet dhe standardet

Standardet	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

29. Tub led 6-8W 60cm

Te dhënat elektrike

Fuqia nominale	6-8W
Tensioni nominal ne hyrje	220...240V
Rryma nominale	35mA
Tipi i rrymës	AC
Frekuenca e operimit	50/60Hz
Faktori i fuqisë	>0.90

Te dhënat fotometrike

Fluksi luminoz	1800lm
Eficienca luminoze	121 lm/W
Temperatura e ngjyrës	6500K
Indeksi i ngjyrës Ra	≥80

Dimensionet dhe pesha

Gjatesia e pergjithshme	603.00 mm
Diametri i tubit	26.7mm
Pesha e produktit	100 g

Temperaturat dhe kushtet e operimit

Temperatura e ambjentit	-20...+45 °C
-------------------------	--------------

Jetegjatesia	30000 ore
Numri i cikleve te ndezjes	200000
Bazamenti	G13
Pa merkur	Po
Shkalla e mbrojtjes	IP20

30. Tub led 14-18W 120cm

Te dhënat elektrike

Fuqia nominale	16 W
Fuqia e konsumuar	16 W
Tensioni nominal ne hyrje	230V
Rryma nominale	125mA
Frekuenca e operimit	50/60Hz
Faktori i fuqisë	>0.50

Te dhënat fotometrike

Fluksi luminoz	1800lm
Eficienca luminoze	112 lm/W
Temperatura e ngjyrës	6500K
Indeksi i ngjyrës Ra	≥80

Te dhënat teknike te dritës

Këndi i ndricimit	> 160.00°
Koha e ndezjes	< 0.5 sekonda

Dimensionet dhe pesha

Gjatesia e pergjithshme	1213.60 mm
Diametri i tubit	28 mm
Pesha e produktit	96 g

Temperaturat dhe kushtet e operimit

Temperatura e ambjentit	-20...+45 °C
-------------------------	--------------

Jetegjatesia	30000 ore
--------------	-----------

Numri i cikleve te ndezjes	100000
----------------------------	--------

Bazamenti	G13
-----------	-----

Pa merkur	Po
-----------	----

Shkalla e mbrojtjes	IP20
---------------------	------

31. Celes Bipolar 16A

Celes dy polar nje drejtimesh perdoren ne ato paisje ku kerkohet komplet nderprerja e lidhjeve elektrike me sistemin.

Numri i poleve	2
----------------	---

Rryma nominale	16 A
----------------	------

Tensioni i sistemit	250 V
---------------------	-------

32. Celes deviat

Numri i poleve	1
----------------	---

Rryma nominale	16 A
----------------	------

Tensioni i sistemit	250 V
---------------------	-------

33. Izolant

Izolant elektrik ne forme shiriti per izolimin e percjellesave te tensionit te ulet.

Rezistent kundrejt: Agjentëve atmosferikë, lagështisë, vajit, acideve, kimikateve korrozive

Temp:	0 °C - 80 °C
-------	--------------

Forca elastike:	28 N/cm
-----------------	---------

Zgjatimi:	200%
-----------	------

Fortesia dielektrike:	700
-----------------------	-----

Ngjyra	Trashësia	Lartësia	Gjatësia
E zezë	0.18mm	19mm	20m

34. Nastro gome kunder ujit

Izolant elektrik ne forme shiriti gome per izolimin e percjellesave te tensionit te ulet kundra ujit.

Rezistent kundrejt: Agjentëve atmosferikë, lagështisë, vajit, acideve, kimikateve korrozive

Temp: 0 °C - 80 °C

Forca elastike: 28 N/cm

Zgjatimi: 200%

Fortesia dielektrike: 700

Ngjyra	Trashësia	Lartësia	Gjatësia
E zezë	0.18mm	19mm	20m

35. Xhunto te termotkurrshme per pompa zhytese 16-35mm² per kabell TU

Muftet duhet te jene te tipit te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo XLPE me tension deri ne 1000V

Seksioni i kabllit 16-35mm²

Tensioni nominal/maksimal 1kV

36. Xhunto te termotkurrshme per pompa zhytese 35-70mm² per kabell TU

Muftet duhet te jene te tipit te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo XLPE me tension deri ne 1000V

Seksioni i kabllit 35-70mm²

Tensioni nominal/maksimal 1Kv

37. Tub korrogato fi25mm

Tub korrogato Φ 25

Temperaturat e punes -25 deri ne 40 °C.

Ngjyra E zeze

Trashesia e murit 0.8 mm minimum

38. Tub korrogato fi50mm

Tub korrogato Φ 50	
Temperaturat e punes	-25 deri ne 40 °C.
Ngjyra	E zeze
Trashesia e murit	0.8 mm minimum

39. Panel metalik shperndarje IP65 60*60*25

Dimensionet:	60*60*25
Klasa e mbrojtjes:	IP65
Numri i moduleve vertikale:	4
Numri i moduleve DIN:	25
Numri total i moduleve:	100

40. Kuti jashte murit 4M IP66

Dimensionet	
Gjeresia neto:	220mm
Lartesia neto:	170mm
Gjatesia neto:	220mm
Thellesia neto:	150mm

41. Prize 3 fazore 32 A 0.4/1 kv, me 4 kunja.

Prizat industriale duhet te jene sipas standardit SSH EN 60309-1/2. Duhet te jene te ndertuara me materiale termoplastike rezistente ndaj zjarrit dhe me veteshuarje ne perputhje me standardin IEC 60695-2-11. Rezitenca ndaj goditjeve IK08. Duhet te jene me shkalle mbrojtje IP67. Siperfaqja nuk duhet te jete e lemuar per te mundesuar nje kapje me te sigurt. Duhet te jene me kapak i cili mund te hapet me nje dore ne saje te mekanizmit. Ne pjesen e hyrjes se kabllit duhet te jene me presokavo (shtrenguese) per te siguruar kapjen e kabllit. Duhet te jene te markuara me CE ne perputhje me direktivat europiane. Prizat duhet te jene me 5 percjellesa (3 faze + neuter + toke) Rryma nominale 32A, Tensioni nominal 400V. Frekuenca 50Hz

42. Spine 3 fazore 32 A 0.4/1 kv me 4 kunja.

Spinat industriale duhet te jene sipas standardit SSH EN 60309-1/2. Duhet te jene te ndertuara me materiale termoplastike rezistente ndaj zjarrit dhe me veteshuarje ne perputhje me standardin IEC 60695-2-11. Rezitenca ndaj goditjeve IK09. Duhet te

jene me shkalle mbrojtje IP67. Siperfaqja nuk duhet te jete e lemuar per te mundesuar nje kapje me te sigurt. Duhet te jene me kapak i cili mund te hapet me nje dore ne saje te mekanizmit. Ne pjesen e hyrjes se kabllit duhet te jene me presokavo (shtrenguese) per te siguruar kapjen e kabllit. Duhet te jene te markuara me CE ne perputhje me direktivat europiane. Spinat duhet te jene me 5 percjellesa (3 faze + neuter + toke) Rryma nominale 32A, Tensioni nominal 400V. Frekuenca 50Hz

43. Suporte per priza-celes 3 poste

Suport plastik per mbylljen e hapësirave boshe te kutive te shperndarjes. 3 modular.

44. Suporte per priza-celes 4 poste

Suport plastik per mbylljen e hapësirave boshe te kutive te shperndarjes. 4 modular.

45. Kuti per Celes-prize brenda murit 3 poste

Kuti plastike brenda murit 3 modulare per shperndarjen e prizave dhe celesave ne ambjente te brendshme

46. Kuti per Celes-prize brenda murit 4 poste

Kuti plastike brenda murit 4 modulare per shperndarjen e prizave dhe celesave ne ambjente te brendshme

47. Panel elektrik shperndarje 16M jashte murit

Panel elektrik plastic IP64 i pershtatshem per instalim jashte murit, me 16 module.

48. Panel elektrik shperndarje 32M jashte murit

Panel elektrik plastic IP64 i pershtatshem per instalim jashte murit, me 32 module.

49. Rele termike 2-6 A

Releja duhet te jete me veprim elektronik. Duhet te ushqehet nga leshuesi pra nuk duhet te kete nevoje per furnizim me energji shtese. Duhet te ofroje mbrojtje te shpejte per motorat ne rast mbingarkese apo difekti te fazes. Duhet te jete e perdorshme per elektromotorat standard dhe aplikimet e tyre te zakonshme. Duhet te kete sakesi te larte dhe diapazon te larte te operimit te temperatures dhe duhet te kete mundesine e zgjedhjes se menyres se shkycjes (10E,20E,30E). Duhet te kete kontakt te shkycjes NC, kontakt sinjali NO, menyre zgjedhje automatik/manual, funksionet stop dhe test dhe indicator te shkycjes. Keto rele duhet te lidhen direkt me leshuesat.

Diapazoni	2.0-6.3A.
Qarku ndihmes	deri ne 690VAC/DC
50Hz	
Tensioni i qendrueshmerise impulsive U_{imp}	6kV
Numri i poleve	3
Rryma nominale e operimit AC	1.1A
Rryma nominale e operimit DC	0.5-1.5A
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Standardet	SSH EN 60947-1, SSH EN
60947-4-1,	SSH EN 60947-5-1, UL
60947-1,	UL 60947-4-1

50. Rele termike 6-8.5 A

Duhet te ofroje mbrojtje elektromekanike per qarkun kryesor. Duhet te ofroje mbrojtje te shpejte per motorat ne rast mbingarkese apo difekti te fazes. Duhet te jete e perdorshme per elektromotorat standard dhe aplikimet e tyre te zakonshme. Duhet te kete sakesi te larte dhe diapazon te larte te operimit te temperatures Duhet te kete kontakt te shkycjes NC, kontakt sinjali NO, menyre zgjedhje automatik/manual, funksionet stop dhe test dhe indicator te shkycjes. Keto rele duhet te lidhen direkt me leshuesat.

Diapazoni	6-8.5A
Qarku ndihmes	500VAC/440VDC
Qarku kryesor	690VAC/440VDC
Tensioni i qendrueshmerise impulsive U_{imp}	6kV
Tensioni i izolimit	690V
Numri i kontakteve ndihmese	1 No + 1NC
Numri i poleve	3 pole te mbrojtura
Rryma nominale e operimit AC	8.5A
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Standardet	SSH EN 60947-1, SSH EN
60947-4-1,	SSH EN 60947-5-1, UL
60947-1,	UL 60947-4-1

51. Rele termike 7.5-11 A

Duhet te ofroje mbrojtje elektromekanike per qarkun kryesor. Duhet te ofroje mbrojtje te shpejte per motorat ne rast mbingarkese apo difekti te fazes. Duhet te jete e perdorshme per elektromotorat standard dhe aplikimet e tyre te zakonshme. Duhet te kete sakesi te larte dhe diapazon te larte te operimit te temperatures Duhet te kete kontakt te shkycjes NC, kontakt sinjali NO, menyre zgjedhje automatik/manual, funksionet stop dhe test dhe indicator te shkycjes. Keto rele duhet te lidhen direkt me leshuesat.

Diapazoni	7.5-11A
Qarku ndihmes	500VAC/440VDC
Qarku kryesor	690VAC/440VDC
Tensioni i qendrueshmerise impulsive U_{imp}	6kV
Tensioni i izolimit	690V
Numri i kontakteve ndihmese	1 No + 1NC
Numri i poleve	3 pole te mbrojtura
Rryma nominale e operimit AC	11A
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Standardet	SSH EN 60947-1, SSH EN
60947-4-1,	SSH EN 60947-5-1, UL
60947-1,	UL 60947-4-1

52. Rele termike 36-52 A

Duhet te ofroje mbrojtje elektromekanike per qarkun kryesor. Duhet te ofroje mbrojtje te shpejte per motorat ne rast mbingarkese apo difekti te fazes. Duhet te jete e perdorshme per elektromotorat standard dhe aplikimet e tyre te zakonshme. Duhet te kete sakesi te larte dhe diapazon te larte te operimit te temperatures Duhet te kete kontakt te shkycjes NC, kontakt sinjali NO, menyre zgjedhje automatik/manual, funksionet stop dhe test dhe indicator te shkycjes. Keto rele duhet te lidhen direkt me leshuesat.

Diapazoni	36-52A
Qarku ndihmes	500VAC/440VDC
Qarku kryesor	690VAC/440VDC
Tensioni i qendrueshmerise impulsive U_{imp}	6kV
Tensioni i izolimit	690V
Numri i kontakteve ndihmese	1 No + 1NC
Numri i poleve	3 pole te mbrojtura
Rryma nominale e operimit AC	52A
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Standardet	SSH EN 60947-1, SSH EN
60947-4-1,	SSH EN 60947-5-1, UL
60947-1,	UL 60947-4-1

53. Rele termike 45-63 A

Duhet te ofroje mbrojtje elektromekanike per qarkun kryesor. Duhet te ofroje mbrojtje te shpejte per motorat ne rast mbingarkese apo difekti te fazes. Duhet te jete e perdorshme per elektromotorat standard dhe aplikimet e tyre te zakonshme. Duhet te kete saktesi te larte dhe diapazon te larte te operimit te temperatures Duhet te kete kontakt te shkycjes NC, kontakt sinjali NO, menyre zgjedhje automatik/manual, funksionet stop dhe test dhe indicator te shkycjes. Keto rele duhet te lidhen direkt me leshuesat.

Diapazoni	40-63A
Qarku ndihmes	500VAC/440VDC
Qarku kryesor	690VAC/440VDC
Tensioni i qendrueshmerise impulsive U_{imp}	6kV
Tensioni i izolimit	690V
Numri i kontakteve ndihmese	1 No + 1NC
Numri i poleve	3 pole te mbrojtura
Rryma nominale e operimit AC	63A
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Standardet	SSH EN 60947-1, SSH EN
60947-4-1,	SSH EN 60947-5-1, UL
60947-1,	UL 60947-4-1

54. Automat kabine 630A 4P

Dimensionet

Gjeresia e produktit:	140 mm
Gjatesia e produktit:	205 mm
Thellesia e produktit:	103.5 mm
Pesha e produktit:	5.1 kg
Qendrueshmeria elektrike:	5000 cikle
	60 cikle per ore
Qendrueshmeria mekanike:	20000 cikle
	120 cikle per ore
Nr i poleve	3
Humbjet	41W per pole
Rryma nominale:	630 A
Tensioni nominal i qendrueshmerise impulsive:	8 kV
Tensioni nominal i izolimit:	1000 V
Tensioni nominal operacional:	690 V AC
	750 V DC
Me rryme I_{cs}	36 kA
Me rryme te lidhjes se shkurter I_{cu}	36 kA

55. Automat kabine 400 A 4P

Automat me 4 pole per instalim ne kabine me terminale te perparme	
Dimensionet 186*205*103mm	
Pesha afersisht 6kg	
Qendrueshmeria elektrike	7000 cikle/60 cikle ne ore
Qendrueshmeria mekanike	20000 cikle/ 120 cikle ne ore
Numri i poleve	4
Humbjet e fuqise	16.5W per pol max
Rryma nominale	400A
Qendrueshmeria e tensionit impulsiv	8kV
Tensioni i izolimit	1000V
Tensioni i operimit	690VAC
Kapaciteti shkypes ne lidhje te shkurter Ics	36kA
Tensioni i testimit	3000V

56. Automat kabine 250 A 4P

Gjeresia e produktit:	105 mm
Gjatesia e produktit:	150 mm
Thellesia e produktit:	70 mm
Pesha e produktit:	1.6 kg
Informacion shtese	
Qendrueshmeria elektrike:	8000 cikle
	120 cikle per ore
Qendrueshmeria mekanike:	25000 cikle
	240 cikle per ore
Nr i poleve	3
Humbjet	17.8 W per pole
Rryma nominale:	250 A
Tensioni nominal i qendrueshmerise impulsive:	8 kV
Tensioni nominal i izolimit:	800 V
Tensioni nominal operacional:	690 V AC
	500 V DC
Me rryme Ics	27 kA
Me rryme te lidhjes se shkurter Icu	36 kA

57. Automat kabine 160 A 4P

Gjeresia e produktit:	76 mm
Gjatesia e produktit:	130 mm
Thellesia e produktit:	70 mm
Pesha e produktit:	1 kg

Informacion shitese	
Qendrueshmeria elektrike:	8000 cikle 120 cikle per ore
Qendrueshmeria mekanike:	25000 cikle 240 cikle per ore
Nr i poleve	3fazor/4P
Humbjet	jo me shume se 15 W per pol
Rryma nominale:	160 A
Tensioni nominal i qendrueshmerise impulsive:	8 kV
Tensioni nominal i izolimit:	800 V
Tensioni nominal operacional:	690 V AC 500 V DC
Me rryme Ics	27 kA
Me rryme te lidhjes se shkurter Icu	36 kA

58. Automat kabine 100 A 4P

Standardet	SSH EN 60898-1 SSH EN 60947-2
Kurba e ckycjes:	C
Numri i poleve:	4
Rryma nominale:	100A
Tensioni nominal i punes:	400V AC
Frekuenca e sistemit:	50/60Hz
Humbjet e fuqise:	jo me shume se 10W per pol
Tensioni i izolimit sipas IEC/EN 60664:	500 V
Rrymat maksimale te shkycjes (Icu):	6kA
Tensioni impulsiv	4kV
Tipi i mbrojtjes:	IP20
Nr i cikleve elektrike:	10000
Nr i cikleve mekanike:	20000
Temperaturat limit te punes:	-25 deri ne 55°C

59. Leshues 750 A 3P

Leshuesi 750A duhet te jete me kontakte ndihmese te instaluara ne brendesi. Duhet te kontrolloje motora deri ne 400kW/ 400VAC. Duhet te kete nje diapazon te gjere te tensionit te komandimit 100-250VAC, 50Hz. Duhet te mundesoje uljen e konsumit te energjise ne panel dhe te ofroje operim te sigurt ne rrjete jo stabel. Duhet te kete te inkorporuar shkarkuesin e tensionit per mbrojtjen nga shkarkimet. Duhet te kene mundesine per shtim te kontakteve ndihmese.

Gjeresi:	210 mm
Thellesia:	242 mm
Lartesia:	283 mm
Pesha:	15 kg afersisht
Numri i kontakteve kryesore NO	3
Numri i kontakteve ndihmese NO	1
Numri i kontakteve ndihmese NC	1
Rryma termike konvencionale ne ajer te lire	Sipas 60947-4-1 deri ne 1050A
Rryma nominale e punes per 380V/400V :	750 A
Fuqia nominale e operimit:	400 kW
Frekuenca nominale e ckycjeve	300 cikle ne ore maksimalisht
Qendrueshmeria mekanike	5 milion cikle
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	8kV
Tensioni I qarkut te kontrollit:	100-250VAC/ 100-250VDC
50Hz/60Hz	
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Tensioni maksimal i operimit	1000V

60. Leshues 580 A 3P

Leshuesi 580A duhet te jete me kontakte ndihmese te instaluara ne brendesi. Duhet te kontrolloje motora deri ne 315kW/ 400VAC. Duhet te kete nje diapazon te gjere te tensionit te komandimit 100-250VAC, 50Hz. Duhet te mundesoje uljen e konsumit te energjise ne panel dhe te ofroje operim te sigurt ne rrjete jo stabel. Duhet te kete te inkorporuar shkarkuesin e tensionit per mbrojtjen nga shkarkimet. Duhet te kene mundesine per shtim te kontakteve ndihmese.

Gjeresi:	210 mm
Thellesia:	242 mm
Lartesia:	283 mm
Pesha:	15 kg afersisht
Numri i kontakteve kryesore NO	3
Numri i kontakteve ndihmese NO	2
Numri i kontakteve ndihmese NC	2
Rryma termike konvencionale ne ajer te lire	Sipas 60947-4-1 deri ne 800A
Rryma nominale e punes per 380V/400V :	580 A
Fuqia nominale e operimit:	315 kW
Frekuenca nominale e ckycjeve	300 cikle ne ore maksimalisht
Qendrueshmeria mekanike	5 milion cikle
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	8kV
Tensioni I qarkut te kontrollit:	100-250VAC/ 100-250VDC
50Hz/60Hz	

Shkalla e mbrojtjes	IP20
Tensioni maksimal i operimit	1000V

61. Leshues 265 A 3P

Leshuesi 265A duhet të kontrollojë motora deri në 132kW/ 400VAC. Duhet të ketë një diapazon të gjërë të tensionit të komandimit 100-250VAC, 50Hz. Duhet të mundësojë uljen e konsumit të energjisë në panel dhe të ofrojë operim të sigurt në rrjete jo stabel. Duhet të ketë të inkuorporuar shkarkuesin e tensionit për mbrojtjen nga shkarkimet. Duhet të kenë mundësinë për shtim të kontakteve ndihmëse.

Gjeresi:	140 mm
Thellesia:	180 mm
Lartësia:	225 mm
Pesha:	4kg afersisht
Numri i kontakteve kryesore NO	3
Rryma termike konvencionale në ajër të lirë	Sipas 60947-4-1 deri në 400A
Rryma nominale e punës për 380V/400V :	265 A
Fuqia nominale e operimit:	132 kW
Frekuenca nominale e cikcjeve	300 cikle në orë maksimalisht
Qendrueshmeria mekanike	5 milion cikle
Tensioni i qendrueshmerisë impulsive	8kV
Tensioni I qarkut të kontrollit:	100-250VAC/ 100-250VDC
50Hz/60Hz	
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Tensioni maksimal i operimit	1000V

62. Leshues 190 A 3P

Leshuesi 190A duhet të kontrollojë motora deri në 90kW/ 400VAC. Duhet të ketë një diapazon të gjërë të tensionit të komandimit 100-250VAC, 50Hz. Duhet të mundësojë uljen e konsumit të energjisë në panel dhe të ofrojë operim të sigurt në rrjete jo stabel. Duhet të ketë të inkuorporuar shkarkuesin e tensionit për mbrojtjen nga shkarkimet. Duhet të kenë mundësinë për shtim të kontakteve ndihmëse.

Gjeresi:	105 mm
Thellesia:	152 mm
Lartësia:	196 mm
Pesha:	2.5kg afersisht
Numri i kontakteve kryesore NO	3
Numri i kontakteve ndihmëse NO	1
Numri i kontakteve ndihmëse NC	1

Rryma termike konvencionale ne ajer te lire	Sipas 60947-4-1 deri ne 275A
Rryma nominale e punes per 380V/400V :	190 A
Fuqia nominale e operimit:	90 kW
Frekuenca nominale e ckycjeve	300 cikle ne ore maksimalisht
Qendrueshmeria mekanike	5 milion cikle
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	8kV
Tensioni I qarkut te kontrollit:	100-250VAC/ 100-250VDC
50Hz/60Hz	
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Tensioni maksimal i operimit	1000V

63. Leshues 140 A 3P

Leshuesi 140A duhet te kontrolloje motora deri ne 75kW/ 400VAC. Duhet te kete nje diapazon te gjere te tensionit te komandimit 100-250VAC, 50Hz. Duhet te mundesoje uljen e konsumit te energjise ne panel dhe te ofroje operim te sigurt ne rrjete jo stabel. Duhet te kete te inkorporuar shkarkuesin e tensionit per mbrojtjen nga shkarkimet. Duhet te kene mundesine per shtim te kontakteve ndihmese.

Gjeresi:	90 mm
Thellesia:	126 mm
Lartesia:	150 mm
Pesha:	1.5kg afersisht
Numri i kontakteve kryesore NO	3
Rryma termike konvencionale ne ajer te lire	Sipas 60947-4-1 deri ne 200A
Rryma nominale e punes per 380V/400V :	140 A
Fuqia nominale e operimit:	75 kW
Frekuenca nominale e ckycjeve	300 cikle ne ore maksimalisht
Qendrueshmeria mekanike	5 milion cikle
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	8kV
Tensioni I qarkut te kontrollit:	100-250VAC/ 100-250VDC
50Hz/60Hz	
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Tensioni maksimal i operimit	690V

64. Leshues 40 A 3P

Leshuesi 40A duhet te kontrolloje motora deri ne 18.5kW/ 400VAC. Duhet te kete nje diapazon te gjere te tensionit te komandimit 24-60VAC 50Hz dhe 24-60VDC. Duhet te mundesoje uljen e konsumit te energjise ne panel dhe te ofroje operim te sigurt ne rrjete jo stabel. Duhet te kete te inkorporuar shkarkuesin e tensionit per mbrojtjen nga shkarkimet. Duhet te kene mundesine per shtim te kontakteve ndihmese.

Gjeresi:	45 mm
Thellesia:	86 mm
Lartesia:	86 mm
Pesha:	0.3kg afersisht
Numri i kontakteve kryesore NO	3
Rryma termike konvencionale ne ajer te lire	Sipas 60947-4-1 deri ne 50A
Rryma nominale e punes per 380V/400V :	38A
Fuqia nominale e operimit:	18.5 kW
Frekuenca nominale e ckycjeve	300 cikle ne ore maksimalisht
Qendrueshmeria mekanike	3600 cikle ne ore
Frekuenca maksimale e ckycjeve elektrike	1200 cikle ne ore
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	6kV
Tensioni I qarkut te kontrollit:	24-60VAC 50Hz-60Hz / 20-60VDC
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Tensioni maksimal i operimit	690V

65. Automat DIN35 125A 4P heavy duty

Standartet	SSH EN 60947-2/ SSH EN 60898-1
Kurba e ckycjes:	C
Tensioni nominal i punes:	400V AC
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	6 kV
Numri i poleve:	4
Numri i poleve me mbrojtje	4
Rryma nominale:	125A
Frekuenca e sistemit:	50/60Hz
Rryma ne lidhje te shkurter	50kA
Humbjet e fuqise:	deri ne 9.4 W per pol
Tensioni i izolimit duke u bazuar ne standartin	IEC/EN 60664-1: 690 V
Tipi i mbrojtjes:	IP20
Temperaturat limit te punes:	-25 deri ne 55°C
Permasat	117*95*82.5mm dhe me peshe 0.98-1kg

66. Automat DIN35 100A 4P

Automat 4P 100 i performances se larte me kapacitet ckycje 36kA ne 240/415V. Duhet te kete dy mekanizma ckycje, mekanizmin termik te ckycjes per mbrojtjen nga mbingarkesa dhe mekanizmin elektromekanik te ckycjes per mbrojtjen nga lidhja e shkurter

Standartet	SSH EN 60947-2/ SSH EN 60898-1
Kurba e ckycjes:	C
Tensioni nominal i punes:	400V AC

Tensioni i qendrueshmerise impulsive	8kV
Numri i poleve:	4
Numri i poleve me mbrojtje	4
Rryma nominale:	100A
Frekuenca e sistemit:	50/60Hz
Rryma ne lidhje te shkurter	36kA
Humbjet e fuqise:	deri ne 8 W per pol
Tensioni i izolimit duke u bazuar ne standartin	IEC/EN 60664-1: 500 V
Rrymat maksimale te shkycjes (Icu) :	6kA
Tensioni impulsiv	4kV
Tipi i mbrojtjes:	IP20
Nr i cikleve elektrike:	6000
Nr i cikleve mekanike:	4000
Temperaturat limit te punes:	-25 deri ne 55°C
Permasat	106*95*82.5mm dhe me peshe 0.98-1kg

67. Automat DIN35 63A 4P

Standardet	SSH EN 60898-1
Kurba e ckycjes	C
Tensioni nominal i punes	400VAC
Tensioni nominal i izolacionit	440V
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tip i tensionit ne hyrje	AC
Rryma nominale	63A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter	6kA
Humbjet	4.8W per pol maksimalisht
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle AC/20000
Numri i poleve	4
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Dimensionet (gjeresi*lartesi*thellesi)	70*85*69 (0.5kg)

68. Automat DIN35 40A 4P

Standardet	SSH EN 60898-1
Kurba e ckycjes	C
Tensioni nominal i punes	400VAC
Tensioni nominal i izolacionit	440V
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tip i tensionit ne hyrje	AC
Rryma nominale	40A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter	6kA

Humbjet	4.8W per pol maksimalisht
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle AC/20000
Numri i poleve	4
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Dimensionet (gjeresi*lartesi*thellesi)	70*85*69 (0.5kg)

69. Automat DIN35 32A 4P

Standardet	SSH EN 60898-1
Kurba e ckycjes	C
Tensioni nominal i punes	400VAC
Tensioni nominal i izolacionit	440V
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tip i tensionit ne hyrje	AC
Rryma nominale	32A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter	6kA
Humbjet	4.8W per pol maksimalisht
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle AC/20000
Numri i poleve	4
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Dimensionet (gjeresi*lartesi*thellesi)	70*85*69 (0.5kg)

70. Automat DIN35 25A 4P

Standardet	SSH EN 60898-1
Kurba e ckycjes	C
Tensioni nominal i punes	400VAC
Tensioni nominal i izolacionit	440V
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tip i tensionit ne hyrje	AC
Rryma nominale	25A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter	6kA
Humbjet	4.8W per pol maksimalisht
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle AC/20000
Numri i poleve	4
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Dimensionet (gjeresi*lartesi*thellesi)	70*85*69 (0.5kg)

71. Automat DIN35 63A 2P

Automat limitator me dy funksione mbrojtje. Funksioni i mbrojtjes termik nga mbingarkesa i cili vepron ne kohe vonese dhe funksioni i mbrojtjes elektromekanik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera i cili vepron menjehere.

Standardet	SSH EN 60898-1, SSH EN 60947-2
Tensioni i punes	400-440 VAC
Tensioni maksimal	440VAC
Tensioni i izolacionit	440V
Kurba e ckycjes	C
Tensioni i testit dielektrik	2kV ne 1 minute ne 50Hz
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Rryma nominale	63A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter nominal	6kA
Kapaciteti i lidhjes se shkurter maksimal	10kA ne 400V, 20kA ne 220V
Frekuenca e punes	50Hz
Humbjet e fuqise	4.8W per pol, 9.6W total
Qendrueshmeria elektrik	10000 cikle AC
Numri i poleve	2
Temperatura e punes	-25...+55 °C
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Permasat(gjeresi*lartesi*thellesi)	35*88*69mm, 0.25kg

72. Automat DIN35 40A 2P

Automat limitator me dy funksione mbrojtje. Funksioni i mbrojtjes termik nga mbingarkesa i cili vepron ne kohe vonese dhe funksioni i mbrojtjes elektromekanik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera i cili vepron menjehere.

Standardet	SSH EN 60898-1, SSH EN 60947-2
Tensioni i punes	400-440 VAC
Tensioni maksimal	440VAC
Tensioni i izolacionit	440V
Kurba e ckycjes	C
Tensioni i testit dielektrik	2kV ne 1 minute ne 50Hz
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Rryma nominale	40A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter nominal	6kA
Kapaciteti i lidhjes se shkurter maksimal	10kA ne 400V, 20kA ne 220V
Frekuenca e punes	50Hz
Humbjet e fuqise	4.8W per pol, 9.6W total
Qendrueshmeria elektrik	10000 cikle AC
Numri i poleve	2
Temperatura e punes	-25...+55 °C
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Permasat(gjeresi*lartesi*thellesi)	35*88*69mm, 0.25kg

73. Automat DIN35 32A 2P

Automat limitator me dy funksione mbrojtje. Funksioni i mbrojtjes termik nga mbingarkesa i cili vepron ne kohe vonese dhe funksioni i mbrojtjes elektromekanik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera i cili vepron menjehere.

Standardet	SSH EN 60898-1, SSH EN 60947-2
Tensioni i punes	400-440 VAC
Tensioni maksimal	440VAC
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i testit dielektrik	2kV ne 1 minute ne 50Hz
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Kurba e ckycjes	C
Rryma nominale	32A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter nominal	6kA
Kapaciteti i lidhjes se shkurter maksimal	10kA ne 400V, 20kA ne 220V
Frekuenca e punes	50Hz
Humbjet e fuqise	3.7W per pol, 7.4W total
Qendrueshmeria elektrik	10000 cikle AC
Numri i poleve	2
Temperatura e punes	-25...+55 °C
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Permasat(gjeresi*lartesi*thellesi)	35*88*69mm, 0.25kg

74. Automat DIN35 25A 2P

Automat limitator me dy funksione mbrojtje. Funksioni i mbrojtjes termik nga mbingarkesa i cili vepron ne kohe vonese dhe funksioni i mbrojtjes elektromekanik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera i cili vepron menjehere.

Standardet	SSH EN 60898-1, SSH EN 60947-2
Tensioni i punes	400-440 VAC
Tensioni maksimal	440VAC
Tensioni i izolacionit	440V
Kurba e ckycjes	C
Tensioni i testit dielektrik	2kV ne 1 minute ne 50Hz
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Rryma nominale	25A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter nominal	6kA
Kapaciteti i lidhjes se shkurter maksimal	10kA ne 400V, 20kA ne 220V
Frekuenca e punes	50Hz
Humbjet e fuqise	3.2W per pol, 6.4W total
Qendrueshmeria elektrik	20000 cikle AC
Numri i poleve	2
Temperatura e punes	-25...+55 °C

Shkalla e mbrojtjes	IP20
Permasat(gjeresi*lartesi*thellesi)	35*88*69mm, 0.25kg

75. Automat DIN35 16A 2P

Automat limitator me dy funksione mbrojtje. Funksioni i mbrojtjes termik nga mbingarkesa i cili vepron ne kohe vonese dhe funksioni i mbrojtjes elektromekanik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera i cili vepron menjehere.

Standardet	SSH EN 60898-1, SSH EN 60947-2
Tensioni i punes	400-440 VAC
Tensioni maksimal	440VAC
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i testit dielektrik	2kV ne 1 minute ne 50Hz
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Kurba e ckycjes	C
Rryma nominale	16A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter nominal	6kA
Kapaciteti i lidhjes se shkurter maksimal	10kA ne 400V, 20kA ne 220V
Frekuenca e punes	50Hz
Humbjet e fuqise	2.5W per pol, 5W total
Qendrueshmeria elektrik	20000 cikle AC
Numri i poleve	2
Temperatura e punes	-25...+55 °C
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Permasat(gjeresi*lartesi*thellesi)	35*88*69mm, 0.25kg

76. Automat DIN35 16A 1P

Automat limitator me dy funksione mbrojtje. Funksioni i mbrojtjes termik nga mbingarkesa i cili vepron ne kohe vonese dhe funksioni i mbrojtjes elektromekanik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera i cili vepron menjehere.

Standardet	SSH EN 60898-1, SSH EN 60947-2
Tensioni i punes	230 VAC
Tensioni maksimal	400VAC
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i testit dielektrik	2kV ne 1 minute ne 50Hz
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Kurba e ckycjes	C
Rryma nominale	16A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter nominal	6kA
Kapaciteti i lidhjes se shkurter maksimal	10kA ne 230VAC
Frekuenca e punes	50Hz

Humbjet e fuqise	2.5W
Qendrueshmeria elektrik	20000 cikle AC
Numri i poleve	1
Temperatura e punes	-25...+55 °C
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Permasat(gjeresi*lartesi*thellesi)	17.5*88*69mm, 0.125kg

77. Automat DIN35 10A 1P

Automat limitator me dy funksione mbrojtje. Funksioni i mbrojtjes termik nga mbingarkesa i cili vepron ne kohe vonese dhe funksioni i mbrojtjes elektromekanik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera i cili vepron menjehere.

Standardet	SSH EN 60898-1, SSH EN 60947-2
Tensioni i punes	230 VAC
Tensioni maksimal	400VAC
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i testit dielektrik	2kV ne 1 minute ne 50Hz
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Kurba e ckycjes	C
Rryma nominale	10A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter nominal	6kA
Kapaciteti i lidhjes se shkurter maksimal	10kA ne 230VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Humbjet e fuqise	2.1W
Qendrueshmeria elektrik	20000 cikle AC
Numri i poleve	1
Temperatura e punes	-25...+55 °C
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Permasat(gjeresi*lartesi*thellesi)	17.5*88*69mm, 0.125kg

78. Automat DIN35 6A 1P

Automat limitator me dy funksione mbrojtje. Funksioni i mbrojtjes termik nga mbingarkesa i cili vepron ne kohe vonese dhe funksioni i mbrojtjes elektromekanik per mbrojtjen nga lidhjet e shkurtera i cili vepron menjehere.

Standardet	SSH EN 60898-1, SSH EN 60947-2
Tensioni i punes	230 VAC
Tensioni maksimal	400VAC
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i testit dielektrik	2kV ne 1 minute ne 50Hz
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Kurba e ckycjes	C

Rryma nominale	6A
Kapaciteti i lidhjes se shkurter nominal	6kA
Kapaciteti i lidhjes se shkurter maksimal	10kA ne 230VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Humbjet e fuqise	2 W
Qendrueshmeria elektrik	20000 cikle AC
Numri i poleve	1
Temperatura e punes	-25...+55 °C
Shkalla e mbrojtjes	IP20
Permasat(gjeresi*lartesi*thellesi)	17.5*88*69mm, 0.125kg

79. Automat diferencial 63A 4P

Automatet diferenciale duhet te jene sipas standardit EN62423. Ne pamjen ballore duhet te kene drite led per monitorimin e statusit te pajisjes dhe indikator per pozicionin e kontakteve (hapura ose te mbyllura). Duhet te kene buton testi per te kontrolluar funksionalitetin e veprimit te mbrojtjes. Duhet te kene opsionin e vete diagnostikimit ku automati verifikon automatikisht difektet e rrymes cdo disa sekonda. Duhet te harxhojne shume pak energji gjate kohes qe jane te ndezura dhe pa ngarkese. Temperatura e punes nga -25...+70°C.

Tipi i detektimit te rrjedhjes me token	B
Numri i poleve	4
Rryma nominale	63A
Ndjeshmeria nominale	0.03A
Tensioni nominal	230/400V
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i punes i testit te qarkut	170-253 VAC
Tensioni minimal per detektim tipi B	50 VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Rryma e lidhjes se shkurter	10kA
Kapaciteti ckycjes per rrymen e rrjedhjes	1 kA
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tensioni i testit dielektrik	2.5kV
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle
Qendrueshmeria mekanike	20000 cikle
Shkalla e mbrojtjes	IP4X shasia, IP2X terminalet
Dimensionet	85*69*70 mm (lartesi,thellesi,gjeresi)
Pesha	400 gr afersisht
Kombinimi me kontakte ndihmese	Po (ndihmese,sinjale, etj)

80. Automat diferencial 40A 4P

Automatet diferenciale duhet te jene sipas standardit EN62423. Ne pamjen ballore duhet te kene drite led per monitorimin e statusit te pajisjes dhe indikator per pozicionin e kontakteve (hapura ose te mbyllura). Duhet te kene buton testi per te kontrolluar funksionalitetin e veprimit te mbrojtjes. Duhet te kene opsionin e vete diagnostikimit ku automati verifikon automatikisht difektet e rrymes cdo disa sekonda. Duhet te harxhojne shume pak energji gjate kohes qe jane te ndezura dhe pa ngarkese. Temperatura e punes nga -25...+70°C.

Tipi i detektimit te rrjedhjes me token	B
Numri i poleve	4
Rryma nominale	40A
Ndjeshmeria nominale	0.03A
Tensioni nominal	230/400V
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i punes i testit te qarkut	170-253 VAC
Tensioni minimal per detektim tipi B	50 VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Rryma e lidhjes se shkurter	10kA
Kapaciteti ckyces per rrymen e rrjedhjes	1 kA
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tensioni i testit dielektrik	2.5kV
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle
Qendrueshmeria mekanike	20000 cikle
Shkalla e mbrojtjes	IP4X shasia, IP2X terminalet
Dimensionet	85*69*70mm (lartesi,thellesi,gjeresi)
Pesha	400 gr afersisht
Kombinimi me kontakte ndihmese	Po (ndihmese,sinjale, etj)

81. Automat diferencial 25A 4P

Automatet diferenciale duhet te jene sipas standardit SSH EN62423. Ne pamjen ballore duhet te kene drite led per monitorimin e statusit te pajisjes dhe indikator per pozicionin e kontakteve (hapura ose te mbyllura). Duhet te kene buton testi per te kontrolluar funksionalitetin e veprimit te mbrojtjes. Duhet te kene opsionin e vete diagnostikimit ku automati verifikon automatikisht difektet e rrymes cdo disa sekonda. Duhet te harxhojne shume pak energji gjate kohes qe jane te ndezura dhe pa ngarkese. Temperatura e punes nga -25...+70°C.

Tipi i detektimit te rrjedhjes me token	B
Numri i poleve	4
Rryma nominale	25A
Ndjeshmeria nominale	0.03A
Tensioni nominal	230/400V
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i punes i testit te qarkut	170-253 VAC

Tensioni minimal per detektim tipi B	50 VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Rryma e lidhjes se shkurter	10kA
Kapaciteti ckyces per rrymen e rrjedhjes	1 kA
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tensioni i testit dielektrik	2.5kV
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle
Qendrueshmeria mekanike	20000 cikle
Shkalla e mbrojtjes	IP4X shasia, IP2X terminalet
Dimensionet	85*69*70mm (lartesi,thellesi,gjeresi)
Pesha	400 gr afersisht
Kombinimi me kontakte ndihmese	Po (ndihmese,sinjale, etj)

82. Automat diferencial 63A 2P

Automatet diferenciale duhet te jene sipas standardit SSH EN62423. Ne pamjen ballore duhet te kene drite led per monitorimin e statusit te pajisjes dhe indikator per pozicionin e konktakteve (hapura ose te mbyllura). Duhet te kene buton testi per te kontrolluar funksionalitetin e veprimit te mbrojtjes. Duhet te kene opsionin e vete diagnostikimit ku automati verifikon automatikisht difektet e rrymes cdo disa sekonda. Duhet te harxhojne shume pak energji gjate kohes qe jane te ndezura dhe pa ngarkese. Temperatura e punes nga -25...+70°C.

Tipi i detektimit te rrjedhjes me token	B
Numri i poleve	2
Rryma nominale	63A
Ndjeshmeria nominale	0.03A
Tensioni nominal	230V
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i punes i testit te qarkut	170-253 VAC
Tensioni minimal per detektim tipi B	50 VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Rryma e lidhjes se shkurter	10kA
Kapaciteti ckyces per rrymen e rrjedhjes	1 kA
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tensioni i testit dielektrik	2.5kV
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle
Qendrueshmeria mekanike	20000 cikle
Shkalla e mbrojtjes	IP4X shasia, IP2X terminalet
Dimensionet	85*69*35mm (lartesi,thellesi,gjeresi)
Pesha	200 gr afersisht
Kombinimi me kontakte ndihmese	Po (ndihmese,sinjale, etj)

83. Automat diferencial 40A 2P

Automatet diferenciale duhet te jene sipas standardit SSH EN62423. Ne pamjen ballore duhet te kene drite led per monitorimin e statusit te pajisjes dhe indikator per pozicionin e kontakteve (hapura ose te mbyllura). Duhet te kene buton testi per te kontrolluar funksionalitetin e veprimit te mbrojtjes. Duhet te kene opsionin e vete diagnostikimit ku automati verifikon automatikisht difektet e rrymes cdo disa sekonda. Duhet te harxhojne shume pak energji gjate kohes qe jane te ndezura dhe pa ngarkese. Temperatura e punes nga -25...+70°C.

Tipi i detektimit te rrjedhjes me token	B
Numri i poleve	2
Rryma nominale	40A
Ndjeshmeria nominale	0.03A
Tensioni nominal	230V
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i punes i testit te qarkut	170-253 VAC
Tensioni minimal per detektim tipi B	50 VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Rryma e lidhjes se shkurter	10kA
Kapaciteti ckyces per rrymen e rrjedhjes	1 kA
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tensioni i testit dielektrik	2.5kV
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle
Qendrueshmeria mekanike	20000 cikle
Shkalla e mbrojtjes	IP4X shasia, IP2X terminalet
Dimensionet	85*69*35mm (lartesi,thellesi,gjeresi)
Pesha	200 gr afersisht
Kombinimi me kontakte ndihmese	Po (ndihmese,sinjale, etj)

84. Automat diferencial 25A 2P

Automatet diferenciale duhet te jene sipas standardit SSH EN62423. Ne pamjen ballore duhet te kene drite led per monitorimin e statusit te pajisjes dhe indikator per pozicionin e kontakteve (hapura ose te mbyllura). Duhet te kene buton testi per te kontrolluar funksionalitetin e veprimit te mbrojtjes. Duhet te kene opsionin e vete diagnostikimit ku automati verifikon automatikisht difektet e rrymes cdo disa sekonda. Duhet te harxhojne shume pak energji gjate kohes qe jane te ndezura dhe pa ngarkese. Temperatura e punes nga -25...+70°C.

Tipi i detektimit te rrjedhjes me token	B
Numri i poleve	2
Rryma nominale	25A
Ndjeshmeria nominale	0.03A
Tensioni nominal	230V

Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i punes i testit te qarkut	170-253 VAC
Tensioni minimal per detektim tipi B	50 VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Rryma e lidhjes se shkurter	10kA
Kapaciteti ckycjes per rrymen e rrjedhjes	1 kA
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tensioni i testit dielektrik	2.5kV
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle
Qendrueshmeria mekanike	20000 cikle
Shkalla e mbrojtjes	IP4X shasia, IP2X terminalet
Dimensionet	85*69*35mm (lartesi,thellesi,gjeresi)
Pesha	200 gr afersisht
Kombinimi me kontakte ndihmese	Po (ndihmese,sinjale, etj)

85. Automat diferencial 16A 2P

Automatet diferenciale duhet te jene sipas standardit SSH EN62423. Ne pamjen ballore duhet te kene drite led per monitorimin e statusit te pajisjes dhe indikator per pozicionin e konktakteve (hapura ose te mbyllura). Duhet te kene buton testi per te kontrolluar funksionalitetin e veprimit te mbrojtjes. Duhet te kene opsionin e vete diagnostikimit ku automati verifikon automatikisht difektet e rrymes cdo disa sekonda. Duhet te harxhojne shume pak energji gjate kohes qe jane te ndezura dhe pa ngarkese. Temperatura e punes nga -25...+70°C.

Tipi i detektimit te rrjedhjes me token	B
Numri i poleve	2
Rryma nominale	16A
Ndjeshmeria nominale	0.03A
Tensioni nominal	230V
Tensioni i izolacionit	440V
Tensioni i punes i testit te qarkut	170-253 VAC
Tensioni minimal per detektim tipi B	50 VAC
Frekuenca e punes	50Hz
Rryma e lidhjes se shkurter	10kA
Kapaciteti ckycjes per rrymen e rrjedhjes	1 kA
Tensioni i qendrueshmerise impulsive	4kV
Tensioni i testit dielektrik	2.5kV
Qendrueshmeria elektrike	10000 cikle
Qendrueshmeria mekanike	20000 cikle
Shkalla e mbrojtjes	IP4X shasia, IP2X terminalet
Dimensionet	85*69*35mm (lartesi,thellesi,gjeresi)
Pesha	200 gr afersisht
Kombinimi me kontakte ndihmese	Po (ndihmese,sinjale, etj)

86. Rele kohe 1-12 sek

Gjeresia: 22.5 mm

Thellesia: 78.5 mm

Lartesia: 78 mm

Pesha: 0.07 kg

Taimer i relese: Me vonese ne kycje, Impuls ne ndezje, Impuls ne fikje, Gjenerues impulses, Diapazoni i kohes: 0.05 s deri ne 100h, Tensioni i komandimit: 110 VDC

Standartet: IEC 61812-1

87. Llampa paneli led te kuqe 110V 2W

Tensioni	110 V
Gjatesia e vales	620nm
Rryma nominale	10mA
Lumineshenca	200 mcd

88. Llampa paneli led jeshile 110V 2W

Tensioni	110 V
Rryma nominale	10mA
Gjatesia e vales	520nm
Lumineshenca	1200 mcd

89. Llampa paneli led te verdha 110V 2W

Tensioni	110V
Rryma nominale	10mA
Gjatesia e vales	588nm
Lumineshenca	300 mc

90. Transformatore rryme 5/100A

Rryma nominale ne hyrje:	100A
RRryma nominale ne dalje:	5A
Fuqja totale:	2.5VA
Standartet:	EN 50581 IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
Dimensionet:	60x80x50 mm
Pesha:	0.3kg

91. Transformatore rryme 5/200A

Rryma nominale ne hyrje:	200A
RRryma nominale ne dalje:	5A
Fuqja totale:	2.5VA
Standartet:	EN 50581 IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
Dimensionet:	60x80x50 mm
Pesha:	0.3kg

92 – 101 Siguresa RTO TU 1000A + bazament

Te dhënat teknike

Tensioni nominal AC/DC	Rryma nominale In A	Humbjet e fuqisë W	Pesha Kg
500V / 250V	80	8.3	0.42
500V / 250V	100	10.7	0.42
500V / 250V	160	15	0.42
500V / 250V	200	18.5	0.42
500V / 250V	250	20.6	0.42
500V / 250V	315	25.0	0.63
500V / 250V	400	32.0	0.63
500V / 250V	630	46.0	2.00
500V / 250V	800	62.0	2.00
500V / 250V	1000	73.5	2.00

Te dhëna teknike per bazamentet e siguresave:

- Tensioni nominal i izolimit: 1000VAC/DC
- Tensionu nominal i operimit: 690VAC/DC
- Frekuenca: 40-60Hz
- Klasa e mbrotjes: IP20 me kapak
- Pozicioni i montimit: Vertikal, horizontal
- Kategoria e mbritensionit: III
- Standarti: EC60269-2, DIN VDE0636, DIN 43620

102 Rele sekuence faze

Te dhënat teknike

- Diapazoni i matjes: (L-N) 180-280V AC
- Frekuenca nominale: 50/60Hz
- Rryma nominale e operimit AC-12: (230 V) 4 A
- Rryma nominale e operimit AC-15: (230 V) 3 A

-
- Rryma nominale e operimit DC-12: (24 V) 4 A
 - Rryma nominale e operimit DC-13: (24 V) 4 A
 - Kapaciteti minimal i shkycjes: 24V 10mA
 - Qendrueshmeria ndaj tensionit impulsiv: ne hyre te qarkut 6 kV
ne dalje te qarkut 4 kV
 - Kategoria e mbi tensionit: III
 - Shkalla e mbrojtjes: veshja IP50
Terminalet IP20
 - Qendrueshmerua elektrike: AC-12 100000 cikle
 - Qendrueshmeria mekanike: 30000000 cikle
 - Temperatura e operimit: -25 ... +60 °C
 - Gjersia: 22.5 mm
 - Lartesia: 85.6 mm
 - Thellesia/gjatesia: 103.7
 - Pesha perafersisht: 0.150 kg

103 Rele niveli

Releja duhet te kete funksionet e meposhtme:

- Mbrojtje ndaj tejmbushjes
- Mbrojtje ndaj funksionimit në tharje (dry running)
- Aplikime për mbushje ose zbrazje
- Alarm per mbushje niveli max dhe min

Te dhenat teknike

- Diapzon i gjere i funrnzimit me energji 24-240 V AC/DC
- Imunitet i lartë ndaj EMC-së
- Ndjeshmëri e rregullueshme e përgjigjes 0.1-1000 kΩ
- Kontroll i një ose dy niveleve të lëngjeve (min/max)
- Mbushje (LART) ose Kullim (POSHTË), e rregullueshme nëpërmjet potenciometrit të përparmë
- 3 LED për treguesin e gjendjeve operative
- Teknologji lidhjeje me vidë ose Teknologji Easy Connect në dispozicion
- Materiali i veshjes për klasifikimin më të lartë të mbrojtjes nga zjarri UL 94 V-0
- Montim dhe çmontim pa vegla në shinën DIN
- Gjërësi 22.5 mm
- Standardi IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60255-27
- Shkalla e mbrojtjes Veshja IP50 dhe Terminalet IP20

104 Sonda niveli

Sonda e nivelit është një pajisje që përdoret për matjen dhe monitorimin e nivelit të lëngjeve ose materialeve të ngurta brenda një rezervuari, depozite apo sistemi tjetër. Ajo duhet të siguroj kontroll të saktë dhe të besueshëm të nivelit për qëllime automatizimi, mbrojtjeje dhe menaxhimi të proceseve industriale.

Gjatesia e elektrodës: 90-120mm

D Kabuj Fuqie

105-115. Telat

Telat duhet të jene ne perputhje me rregulloren europiane CPR per furnizim fuqie te ndertesave dhe instalimeve te brendeshme dhe lidhjeve te tyre.

Standardet referuese CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI SSH EN 50525 SSH EN 50575:2014 + SSH EN 50575/A1:2016

Percjellesi duhet te jete me izolacion te tipit PVC te cilesise S17 I klasit te 5 fleksibel.

Tensioni nominal U ₀	450V
Tensioni nominal U	750V
Tensioni i proves	3000V
Tensioni maksimal U _m	1000V per instalime fikse
Temperatura maksimale e punes	+70°C
Temperatura maksimale e lidhjes se shkurter	+160°C
Temperatura minimale e operimit	-10°C
Temperatura minimale e instalimit	+5°C

Telat duhet te jene te pershtatshme per tu instaluar ne ambjente civile dhe industriale dhe duhet te limitojne flaken dhe tymin ne rast te zjarrit. Duhet te jene te pershtatshem per instalimet ne ambjente deri ne 1000V. Duhet te jene rezistent ndaj terheqjes deri ne 50 N/mm². Pergjate cdo metri duhet te jene te shkruara: Emri i fabrikes, kodi i telit dhe tensioni i tij U₀/U, viti i prodhimit, numri i porosise, gjatesia progressive.

Numri I fijeve	Seksioni terthor	Diametri i percjellesit afersisht	Trashesia e izolacionit	diametri i jashtem i fijes	Pesha e fijes	Rezistenca elektrike ne 20°C	Kalimi maksimale i rrymes (ne ajer 30°C)
nr	mm²	mm	mm	mm	kg/km	(Ohm/km)	A
1	1.5	1.6	0.7	3.4	21	13.3	15.5
1	2.5	2	0.8	4.1	33	7.98	21

1	4	2.6	0.8	4.8	48	4.95	28
1	6	3.4	0.8	5.3	66	3.3	36
1	10	4.4	1	6.8	112	1.91	50
1	16	5.7	1	8.7	164	1.21	68
1	25	6.9	1.2	10.2	254	0.78	89
1	35	8.1	1.2	11.7	340	0.554	110
1	50	9.8	1.4	13.9	485	0.386	134
1	70	11.6	1.4	16.0	670	0.272	171
1	95	13.3	1.6	18.2	886	0.206	207

116,117,118. Kabujt 3*1.5,3*2.5, 4*2.5 me nje shtrese

Kabujt duhet te jene fleksibel te izoluar me PVC te cilesise S18, me shtrese mbrojttese R18 PVC me karakteristika te reagimit ndaj zjarrit sipas rregullores se produkteve te ndertimit CPR.

Standardet referuese CEI UNEL 35720 CEI 50525-1 SSH EN 50575:2014 + SSH EN 50575/A1:2016

Duhet te jene me percjelles fleksibel te klasit te 5, me mbushje jo fibrose dhe jo higroskopike.

Tensioni nominal U ₀	300V
Tensioni nominal U	500V
Tensioni i proves	2000V
Temperatura maksimale e punes	+70°C
Temperatura maksimale e lidhjes se shkurter	+160°C
Temperatura minimale e operimit	-15°C
Temperatura minimale e instalimit	+0°C

Numri i fijeve	Seksioni terthor	Diametri i percjelljes afersisht	Trashësia e izolacionit	diametri i jashtëm i kabllit	Peshë e kabllit	Rezistenca elektrike në 20°C	Rezistenca e izolacionit në 70°C	Kalimi maksimal i rrymes (në tub 30°C)	Kalimi maksimal i rrymes (në ajër 30°C)
nr	mm ²	mm	mm	mm	kg/km	Ohm/km	Mohm/km	A	A
3	1.5	1.5	0.4	7.6	38	13.3	0.011	16.5	22
3	2.5	2	0.5	9.5	50	7.98	0.011	23	30
4	2.5	2	0.5	10.4	55	7.98	0.011	20	25

119-128. Kabujt me dy shtresa

Kabllot duhet të jenë fleksibel për shpërndarjen e fuqisë ose kontrollit për instalime fikse jo të levizshme dhe duhet të jenë kundër perhapjes së flakës. Izolacioni duhet të jetë i tipit G16 HEPR sipas CPR UE 305/11.

Standardet referuese CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016
SSH EN 50575:2014 + SSH EN 50575/A1:2016

Duhet të jenë me percjellës fleksibel të klasit të 5, me mbushje jo fibrore dhe jo higroskopike. Izolacioni duhet të jetë i tipit G16 me perzjerje elastomerike ndërsa veshja e jashtme e tipit R16 PVC.

Tensioni nominal U ₀	600VAC/1800VDC	
Tensioni nominal U	1000VAC/1800VDC	
Tensioni i proves	4000V	
Tensioni maksimal U _m	1200VAC/1800VDC	
Temperatura maksimale e punës	+90	°C
Temperatura maksimale e lidhjes së shkurtër	+250°C	
Temperatura minimale e operimit	-15°C	
Temperatura minimale e instalimit	+0°C	

Nu mri i fijev e	Seksi oni terth or	Diamet ri i percjell esit afersish t	Trashe sia e izolaci onit	diame tri i jashte m i kablli t	Pes ha e kabli t	Reziste nca elektri ke ne 20°C	Reziste nca e izolacio nit ne 70°C	Kalim i maks i rryme s (ne tub 30°C)	Kalim i maks i rryme s (ne ajer 30°C)
nr	mm ²	mm	mm	mm	kg/k m	Ohm/k m	Mohm/ km	A	A
4	4	2.6	0.7	16.0	297	4.95	32	35	42
4	6	3.4	0.7	17.5	392	3.3	41	44	54
4	10	4.4	0.7	19.8	611	1.91	55	60	75
4	16	5.7	0.7	22.4	886	1.21	72	80	100
5	16	5.7	0.7	24.4	1119	1.21	72	80	100
4	25	6.9	0.9	26.8	1255	0.78	93	105	127
3x35+1x25		8.1	0.9	30.5	1826	0.554	114	130	158
3x50+1x25		9.8	1	33.5	2588	0.386	141	155	192
3x70+1x35		11.6	1.1	38.5	3573	0.272	174	194	246
3x95+1x50		13.3	1.1	43.5	4649	0.206	206	235	298

129,130,131 Kabujt e gomuar per pompat zhytse

Kabllot duhet te jene me veshje gome per instalime te levizshme ose fikse.

Standardet referuese CEI EN 50525-2-21 CEI 20-107/2-21 CEI 20-19/4
(CENELEC HD 22.4 S4) BS 7919:2001 NF C 32-102-4 VDE
0282-4

SSH EN 50575:2014 + SSH EN 50575/A1:2016 SSH EN
60811 403/504/505/506 SSH EN 50396

Duhet te jene me percjelles bakri fleksibel te klasit te 5 me izolacion elastomeric te cilesise EI4 dhe veshje polikloropren EM2.

Tensioni nominal U _o	450V
Tensioni nominal U	750V
Tensioni i proves	2500V
Tensioni maksimal U _m	1000V
Temperatura maksimale e punes	+60°C
Temperatura maksimale e lidhjes se shkurter	+200°C
Temperatura minimale e operimit	-40°C
Temperatura minimale e instalimit	+/-25°C

Numri i fijeve	Seksioni terthor	Diametri i percjellesit afersisht	Trashesia e izolacionit	diametri i jashtem i kabllit	Peshat e kabllit	Rezistenca elektrike ne 20°C	Kalimi maksimal i rrymes (ne tub 30°C)	Kalimi maksimal i rrymes (ne ajer 30°C)
nr	mm ²	mm	mm	mm	kg/km	Ohm/km	A	A
4	6	3.4	1	16.44	449	3.3	37	50
4	10	4.4	1.2	22.57	833	1.91	52	68
4	16	5.7	1.2	25.36	1138	1.21	69	92

132,133,134 Kabujt 1x120 mm², 1x185 mm², 1x240 mm²

Kabllot duhet te jene fleksibel per shperndarjen e fuqise ose kontrollit per instalime fikse jo te levizshme dhe duhet te jene kunder perhapjes se flakes. Izolacioni duhet te jete i tipit G16 HEPR sipas CPR UE 305/11.

Standardet referuese CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016
SSH EN 50575:2014 + SSH EN 50575/A1:2016

Duhet te jene me percjelles fleksibel te klasit te 5, me mbushje jo fibrose dhe jo higroskopike. Izolacioni duhet te jete i tipit G16 me perzjerje elastomerike ndersa veshja e jashteme e tipit R16 PVC.

Tensioni nominal U _o	600VAC/1800VDC
Tensioni nominal U	1000VAC/1800VDC
Tensioni i proves	4000V
Tensioni maksimal U _m	1200VAC/1800VDC
Temperatura maksimale e punes	+90°C

Temperatura maksimale e lidhjes se shkurter +250°C

Temperatura minimale e operimit -15°C

Temperatura minimale e instalimit +0°C

Nu mri i fijeve	Seksi oni terth or	Diamet ri i percjell esit afersish t	Trashe sia e izolaci onit	diame tri i jashte m i kablli t	Pes ha e kabl lit	Reziste nca elektri ke ne 20°C	Reziste nca e izolacio nit ne 70°C	Kalim i maksi ma i rryme s (ne tub 30°C)	Kalim i maksi ma i rryme s (ne ajer 30°C)
nr	mm ²	mm	mm	mm	kg/k m	Ohm/k m	Mohm/ km	A	A
1	120	15.1	1.2	22.4	121 9	0.161	259	312	383
1	185	18.6	1.6	27.2	182 1	0.106	323	417	510
1	240	21.4	1.7	30.4	236 6	0.0801	379	490	607

135,136,137,138 Kabujt e komandimit

Kabujt e komandimit duhet te jene fleksibel, me fije me numera te koduar dhe duhet te perdoren per kontroll dhe matje te pajisjeve elektrike. Standardet qe duhet te plotesojne SSH EN 50575:2014 + SSH EN 50575/A1:2016

Tensioni nominal U_o 300V

Tensioni nominal U 500V

Tensioni i proves 4000V

Tensioni maksimal U_m
1200VAC/1800VDC

Temperatura maksimale e punes +70°C

Temperatura minimale e operimit pa goditje mekanike -45°C

Temperatura minimale e instalimit -5°C

Numri i fijeve	Seksioni terthor	diametri i jashtem i kabllit	Pesha e kabllit
nr	mm ²	mm	kg/km
7	1.5	8.5	144

7	2.5	10	219
12	2.5	13.4	361
24	2.5	18.9	705

E Vegla pune dhe aparatura

139. Multimeter dixhital 1000V

Multimetri duhet te mundesoje matjen e parametrave kryesor te energjise elektrike ne perputhje me standardin IEC61010 te sigurise. Ky aparat duhet te kete diapazon tensioni deri ne 1000V AC ose DC. Saktesia e matjes duhet te jete $\pm 0.5\% + 2\%$.

Parametrat kryesore:

- Duhet te kete ekran dixhital me numra
- Duhe te beje matje te vertet te RMS ne modalitetin AC
- Duhet te jete i pasjitur me tregues kur voltazhi i baterise bie nen tensionin e operimit
- Ambjete i opeimit $\leq 10^\circ\text{C}$,
- Dizapzoni i tensionit duhet te jete deri 1000 V DC / 750 V AC
- Diapazoni i rrymes duhet te jete deri 10 A AC/DC
- Duhet te beje matjen e rezistences, frekuences dhe diapazonin e kapacitetit
- Siguria CAT IV 600 V ne perputhje me IEC61010
- Bateria duhet te jete me gjatesi jo me pak se 300 ore
- Dimensionet duhet te jene jo me shume se 90x170x59 mm
- Diapazoni i matjejeve dhe saktesia duhet te jete
 - 600.0 mV DC $\pm (0.5\% + 2 \text{ shifra})$ AC $\pm (0.9\% + 5 \text{ shifra})$
 - 6.000 DC $\pm (0.5\% + 2 \text{ shifra})$ AC $\pm (0.9\% + 5 \text{ shifra})$
 - 60.00 V DC $\pm (0.5\% + 2 \text{ shifra})$ AC $\pm (0.9\% + 5 \text{ shifra})$
 - 600 V DC $\pm (0.5\% + 2 \text{ shifra})$ AC $\pm (0.9\% + 5 \text{ shifra})$
 - 1000 V DC $\pm (0.5\% + 2 \text{ shifra})$ AC $\pm (0.9\% + 5 \text{ shifra})$
- Duhet te beje ruajtjen e te dhenave ne ekran deri ne matjen e rradhes
- Duhe te beje testimin e vazhdimetise ne dy pika e cila duhet te tregohet me sinjal akustik dhe vlere ne ekran
- Duhet te jete i pasjitur me vetefikje atomatike perafersht 10 minuta
- Saktesia duhet te jete $\pm 0.5\% + 2$
- Mbrojtja 1000 V DC ose AC
- Tensioni i hyrjes 10 M Ω // jo me pak se 100 pF
- Diapazoni i rezistences dhe skatesia duhet te jete:
 - 600.0 $\Omega \times 2$ $\pm (0.7\% + 2 \text{ shifra})$
 - 6.000 K Ω $(0.7\% + 2 \text{ shifra})$
 - 60.00 K Ω $(0.7\% + 2 \text{ shifra})$

600.0 K Ω (0.7% + 2 shifra)

6.000 M Ω (1.0% + 2 shifra)

60.00 M Ω *1 (1.5% + 2 shifra)

- Duhet te beje matjen e vazhdueshmerise e cila duhet te jete e pasjiur me sinjalt akustik kur rezistenca eshte me pak se 500 Ω
- Mbrojta nga mbingarkesat duhet te jete jo me paks se 600 V rms
- Matja e diodes duhet te jete jo me pak se 10 mV dhe saktesi $\pm 1.5\%$

140. Dare ampermetrike 600 A

Dare ampermetrike portabel dore per matjen e tensionit dhe rrymes AC dhe DC ne kapacitet 600A dhe 600V me ekran dixhital dhe me grafik me rezolucion te larte. Mbajtje te dhenash pik, minimum, maksimum. Aparati duhet te jete sipas standardeve S SH IEC 61010-1 dhe CAT III 600V dhe te kete kaluar proven e rezistences ndaj goditjeve ne renie nga lartesia 1.2 meter ne dysHEME te forte. Duhet te jete i shoqeruar me canten e mbajtjes ku te jene te perfshira dhe fishat e testimit.

Parametrat kryesore:

Saktesite e matjes ne rryme alternative

Diapazoni	Saktesia	Saktesia
0-60.0 A	50 - 60Hz $\pm 1.9\% \pm 7$ shifra	61 - 400Hz $\pm 2.5\% \pm 7$ shifra
60.0 - 400.0 A	$\pm 1.9\% \pm 5$ shifra	$\pm 2.5\% \pm 5$ shifra
400 - 600 A	$\pm 2.5\% \pm 5$ shifra	$\pm 2.9\% \pm 5$ shifra

Saktesia e matjes ne rryme DC

Diapazoni	Saktesia
0 - 60.0 A	$\pm 1.5\% \pm 10$ shifra
60.0 - 400.0 A	$\pm 1.9\% \pm 5$ shifra
400 - 600 A	$\pm 1.9\% \pm 10$ shifra

Saktesia e matjes se tensionit

50 - 500Hz DC		
Diapazoni	Saktesia	Saktesia
0 - 400.0 V	$\pm 1.0\% \pm 5$ shifra	$\pm 0.7\% \pm 2$ shifra
400 - 600 V	$\pm 1.0\% \pm 5$ shifra	$\pm 0.7\% \pm 2$ shifra

Rezistenca ne hyrje: 1 M Ω // < 100 pF

Rezistenca e peshtjelles:

Diapazoni	Saktesia
0 - 400.0 Ω	$\pm 1\% \pm 3$ shifra

Vazhdimesia e linjes: me sinjal me ze deri ne 30Ω**Frekuenca:**

Diapazoni	Rezolucioni	Saktesia
20 - 400 Hz	1 Hz ±0.1 %	±2 shifra

Koha e testimit:	10milisekonda
Mbrojtja nga mbingarkesa:	600 V & 600 A rms
Auto fikje:	Po, 30 minuta nga mos perdorimi
Ekrani	LCD
Koha e perdorimit me bateri:	200 ore pune, bateri te ndrueshme
Temperatura dhe lageshtia e punes:	0 °C – 30 °C <80% lageshti , 30 °C – 40 °C <75% lageshti, 400 °C , – 50 °C <45% lageshti

Dimensioni i brendshem i nofullave te dares: diameter 35mm

141. Seri Kriketosh

Seria duhet te perbehet nga 47 komponente me material celik krom-vanadium ne nje kuti plastike ose metalike.

Kokat standard hekzagon	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Kokat e kacavidave minus	4 - 5,5 - 6,5 mm
Kokat e kacavidave plus	Nr 1 Nr2 dhe Nr3
Kokat tip + filips	Nr 1 Nr2 dhe Nr3
Kokat hekzagon me futje	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Kokat Yll me futje	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
Zgjatimi i kokave hekzagon	8 - 10 - 11 - 13 mm
Hegzagonal te kthyer 90°	1,5 - 2 - 2,5 mm
Xhunto universal	40 mm
Shufer zgjatuese	50-100mm
Shufra T e rreshqitshme	115mm
Shufra e kokes rrotulluese	145mm
Shufra e kriketit	140mm

142. Seri kacavidash me izolacion deri 1000 V

Seria duhet te kete 7 cope kacavida elektrikete izoluara per tension 1000V. Materiali duhet te jete celik i zi i veshur me krom-vanadium dhe doreza e kacavidave duhet te jete me elastomer dykomponentesh i perforecuar. Duhet te jene sipas standardit SSH EN 60900:2004

Seti duhet te permbaje 4 kacavida minus

Koke 2.5, gjatesi totale	75 mm
Koke 3, gjatesi totale	100 mm
Koke 5.5, gjatesi totale	125mm
Koke 6.5, gjatesi totale	150mm

Dhe 3 kacavida plus

Koke 0, gjatesi totale 60 mm

Koke 1, gjatesi totale 80 mm

Koke 2, gjatesi totale 100mm

143. Seri pincash me izolacion deri 1000 V

Seria e pincave duhet te kete 3 pinca elektrike te izoluara me izolacion 1000V. Duhet te kete 1 pince standarde, 1 pince hunde-gjate dhe nje pince tronkeze per prerje. Duhet te jene material celik te veshura me krom vanadium dhe dorezen ta kene me veshje elastomerike. Sipas standardit SSH EN 60900:2004

144. Pince kapikordash, bashkuesesh

Pinca duhet te jete me koke ne forme rrethore dhe me fole e cila mund te shtrengoje kapikordat, bashkueset apo terminalet me seksion nga 0.8 deri ne 16mm². Duhet te jete me suste te dorezat per tu hapur pas shtrengimit. Duhet te kete nje buton me suste per ta liruar ne rast se kapja e terminalit apo kapikordes eshte bere ne menyre te gabuar.

145. Prese kapikordash, bashkuesesh

Presa duhet te jete hidraulike me nje force shtrengimi 60kN. Duhet te jete e perdorshme me dore te lire dhe te shtrengoje terminale/kapikorda/bashkuese nga 10 deri ne 240mm². Duhet te kete mundesine te lirohet ne rast se kapja eshte bere ne menyre te gabuar. Duhet te kete koke te rrotullueshme 180°per shtrengime ne vende te ngushta. Duhet te kete butonin e lirimit automatik pas shtrengimit. Kutia duhet te perfshihe presen dhe kokat 10 deri ne 240mm². Presa duhet te jete me gjatesi afersisht 400mm dhe gjeresi 150mm me peshe afersisht 3kg. Kutia me permasa afersisht 450*300*100mm

146. Cante per elektriciste

Canta duhet te jete e punuar me cope canavace te bute por shume rezistente per ambjente industriale. Duhet te kete dy xhepa te brendshem te vecante me xhepa dhe llastika per mbajtjen e veglave ne vend. Duhet te hapet plotesisht me zinxhire. Duhet te kete rrip per kapje ne sup i cili mund te hiqet. Duhet te kete doreze alumini per tu mbajtur dhe bazamentin duhet ta kete te forte jo elastik. Permasat afersisht 400*270*260

147. Zgjatues kabell me 3 priza 230V 16A 3m.l

Zgjatues me 3 priza shuko 16A me kabell 3*1.5mm² dhe gjatesi totale te kabllit 3meter.

148. Zgjatues kabell me 4 priza 230V 16A 3m.l

Zgjatues me 4 priza shuko 16A me kabell 3*2.5mm² dhe gjatesi totale te kabllit 3meter

149. Zgjatues kabell me 3 priza 230V 16A 5m.l

Zgjatues me 43 priza shuko 16A me kabell 3*2.5mm² dhe gjatesi totale te kabllit 5meter

150. Zgjatues kabell me 4 priza 230V 16A 25m.l

Baraban zgjatues me kabell 3*2.5mm² me 4 priza shuko ne trup dhe gjatesi kablli total 25meter.

151. Zgjatues kabell me 4 priza 230V 16A 50m.l

Baraban zgjatues me kabell 3*2.5mm² me 4 priza shuko ne trup dhe gjatesi kablli total 25meter.

152. Gershere elektrike

Materiali i dorezes duhet te jete plastik bi-komponent dhe materiali i teheve prerës duhet te jete celik inoksi.Duhet te jene te pajisura me kasën mbrojtëse.

Gjatesia: 153 mm

Pesha: 98 g

153. Voltmeter paneli 600V

Voltmetri duhet te jete i tipit analog me shigjete per panel me diapazon matje 0-600VAC. Humbjet e fuqise jo me shume se 4.6W. Saktesia 1.5%. Me shkalle mbrojtje IP52, dimensione afersisht 100*100*50mm dhe peshe 400 gram

154. Ampermeter paneli 400A

Ampermetri duhet te jete i tipit analog me shigjete per panel me diapazon matje 0-400A. Humbjet e fuqise jo me shume se 0.8W. Saktesia 1.5%. Me shkalle mbrojtje IP52, dimensione afersisht 100*100*50mm dhe peshe 400 gram.

155. Xhunto te termotkurrshme Φ10-25 mm

Xhunto gome te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo me diameter 10-25mm

156. Xhunto te termotkurrshme Φ25-35 mm

Xhunto gome te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo me diameter 25-35mm

157. Xhunto te termotkurrshme Φ35-50 mm

Xhunto gome te termotkurrshme ne nxehtesi per kablllo me diameter 35-50mm

158. Elektroda tekoezimi 1500mm

Elektroda çeliku homogjen me seksionin "+" me galvanizim të nxehtë sipas standardeve të CEI 7-6; i prodhuar me pllake me 3 vrima Ø 11 mm per tu lidhur me token.

Seksioni	Gjatesia	Pesha	Paketim
(mm)	(mm)	(kg)	(cope)

50x50x3 1500 3910 50

159-169. Kapikordat

Materiali i terminalit Baker i veshur me Sn(tin)
 Temperatura e punes -50 °C deri ne +150 °C
 Klasi i percjellesit Klasi 1 dhe 2 rixhid dhe klasi 5 fleksibel sipas SSH EN60228
 Vlime inspektimi Po
 Standardi UL486 A-B

170-176. Gilzat

Gilzat duhet te jene me vrime qendrore per pare percjellsit dhe me nivel per futjen drejte te percjellësit. Duhet te jene ne përputhje me standardin DIN 46267/1.

Dimensionet

Seksioni (mm²)	Seksioni (AWG/MCM)	Hapsira	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
10	8	6	30	6	4.5
16	6	8	50	8.5	5.5
25	4	10	50	10	7
35	2	12	50	12.5	8.5
50	1/0	14	56	14	10
70	2/0	16	56	16	12
95	3/0	18	70	19	13.8


F Pajisje te vecanta dhe elektropompa

177. Elektropompe Centrifugale horizontale 22 kW

Materiali i pompes

- Boshti	Inoks AISI 431
- Helika	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
- Gryka e aspirimit	Gize sferoidale EN-GJL-500 ose me e forte
- Dhoma e dergimit	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
- Guarnicionet	Gomine EPDM

- Difuzori	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
Motori	
- Fuqia e motorit	30kW
- Rryma	50-55A
- Tensioni	400V 3 faze 50Hz
- Shkalla e mbrojtjes	IP55
- Rendimenti	$\geq 90\%$
- Nr xhirove	2950
- Shkalla e izolimit	F
Te dhenat operative	
- Prurja nominale	≥ 13 l/s
- Hashi	≥ 90 m
- Lloji i ujit	Uje i paster
- Thithja	≥ 2.8 meter
- Fuqia ne aks	≤ 21 kW
- Rendimenti	$\geq 64\%$
Numri i shkalleve	3
Dimensionet ne mm	

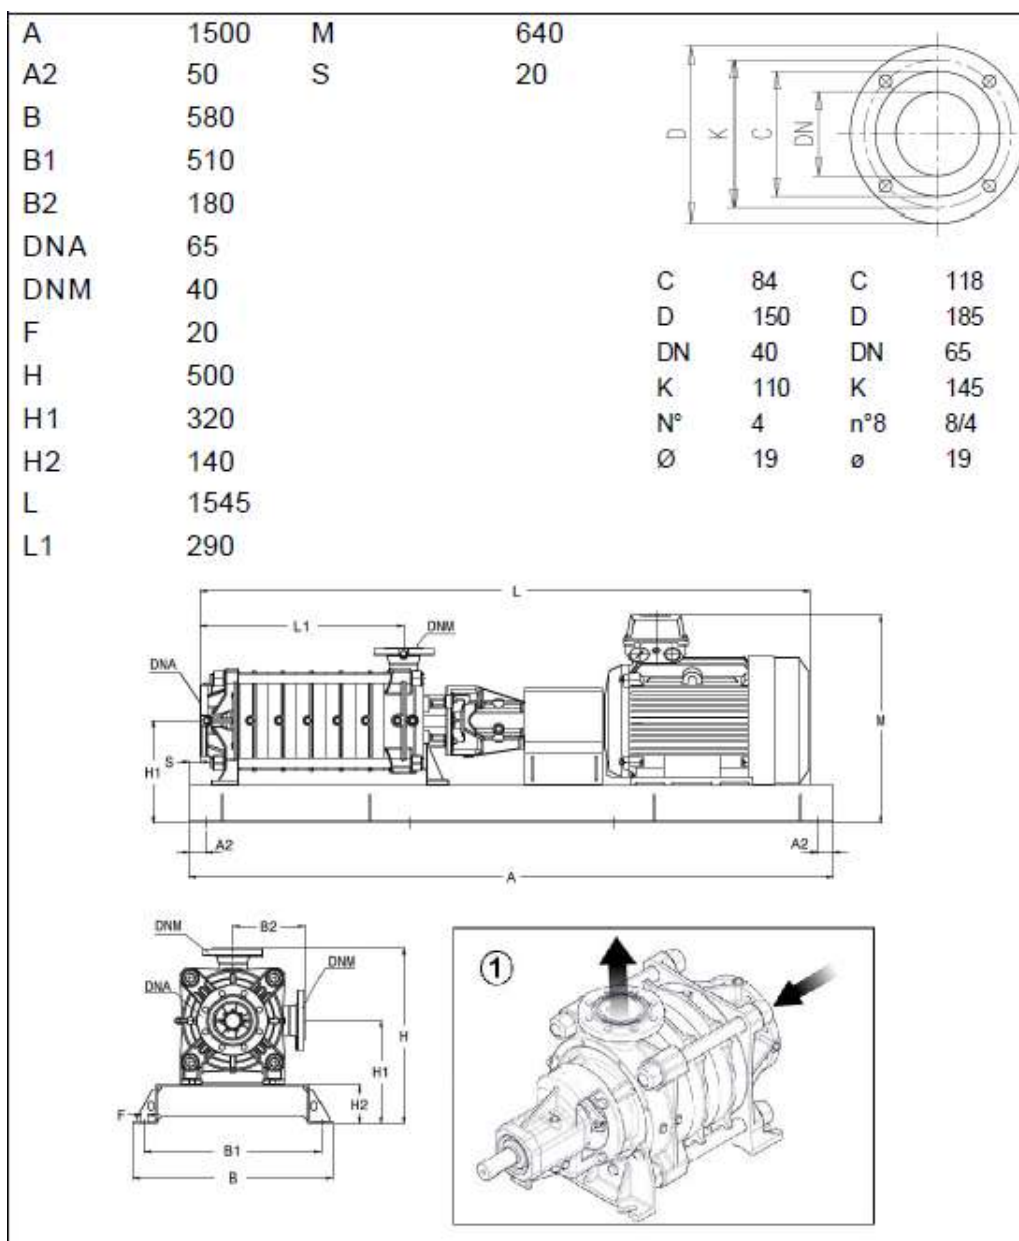

178. Elektropompe Centrifugale vertikale 15 kW H=191m, Q=16m³/h

Materiali i pompes

- Boshti
- Helika
- Gryka e aspirimit
- Dhoma e dergimit
- Guarnicionet
- Difuzori

Inoks AISI 431

Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte

Gize sferoidale EN-GJL-500 ose me e forte

Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte

Gomine EPDM

Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte

Motori

- Fuqia e motorit
- Rryma

15 kW

25-30A


- Tensioni	400V 3 faze 50Hz
- Shkalla e mbrojtjes	IP55
- Rendimenti	$\geq 90\%$
- Nr xhirove	2950
- Shkalla e izolimit	F

Te dhenat operative

- Prurja nominale	$> 16 \text{ m}^3/\text{h}$
- Hashi	$\geq 190\text{m}$
- Lloji i ujit	Uje
- Fuqia ne aks	$\leq 12.8\text{kW}$
- Rendimenti	$\geq 64\%$

Numri i shkalleve 3

Dimensionet ne mm

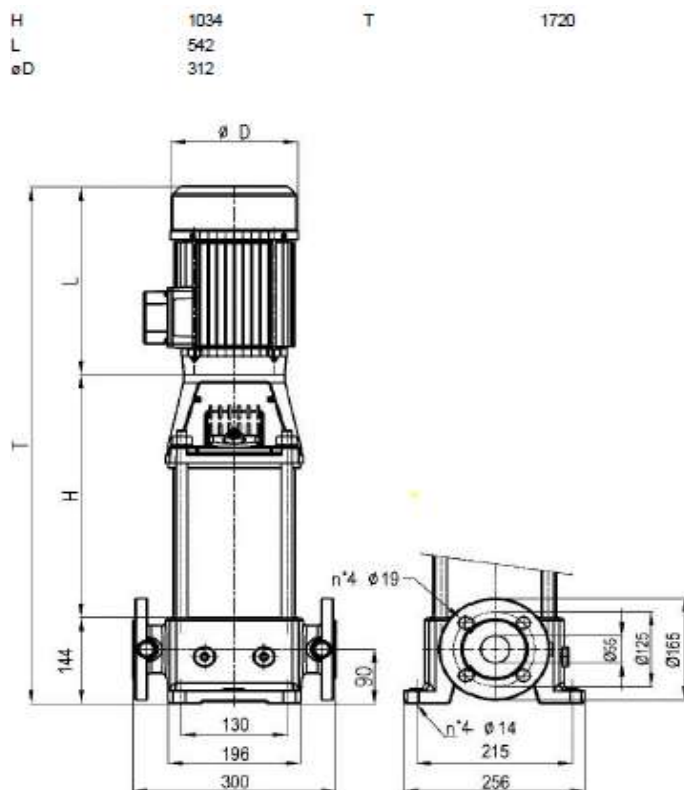

179. Elektropompe Centrifugale vertikale 22 kW

Materiali i pompes

- Boshti	Inoks AISI 431
- Helika	Tunxh/bronx
- Baza	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte

- | | |
|-----------------|---|
| - Tubi i pompes | Inoks AISI 304 |
| - Guarnicionet | Gomine EPDM |
| - Difuzori | Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte |

Motori


- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Fuqia e motorit | 22-25kW |
| - Rryma | 40-45A |
| - Tensioni | 400V 3 faze 50Hz |
| - Shkalla e mbrojtjes | IP55 |
| - Rendimenti | $\geq 90\%$ |
| - Nr xhirove | 2950 |
| - Shkalla e izolimit | F |

Te dhenat operative

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Prurja nominale | ≥ 13 l/s |
| - Hashi | ≥ 90 m |
| - Lloji i ujit | Uje i paster |
| - Thithja | ≥ 4 meter |
| - Fuqia ne aks | ≤ 17.5 kW |
| - Rendimenti | $\geq 67\%$ |

Numri i shkalleve 4

Dimensionet ne mm

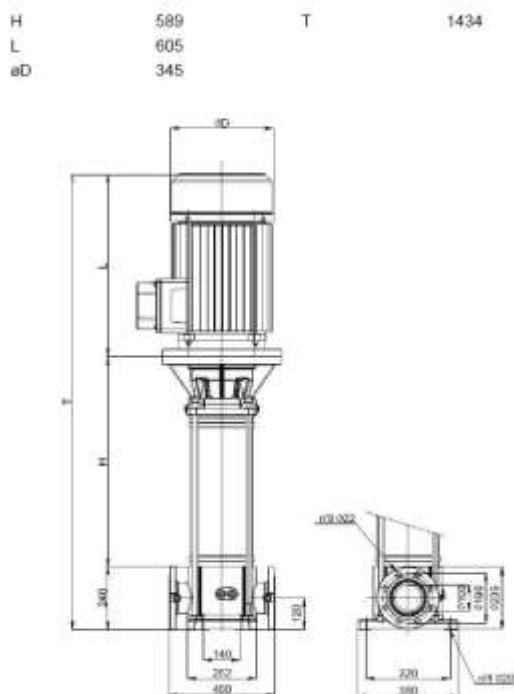

180. Elektropompe Centrifugale vertikale 18.5 kW 13 l/s 90m

Materiali i pompes

- Trupi i pompës Gize

-
- | | |
|-------------------|------------|
| - Helika | Çelik inox |
| - Boshti i pompës | Çelik inox |
| - Difuzori | Gize |

Motori

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Fuqia e motorit | 18.5 kW |
| - Rryma | 30-35A |
| - Klasa e efikenses | IE3 |
| - Tensioni | 400V 3 faze 50Hz |
| - Shkalla e mbrojtjes | IP55 |
| - Rendimenti | ≥90% |
| - NPSH | 3- 3.5 m |
| - Nr xhirove | ≥2900 |
| - Mbrojtja termike | PTC |
| - Shkalla e izolimit | F |

Te dhenat operative

- | | |
|--------------------|------------|
| - Prurja nominale | ≥12-13 l/s |
| - Hashi | ≥85-95m |
| - Lloji i lengut | Uje |
| - Rendimenti | ≥60% |
| Kahu i rrotullimit | Kahu orar |

181. Elektropompe Centrifugale horizontale 18.5 kW 13 l/s 90m

Materiali i pompes

- | | |
|-------------------|------------|
| - Trupi i pompës | Gize |
| - Helika | Çelik inox |
| - Boshti i pompës | Çelik inox |
| - Difuzori | Gize |

Motori

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Fuqia e motorit | 18.5 kW |
| - Rryma | 30-35A |
| - Klasa e efikenses | IE3 |
| - Tensioni | 400V 3 faze 50Hz |
| - Shkalla e mbrojtjes | IP55 |

- Rendimenti	$\geq 90\%$
- Nr xhirove	≥ 2900
- Mbrojtja termike	PTC
- Shkalla e izolimit	F

Te dhenat operative

- Prurja nominale	$\geq 12-14$ l/s
- Hashi	$\geq 85-95$ m
- Lloji i lengut	Uje
- Rendimenti	$\geq 60\%$
NPSH	2.5 – 3 m
Diametri i helikës	170-180mm
Kahu i rrotullimit	Kahu orar

182. Elektropompe Centrifugale horizontale 37 kW

Materiali i pompes

- Trupi i pompës	Gize
- Helika	Çelik inox
- Boshti i pompës	Çelik inox
- Difuzori	Gize

Motori

- Fuqia e motorit	30-37 kW
- Rryma	50-55A
- Klasa e efikenses	IE3
- Tensioni	400V 3 faze 50Hz
- Shkalla e mbrojtjes	IP55
- Rendimenti	$\geq 90\%$
- Nr xhirove	≥ 2900
- Mbrojtja termike	PTC
- Shkalla e izolimit	F

Te dhenat operative

- Prurja nominale	$\geq 12-13$ l/s
- Hashi	$\geq 125-135$ m
- Lloji i lengut	Uje
- Rendimenti	$\geq 60\%$

NPSH	2-3 m
Diametri i helikës	160- 170 mm
Kahu i rrotullimit	Kahu orar

183. Elektropompe Centrifugale vertikale 11 kW

Materiali i pompes

- Boshti	Inoks AISI 431
- Helika	Tunxh/bronx
- Difuzori	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
- Baza	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
- Tubi i pompes	Inoks AISI 304
- Guarnicionet mekanike	Gomine EPDM

Motori


- Fuqia e motorit	11kW
- Rryma	20-21A
- Leshimi	yll/trekendesh
- Tensioni	400V 3 faze 50Hz
- Shkalla e mbrojtjes	IP55
- Rendimenti	≥89%
- Nr xhirove	≥2900
- Shkalla e izolimit	F

Te dhenat operative

- Prurja nominale	≥12-13 l/s
- Hashi	≥40-50m
- Lloji i ujit	Uje i paster
- Thithja 3%	≥8-9meter
- Fuqia ne aks	≤9-10kW
- Rendimenti	≥60%

Dimensionet ne mm

H 553, T 1335, L 542, T 1399, øD 312

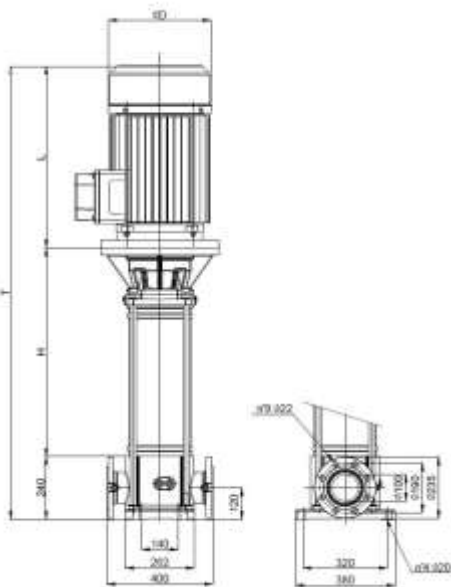

184. Elektropompe zhytse 1.1 kW

Aplikimet

Temperature makismale e trupit te punes +35° C

Maksiumi i permbatjes se reres 150g/m³

Thellesia e perdorimit ne nivelin e ujit deri ne 60 metra

Leshimet/ore 20 ne intervale te rregullta

Frekuenca 50 Hz

Shpejtesia nominale 2900 min-1

Numri i poleve 2

Tensioni 1 faze 230 V

Izolimi klasa F

Klasa e mbrojtjes IP68

Gjatesia e kabullit 1.5m

Rendimenti 60%

Hashi 150 m

Prurja 20-25 l/min

Standartet e sigurise

S SH EN 60335-1

S SH IEC 60335-1

CEI 61-150

S SH EN 60034-1

S SH IEC 60034-1

185. Elektropompe zhytse 2.2 kW

Temperature makismale e trupit te punes	+35° C
Maksiumi i permbatjes se reres	150g/m ³
Leshimet/ore	20 ne intervale te rregullta
Fuqia	2.2 Kw
Tensioni	230 V
Frekuenca	50 Hz
Shpejtesia nominale	2900
Hashi	83- 288 m
Prurja	0- 45 l/min

186. Elektropompe zhytse 5 kW

Temperature makismale e trupit te punes	+35° C
Maksiumi i permbatjes se reres	150g/m ³
Leshimet/ore	20 ne intervale te rregullta
Fuqia	5-6 Kw
Tensioni	400 V
Frekuenca	50 Hz
Shpejtesia nominale	2900
Hashi	72 – 205 m
Prurja	0 – 200 l/min

187. Elektropompe zhytse 7.5 kW

Temperature makismale e trupit te punes	+35° C
Maksiumi i permbatjes se reres	150g/m ³
Leshimet/ore	20 ne intervale te rregullta
Fuqia	7-8 Kw
Tensioni	400 V
Frekuenca	50 Hz
Shpejtesia nominale	2900
Hashi	89 – 280 m
Prurja	0 – 200 l/min

188. Elektropompe zhytse 26 kW

Materiali i pompes

- Boshti	Inoks AISI 431
- Helika	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
- Difuzori	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
- Suporti i aspirimit	Gize sferoidale EN-GJS-500 ose me e forte
- Dhoma e dergimit	Gize sferoidale EN-GJS-500 ose me e forte
- Mbrojtesja e kablllove	Inoks AISI 304
- Valvula	Inoks AISI 304

- Pjeset e gomes	Gomine EPDM
Motori	
- Fuqia e motorit	20-30kW
- Rryma	50-55A
- Tensioni	400V 3 faze 50Hz
- Shkalla e mbrojtjes	IP68
- Rendimenti	$\geq 80\%$
- Nr xhirove	2900

Te dhenat operative	
- Prurja nominale	$\geq 75 \text{ m}^3/\text{h}$
- Hashi	$\geq 70\text{m}$
- Lloji i ujit	Uje i pastër
- Fuqia ne aks	$\leq 22.8\text{kW}$
- Rendimenti	$\geq 70\%$

Dimensionet	
- Gjatesia e pompes	1100-1200mm
- Gjatesia totale	2200-2250mm
- Diametri	5''

189. Elektropompe zhytse 55 kW

Materiali i pompes

- Boshti	Inoks AISI 431
- Helika	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
- Difuzori	Gize e llojit EN-GJL-250 ose me e forte
- Suporti i aspirimit	Gize sferoidale EN-GJS-500 ose me e forte
- Dhoma e dergimit	Gize sferoidale EN-GJS-500 ose me e forte
- Mbrojtesja e kabllave	Inoks AISI 304
- Valvula	Gize sferoidale EN-GJS-500
- Pjeset e gomes	Gomine EPDM

Motori	
- Fuqia e motorit	60-70kW
- Rryma	130-140A
- Tensioni	400V 3 faze 50Hz
- Shkalla e mbrojtjes	IP68
- Rendimenti	$\geq 85\%$
- Nr xhirove	2900
- Dimensionet	8''

Te dhenat operative

- Prurja nominale	≥ 95 l/s
- Hashi	≥ 40 m
- Lloji i ujit	Uje i paster
- Thithja	≥ 4.7 meter
- Fuqia ne aks	≤ 57 kW
- Rendimenti	$\geq 70\%$

Dimensionet

- Gjatesia e pompes	900-1000mm
- Gjatesia totale	2100-2200mm
- Diametri	8''/300mm

190. Elektropompe zhytse 110 kW

Fuqia nominale: 110kW

Tensioni: 400V 50Hz

Shpejtesia e rrotullimit: 2926 1/min

Rryma nominale: 200A

Metoda e leshimit: Direkt

Klasa e mbrojtjes: IP68

Eficensa e motorit ne ngarkese te plote: 89.4%

Instalimi: vertikal ose horizontal

Prurja jo me pak se 102 l/s

Hashi jo me pak se 55m

Presioni maksimal i punes: 39bar

Thellesia maksimale ku mund te punoje e zhytur: 300m poshte nivelit te ujit

Te lejoje kalimin e solideve me diameter max. 3mm

Temperatura e trupit te punes: 0 deri ne 30°C

191. Elektropompe zhytse 350 kW

Tensioni: 400V 50Hz

Shpejtesia e rrotullimit: 2950 1/min

Fuqia nominale: 250 – 350 kW

Rryma nominale: 458A

Metoda e leshimit: Direkt

Klasa e mbrojtjes: IP68

Eficensa e motorit ne ngarkese te plote: 92%

Instalimi: vertikal

Prurja jo me pak se 87l/s

Hashi jo me pak se 200m

Presioni maksimal i punes: 30bar

Thellesia maksimale ku mund te punoje e zhytur: 300m poshte nivelit te ujit

Te lejoje kalimin e solideve me diameter max. 5mm

Temperatura e trupit te punes: 0 deri ne 30°C

192 deri ne 195. Inverterat

Inverterat do te perdoren per komandimin, monitorimin dhe mbrojtjen e elektropompave te gjitha llojeve (zhytese, siperfaqesore, te ujerave te ndotura etj). Te gjitha inverterat e ofertuar duhet suportojne te njejten nderfaqe komunikimi me kompjuterat qe do programohen. Duhet te jene te ndertuar me materiale te cilesise se larte per tu instaluar ne ambiente industriale me kushte te veshtira dhe duhet te jene me mbrojtje IP20. Duhet te kene te inkorporuar nje filter EMC per nderyrhjet e interferences, nje RTU Modbus dhe nje fuksion te de-aktivizimit te menjehershme te ngarkeses. Duhet te kene nje menu te thjeshte per te zgjedhur menyren e operimit, instalimit dhe perdorimit. Duhet te shfaqin parametrin e eficiences se energjise ne shkalle vektoriale dhe skalare per te bere te mundur permiresimin dhe optimizimin e procesit te punes. Me ane te fuksionit te eficiences se energjise mund te behet i mundur aplikimi ngarkeses maksimale per amper dhe ulja e energjise se thithur nga rrjeti. Duhet te ofroje rregullimin e shpejtesise ne menyre te sofistikuar dhe kontrollin e momentit te ngarkeses. Duhet te jete i mbrojtur nga mungesa e sistemit te tokezimit, qarku kryesor elektronik duhet te jete i veshur me lende mbrojtese kunder pluhurit dhe lageshtise.

Lidhja me rrjetin:

Tensioni ne hyrje dhe dalje	3 Fazor, 380-480V, +10%/-15%
Frekuenca	nga 47 deri ne 63Hz
Faktori i fuqise	$\cos \phi=0.98$
Eficienca	98% ne ngarkese nominale
Klasa e eficiences	IE2 sipas SSH IEC 61800-9-2

Lidhja me motorin:

<u>Tensioni</u>	nga 0 deri ne U_n (tension nominal)
<u>Frekuenca</u>	0 deri ne 500Hz
<u>Kontrolli i motorit</u>	Kontroll vektorial dhe skalar
<u>Kontrolli i momentit nominal</u>	Hapi i rritjes se momentit - <10ms me moment nominal
<u>Kontrolli i shpejtesise: nominale te motorit</u>	Saktesia statike: 20% e shkarjes
momentit	Saktesia dinamike: 1% sekonda me 100% hapa te
<u>Standardet:</u>	Direktiva e tensionit te ulet 2014/34/EU, SSH EN 61800-5-1: 2007 Direktiva e makinerive 2006/42/EC, SSH EN 61800-5-2: 2007 Direktiva EMC 2014/30/EU, SSH EN 61800-3: 2004 + A1: 2012 Direktiva RoHS 2011/65/EU

Hyrjet dhe daljet:

<u>2 Hyrje analoge</u>	Seleksionimi i hyrjes Rryme/Tension eshte i
programueshem	
Sinjali i tensionit	0 (2) to 10 V, R ne >200 k Ω
Sinjali i rrymes	0 (4) to 20 mA, R ne = 100 Ω
Vlera e references se potenciometrit	10 V $\pm$ 1% max. 20 mA
<u>2 dalje analoge:</u>	Dalja 1 e programueshme nga perdoruesi per rrymen
apo tensionin.	
	Dalja 2 eshte per rrymen
Sinjali i tensionit	0 to 10 V, R load: >100 k Ω
Sinjali i rrymes	0 to 20 mA, R load: <500 Ω
Tensioni i qarqeve ndihmese i brenshem:	24 V DC $\pm$ 10%, max. 250 mA
<u>6 hyrje digjitale:</u>	12 deri ne 24 VDC, 24VAC, Lidhja e sensoreve PTC e
suportuar nga nje	hyrje e vetme digjitale. Lidhje PNP ose
NPN	
<u>5 dalje rele</u>	Tensioni maksimal i shkycjes 250VAC/30VDC.
	Rryma maksimale e vazhdueshme 2A rms

Limited e ambjentit te instalimit:

Zona e punes:	-15 to +55 °C duke mos lejuar ngrirjen
Metoda e ftohjes	Ajer i paster i thate
Lartesia max	deri ne 1000 meter
Lageshtia relative	5-95% duke mos lejuar kondesimin
Shkalla e mbrojtjes	IP20

Siguria gjate punes: Shkeputje e menjehershme nga ngarkesa ne menyre te sigurte (sipas standardit SSH EN 61800-5-2)

Protokollet e komunikimit: Modbus RTU, porte EtherNet/IP

Fuksionet e mbrojtjes:

Kontrollor i mbitensionit, kontrollor i nentensionit, monitorimi i rrjedhjes se tokezimit te motorit dhe kabllit te motorit, mbrojtje nga qarku i shkurter i motorit dhe kabllit te motorit. Mbrojtja nga rritja e temperaturave. Supervizim i nderrimit te hyrjeve dhe daljeve. Mbrojtje e motorit nga mbingarkesa, detektimi i humbjes se fazes (motori dhe rrjeti), supervizim i renies se menjehershme te ngarkeses (keputje e helikes se pompes), supervizim i mbingarkeses, mbrojtje nga renia e xhirove.

3 Faze Un=400V						
Fuqia Nominale	Rryma nominale	Rryma ne punim te lehte	Fuqia ne punim te lehte	Rryma ne punim te rende	Fuqia ne punim te rende	Rryma max ne dalje
kW	A	A	kW	A	kW	A
15	32	30.4	15	24.6	11	44.3
22	45	42.8	22	37.7	18.5	67.9
30	62	58	30	44.6	22	76
55	106	100	55	87	45	148
75	145	138	75	105	55	178

196. Softstarter 230kW per pompat e ujerave te pastra

Softstarteri duhet te jete i ndertuar per punim ne tension deri ne 600VAC dhe me tension kontrolli 100-250VAC 50/60Hz. Permasat orientuese 370*500*290mm (gjeresi*lartesi*thellesi) dhe peshe afersisht 26kg.

Tensioni nominal i punes	200...600 VAC
Tensioni i qarqeve te kontrollit	100...250VAC ose 24VDC
Frekuenca nominale	50Hz
Fuqia nominale e punes me tokezim te mbrojtur	250kW(400V)
Rryma nominale e punes me tokezim te mbrojtur	470A
Fuqia nominale e punes me lidhje yll te brendshme	450kW ne 400V, 250kW ne 230V
Rryma nominale e punes me lidhje yll te brendshme	814A
Mbrojtja nga mni ngarkesa	Po, e inkorporuar
Rryma maksimale e leshimit	4 fishi i rrymes nominale per 10 sek
Tensioni fillestar ne leshim	10...99%
Tensioni ne zbritje	100...10%
Celes per kthim ne lidhje yll te brendeshme	Po
Rele sinjalizuese per operimin	Po
Rele sinjalizuese per bypass	Po
Rele sinjalizuese per difekt	Po
Rele sinjalizuese per mbingarkesen	Po
Indikator per start/gati per pune ON (LED)	Jeshile

Indikator sinjali per mbrotjen (LED)	E verdhe
Indikator gjate kohes se punimit R (LED)	Jeshile
Indikator sinjali per defekt (LED)	E kuqe
Komunikimi	Modbus i inkorporuar, Anybus,
FieldBus	
Temperatura e punes	-25...+60 °C

197. Softstarter 55kw per pompat e ujerave te pastra

Softstarteri duhet te jete i ndertuar per punim ne tension deri ne 600VAC dhe me tension kontrolli 100-250VAC 50/60Hz. Permasat orientuese 160*320*210mm (gjeresi*lartesi*thellesi) dhe peshe afersisht 5kg.

Tensioni nominal i punes	200...600 VAC
Tensioni i qarqeve te kontrollit	100...250VAC ose 24VDC
Frekuenca nominale	50Hz
Fuqia nominale e punes me tokezim te mbrojtur	55kW (400V)
Rryma nominale e punes me tokezim te mbrojtur	105A
Fuqia nominale e punes me lidhje yll te brendshme	90kW ne 400V, 55kW ne 230V
Rryma nominale e punes me lidhje yll te brendshme	181 A
Mbrojtja nga mni ngarkesa	Po, e inkorporuar
Rryma maksimale e leshimit	4 fishi i rrymes nominale per 10 sek
Tensioni fillestar ne leshim	10...99%
Tensioni ne zbritje	100...10%
Fuksioni i limitimit te rrymes	1.5...7.5 fishi i rrymes nominale
Celes per kthim ne lidhje yll te brendeshme	Po
Rele sinjalizuese per operimin	Po
Rele sinjalizuese per bypass	Po
Rele sinjalizuese per difekt	Po
Rele sinjalizuese per mbingarkesen	Po
Daljet analoge	0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA
Indikator per start/gati per pune ON (LED)	Jeshile
Indikator sinjali per mbrotjen (LED)	E verdhe
Indikator gjate kohes se punimit R (LED)	Jeshile
Indikator sinjali per defekt (LED)	E kuqe
Komunikimi	Modbus i inkorporuar, Anybus,
FieldBus	
Temperatura e punes	-25...+60 °C

198. Softstarter 45kw per pompat e ujerave te pastra

Softstarteri duhet te jete i ndertuar per punim ne tension deri ne 600VAC dhe me tension kontrolli 100-250VAC 50/60Hz. Permasat orientuese 155*320*200mm (gjeresi*lartesi*thellesi) dhe peshe afersisht 5kg.

Tensioni nominal i punes	200...600 VAC
Tensioni i qarqeve te kontrollit	100...250VAC ose 24VDC
Frekuenca nominale	50Hz
Fuqia nominale e punes me tokezim te mbrojtur	45kW (400V)
Rryma nominale e punes me tokezim te mbrojtur	85A
Fuqia nominale e punes me lidhje yll te brendshme	75kW ne 400V, 40kW ne 230V
Rryma nominale e punes me lidhje yll te brendshme	147A
Mbrojtja nga mni ngarkesa	Po, e inkorporuar
Rryma maksimale e leshimit	4 fishi i rrymes nominale per 10 sek
Tensioni fillestar ne leshim	10...99%
Tensioni ne zbritje	100...10%
Fuksioni i limitimit te rrymes	1.5...7.5 fishi i rrymes nominale
Celes per kthim ne lidhje yll te brendeshme	Po
Rele sinjalizuese per operimin	Po
Rele sinjalizuese per bypass	Po
Rele sinjalizuese per difekt	Po
Rele sinjalizuese per mbingarkesen	Po
Daljet analoge	0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA
Indikator per start/gati per pune ON (LED)	Jeshile
Indikator sinjali per mbrotjen (LED)	E verdhe
Indikator gjate kohes se punimit R (LED)	Jeshile
Indikator sinjali per defekt (LED)	E kuqe
Komunikimi	Modbus i inkorporuar, Anybus,
FieldBus	
Temperatura e punes	-25...+60 °C

199. Softstarter 22kw per pompat e ujerave te pastra

Softstarteri duhet te jete i ndertuar per punim ne tension deri ne 600VAC dhe me tension kontrolli 100-250VAC 50/60Hz. Permasat orientuese 155*320*200mm (gjeresi*lartesi*thellesi) dhe peshe afersisht 5kg.

Tensioni nominal i punes	200...600 VAC
Tensioni i qarqeve te kontrollit	100...250VAC ose 24VDC
Frekuenca nominale	50Hz
Fuqia nominale e punes me tokezim te mbrojtur	22kW (400V)
Rryma nominale e punes me tokezim te mbrojtur	45A
Fuqia nominale e punes me lidhje yll te brendshme	37kW ne 400V, 25kW ne 230V
Rryma nominale e punes me lidhje yll te brendshme	76A

Mbrojtja nga mni ngarkesa	Po, e inkorporuar
Rryma maksimale e leshimit	4 fishi i rrymes nominale per 10 sek
Tensioni fillestar ne leshim	10...99%
Tensioni ne zbritje	100...10%
Fuksioni i limitimit te rrymes	1.5...7.5 fishi i rrymes nominale
Celes per kthim ne lidhje yll te brendeshme	Po
Rele sinjalizuese per operimin	Po
Rele sinjalizuese per bypass	Po
Rele sinjalizuese per difekt	Po
Rele sinjalizuese per mbingarkesen	Po
Daljet analoge	0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA
Indikator per start/gati per pune ON (LED)	Jeshile
Indikator sinjali per mbrotjen (LED)	E verdhe
Indikator gjate kohes se punimit R (LED)	Jeshile
Indikator sinjali per defekt (LED)	E kuqe
Komunikimi	Modbus i inkorporuar, Anybus,
FieldBus	
Temperatura e punes	-25...+60 °C

200. Galexhant per ujera te zeza

Tensioni nominal	230 V AC, 400 V AC
Rryma nominale:	16(8)/16(4) A
Klasi mbrojtjes	I
Tipi i mbrojtjes	IP 68
Kalimi	Hapje normale (standarde)
Lloji kabllit	H07RN-3G1.0 or A05RN-4G0.75
Temperatura	Deri ne 60 °C
Gjatesi kablli	10mt.

201 – 207 Minifikes zjarri per panele elektrike

Minifikesja e zjarrit duhe te jete automtike dhe duhet te siguroje nje mbrojtje te shpejte dhe te drejtperdrejte ne burimin e rrezikut pra duhet jete e pershatshme per te vepruar lokalisht ne piken ku ka zjarr gje e cila do te parandaloj dëme te paneleve elektrike.

Pajisja duhet te jete e përshtatshme per tu përdorur ne mjedise industriale, shtepiake, panele elektrike etj.

Shkarkim duhe te jete sipas teknologjisë së çertifikuar Termo Bulb.

Mirembatja duhet te jete e thjeshte.

Te dhënat teknike

Mbushesja standarde

Madhesia e mbushësit	ml	Matjet (mm)			Pesha
		L	D	A	kg
Madhesia 0	22-25	264.5	22.0	16	0.45
Madhesia 1	70-75	280.0	35.0	16	0.64
Madhesia 2	115-125	310.5	40.0	16	0.83
Madhesia 3	230-250	377.0	50.8	16	1.43
Madhesia 4	350-370	462.0	50.8	16	1.90
Madhesia 5	600-610	508.0	60.3	16	2.90

207. Sensor aktivizimi per minifiketin e zjarrit per panelet elektrike

Sensor detektim i zjarrit ne panel i montueshëm ne brendësi te panelit i cili mund te aktivizojë deri ne 2 minifikete zjarri ne nje panel. Duhet te jete i shoqëruar me nje njësi kontrolli e cila lidh sensorin, minifiketin dhe llampen e sinjalizimit.

G .RROBA PUNE

208.KOMBINOSHE PUNE ME LOGO SHRUKD

Kominoshet do të jenë të ndertuara prej materiali 100% pamuk. Ato janë të perbera nga dy pjesë, të perparme dhe të pasme. Në pjesën e perparme ka dy xhepa me astar në pjesën e pantallonave si dhe dy xhepa fallco, pjesa e poshtme e pantallonave ka një shirit H.V për mbrojtje të puntorve gjatë punës natën. Në pjesën e sipërme kominoshia ka dy xhepa të sipërme të cilët mbyllet me zinxhir, pjesa para e kominosheve mbyllet me zinxhir. Pjesa e pasme e kominoshes ka dy xhepa me kapak në pjesën e pantallones. Shpina e saj është një copë dhe në pjesën e sipërme të saj, midis shpatullave, stampohet me bojë rezistente SHRUKD. Në bashkimin e dy pjesëve të pasme të kominoshes vendoset një llastik 3.5 cm i cili mbulohet me një shirit me të njëjten copë si e kominoshes dhe e përshkron gjithë kominoshën në mes e vendosur kjo me tegelë dy gjilpershe. Mengete kominoshes janë të gjata dhe në mes të tyre vendoset një shirit H.V dhe në pjesën fundore të menges vendoset një buton për të beret e mundur mbylljen e saj gjatë punës. Jaka e kominoshes është jakë e zakonshme e cila ri e shtrire pas supëve. Kominoshja duhet të jetë konforte dhe e lirshme në punë.

209.KËPUCË PUNE MBROJTËSE

Ngjyra : E Zeze

Shuall gome rezistent ndaj rreshkitjeve, vajrave, dhe naftes

Mbrojtës e Gishtëve prej Celiku

Sholle anti-shpim

Kepuce antistatike

Pjesa sipërme rezistente ndaj ujit

Sholle Anti-Rreshkitje (SRC) për të parandaluar rreshkitjen në qeramike dhe celik.

Sholle rezistente ndaj vajrave

Përmasat: Nr:40 41 42 43

210.PELERINA SHIU ME LOGO SHRUKD(PANTALLONA XHAKET)

Materiali plastik /për kushte të lagështa.

Me shirit paralajmërues 100% poliestër, e veshur me PVC 210 g.

211.JELEK HI-VIS KONTRAST ME THURJE SUPERIOIR ME LOGO SHRUKD

Ngjyrë portokalli me shirit fosforishentë material i jelekut duhet të jetë 100% polyester.

Jelevat të ketë të stampuar në shpinë dhe në pjesën e perparme logon SH R U K D sha.

Ngjyra: Portokalli ose jeshile, sipas kërkesës

Certifikuar sipas të EN ISO 20471

E perbere nga shirit reflektues

212.JELEK HI-VIS KONTRAST I PLOTE ME LOGO SHRUKD

Ngjyre portokalli/jeshile, me shirita fosforeshente, materiali i jelekut duhet te jete 100% polyester. Veshur me Dopje PU, me Sipërfaqe Anti-Njollave 190g.Te ket te stampuar ne shpine dhe ne pjesen e perparme logon SHR U K D sha.

Qepje me shirit hermetik per te ndaluar penetrimin e ujit. Mbrojtje ndaj të ftohtit e certifikuar sipas standartit EN342 ose ekuivalentja e tij.Te kete xhep te brendshem ne kraharor. Menge te brendshme te trikotuara. Me shtrese dhe mbushje te plote per te mbajtur ngrohtesine e trupit, mende te rregullueshme , zinxhir te dyanshem per hapje te shpejte. Shirit reflektues per me shume dukshmeri. Certifikuar sipas to EN ISO 20471 ose ekuivalentja e tij..

213.CIZME PUNE

Përmasa : Nr 41 42 43 44

Ngjyra: Blu

Plotësisht i papërshkueshëm nga uji

Kepuce antistatike

100% Ujendaluese

Sholle Anti-Rreshkitje (SRC) per te parandaluar rreshkitjen ne qeramike dhe celik.

Sholle rezistente ndaj vajrave

Certifikuar sipas Standartit EN ISO 20347 ose ekuivalentja e tij.

214.ÇIZME PUNE DIELEKTRIKE

Çizme dielektrike e klasit 2 me izolim elektrik me një kapak integral prej çeliku per mbrojtjen e gishtave dhe taban prej gome të vullkanizuar për rezistencë të lartë ndaj rrëshqitjes. Te siguroj mbrojtje ndaj tensionit të lartë deri në 20 kV per 8 orë, dhe 35 kV për 3 minuta

Taban rezistent ndaj nxehtësisë sipas standartit EN 20345:2012 HRO,ose ekuivalentja e tij.

Izolimi i ftohtë sipas standartit EN ISO 20345:2012 CI ose ekuivalentja e tij.

Çizme Rezistente ndaj karburantit dhe vajit.

Sistemi i mbrojtjes në thembër sipas standartit EN 20345:2011 E ose ekuivalentja e tij.

CE e shënuar me datën dhe vitin e prodhimit.

Larja e tyre te jet e mundur deri në 40°C

215.DOREZA DIELEKTRIKE

Izolimi i dorës sipas klasës dhe tensionit nominal të rrjetit. Dorezë në formë ergonomike ne brendësi dhe me nje peshe te lehte. Struktura e gomës te ofroj veti të larta dielektrike me nje mbrojtje deri ne 1000V. Certifikuar sipas standartiti EN 60903 ose ekuivalenten e tij.

216.ÇIZME KOMBINOSHE ME LOGO SHRUKD

Te jete nje trupshe ku edhe pjesa e sipërme e kominoshes eshte material gome.Kominoshja ka dy rripa qe bejne te mundur qendrimin e tyre ne trupe.

Bel dhe rripa të rregullueshëm.

100% Ujendaluese.

Sholle e mesme celiku anti-shpim.

Certifikuar sipas standartit EN ISO 20345 S5 ose ekuivalente e tij.

217.SYZE PUNE

Me mbrojtje UV

Trajtim Anti-Gërvishtjeve

Bishta elastike që mbrojnë ndaj goditjeve.

Certifikuar sipas standarit EN 166 ose ekuivalentja e tij.

218.MBROJTESE, KOKE

Helmete Mbrojtese koke Elektricisti per mbrojtjen dhe Izolim elektrik deri ne 1000Vac ose 1500Vdc

Skeleti i brendshem amortizues me 4 pika kapje ne helmet.

Shirit për kokë me madhësi të rregullueshme me togezen rrotulluese.

Pesha:330g

Ngjyra: E verdhe

Materiali: Plastik

Certifikuar sipas standarit EN 397 ose ekuivalentja e tij.

219.KUTI E NDIHMES SE SHPEJTE

Kutia te jete e pajisur me garza te ndryshme, gershere, dhe fasho ngjitese dhe te gjitha sendet që nevojiten për të ndërmarrë ndihmën e parë duke përfshirë leukoplast steril,

220.MASKË PROFESIONALE KUNDRAGAZI PER ERERAT E KANALIZIMEVE

Gjysem maske me dy filetime

Gome Polikloropren, Karbon

Shiritin me mundesi rregjistrimi per fytyren

221.MASKE SALDIMI PROFESIONALE ME FOTOELEMENTE

Auto Erresim, te erresohet automatikisht ne prezence te dritave te forta saldimi. Me panel diellore dhe dy bateri litium reserve. Jetgjatesia 5000 ore.Filter optik superior LCD
Certifikim CE sipas standarit EN 166 ose ekuivalente e tij.\

Sensori i harkut: 2

Klasa optike: 1/1/1/2

Gjendja e dritës: DIN 4

Gjendja e errët: hije e ndryshueshme, 9 ~ 13

Kontrolli i hijes: i jashtëm, i ndryshueshëm

Ndezja/FIKJA: plotësisht automatike

Kontrolli i ndjeshmërisë: automatik

222.DOREZA GAUTLET SALDATORI

Mbushje e plote pambuk

Doreze me lekure lope e holluar

Mbrojtje maksimale nga djegiet sipas standarti EN407 ose ekuivalente e tij.

Ideale per saldim dhe trajtime metalesh

Mbrojtja e saldimi Tipi A sipas standarti EN 12477 ose ekuivalente e tij.

223.DOREZA NITRILE

Materiali i veshjes: Nitril

Niveli i mbrojtjes: 4121X

224.PERPARESE PUNE ME LOGO SHRUKD

Perparse me minge te gjata, material dok me perberje pambuk polyester. Pjesa e perparme e perparses te kete dy xhepa te poshtem dhe nje te siperm ne anen e majte te saj. Perparsja te mbyllet me 4 kopsa. Te stampuar logon SHRUKD. Materiali :Pëlhurë e jashtme: Kingsmill: 65% Poliestër, 35% Pambuk 245g.

225.PERPARESE MESHINI PER SALDIMI

Lëkura me izolimi te nxehtësisë, rezistent ndaj flakës.

Përparëse saldimi prej lëkure me mbrojtje ne pjesën e përparme të trupit, Me lekure industriale me xhepa per mbajte veglash te ndryshme.

Certifikuar sipas standartit EN ISO 11611 Klasi 2 (A1) ose ekuivalente e tij.

226.veshje pune me logo shrukd (pantallona xhakete)

Veshja e punes te jete i perbere nga nje xhakete dhe nje pale pantallona e perbere nga material Kingsmill: 65%,Poliestër, 35% Pambuk 245g .Mbi xhep te jete e stampuar logo, SHRUKD sh.a,ne pjesen e perparme .

Pantalloni te jete material i njejte si xhaketa, me dy xhepa te siperm ne pjesen e perparme,si dhe dy ne pjesen e pasme ku njeri prej te cileve te jete i vogel dhe sherben per mbajtjen e celsave .

227.XHUPA ME FILTER ME LOGO SHRUKD

Materiali i brendshsem: 100% Poliestër

Material Mbushës: 100% Poliestër

Qepje hermetike per te ndaluar penetrimin e ujit.

Mbrojtje ndaj të ftohtit e çertifikuuar sipas standartit EN 342 ose ekuivalentja e tij.

Ne pjesen e perparme ne te majte siper te kete te stampuar logo SHRUKD sh.a .

H. VEGLA PUNE

228.PROZHEKTORE DORE ME BATERI TE KARIKUESHME

Lloji i llambes: LED

Fuqia: 1 W

Fluksi i ndriçimit: 100 Lm

229.PROZHEKTORE KOKE ME BATERI

Intesiteti i dritës : 200 lm

Kundra ujit

Lloji i baterisë : E Nderrueshme

Bateria: alkaline 3AAA

mIPX4 rezistent ndaj shiut

230.HAVI KALLAJI

Tensioni:220-240V~50/60Hz

Fuqia hyrëse: 60 W

Koha e ngrohjes paraprake: 1~2 minuta

231.PISTOLET PER NGROHJE ME EKRAN LCD

Tensioni: 220V-240V~50/60Hz

Fuqia hyrëse: 2000 W

Temperatura: 50/50-600°C/50-600°C

Rrjedha e ajrit: 450/300/450 L/min

Temperatura e rregullueshme me ekran LCD për kontroll të saktë

Gjatësia e kabllit: 2M

Përfshini:

Grykë reduktuese 1 copë

1 copë hundë reflektori

1 copë hundë e sheshtë

1 copë kruese

232.PARANKO 2 TON

Pesha e ngritjes: 1 ton

Lartësia e ngritjes: 3 m

Numri i zinxhirit : 1

Tërheqja me ngarkesën te plotë: min.320 N

Pesha neto: max.9.5 kg

233.ÇEKIÇ HEKURI 1 Kg ME DOREZË FIBRA QELQI PROFESIONAL

Materiali:hekur celik,bishti me fiber qelqi.

Pesha: 1 kg

Materiali : Trajtim me te nxehte celik karbon 45#

234.ÇEKIÇ HEKURI 2 Kg ME DOREZË FIBRA QELQI PROFESIONAL

Materiali:hekur celik,bishti me fiber qelqi.

Pesha: 2 kg

Materiali : Trajtim me te nxehte celik karbon 45#

235.VARE 5 Kg

Materiali:hekur celik,bishti me fiber qelqi.

Pesha 5 kg

Materiali : Trajtim me te nxehte celik karbon 45#

236.SQEPAR

Sqepar professional.

Materiali:hekur celik

237.LEVA TË VOGLA

Permasat : 600x30x16 mm

Madhësia:24"

Bosht ovale me prerje (30°, 68°)

238.LEVA TE MESME

Permasat : 900x30x16 mm

Madhësia:36"

Bosht ovale me prerje (30°, 68°)

239.LEVA TE MADHA

Permasat : 1200x30x16 mm

Madhësia: 48"

Bosht ovale me prerje (30°, 68°)

240.DALTA

Permasa e kokes:4mm

Permasa e mbajteses:18mm

Gjatesia:300mm

Materiali:Karbon celik 45#

241.BULINO UNI PROFESIONAL

Permasat:

1#. (3-6mm) ,2#(6-8mm),3#. (8-11mm),4#.(11-14mm),5#.14-18.

242.SHARRË DORE DRURI

Size: 20"/500mm

Trashesia: 0.9mm.

Materiali: 65Mn

Me dhëmbë tepër të mprehtë

Me mbrojtës dhëmbësh

Trajtimi termik

243.SHARRE HEKURI

Materiali: Celik

Me 1 copë teh bimetal 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A

Materiali i dorezës: plastikë ABS + plastikë TPR

I përshtatshëm për prerjen e metalit, plastikës, drurit

Dizajn i butë i dorezës

E rehatshme, e lehtë për t'u përdorur,

244.SET KACAVIDASH PROFESIONALE.

Komplet kaçavidash 6 copë

Materiali: CR-V

1 copë SL5.5*5*75

1 copë SL5.5*5*100

1 copë SL6.5*6*150

1 copë PH1*5*75

1 copë PH1*5*100

1 copë PH2*6*150

245. INDIKATOR ME BATERI

Tensioni AC: 12V~1000V (Ndjeshmëri e lartë)

48~1000V (Ndjeshmëri e ulët)

Frekuenca: 50/60 Hz

Modaliteti i alarmit: Alarmi me zë dhe dritë

Drita e blicit: LED e bardhë

Treguesi i baterisë së ulët

Fikja automatike

Bateri e ndërrueshme

Dalloni automatikisht linjën Live dhe linjën Netural

Me 2 copë bateri R03 AAA

246.GERSHERE LLAMARINE

Gjatësia: 250 mm (10")

Trashësia maksimale e prerjes:

Çeliku i karbonit $\leq 1.2\text{mm}$

Çelik inox $\leq 0.7\text{mm}$

247.GERSHERE PER PRERJE DEGESH

Materiali i kokës: SK5

Gjatësia: 29" (730 mm)

Diametri maksimal i prerjes: 23 mm

Teh i trajtimit të nxehtësisë

248.KACAVIDA BATENTE

1 copë kaçavidë

Me vrima: 8 mm

Boshti: 8.0 mm

Gjatësia: 200 mm

249.ÇELESA EGZAGONAL SERI PROFESIONAL

Komplet çelësash gjashtëkëndor 9 copë

Materiali: Cr-V

Madhësia: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.

Krahu tepër i gjatë

250.ÇELESA EGZAGONAL YLL

Set çelësash torx 9 copë

Materiali: Cr-V

Madhësia: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.

Krahu i gjatë

Trajtimi termik dhe pllakë kromi

251.ÇELES ENGLEZ 10"

Gjatësia: 250 mm (10"), CrV

Madhësia e kapëses së rregullueshme: 0-40 mm

Dorezë gome me dy ngjyra

252.ÇELES ENGLEZ 12"

Gjatësia: 300 mm (12"), CrV

Madhësia e kapëses së rregullueshme: 0-45 mm

Dorezë gome me dy ngjyra

253.CELËSA QAFROSE 10"

Madhësia: 10"/250 mm

Kapja maksimale e hapur: 40 mm

Cr-V, përfundim i zi dhe lustrim

Dorezë TPR me dy ngjyra

254.ÇELES T

Celes me nyje T nga Yato YT-15275,

Materiali: prej çeliku veglash 50BV30 krom vanadium të rëndë.

Parametrat: njësia: copë Lloji i celesit: madhësia e folesë gjashtëkëndore [mm]: 10 gjatësi [mm]: 180×450

255. VALIXHE SET KRIKET 3/4 30÷60 mm

Set koka kriketi 15 copë 3/4".

10 copë koka kriketi 3/4": 30-32-34-36-38-41-46-50-55-60 mm 1 copë 3/4" 24T dorezë me rrota

1 copë T shirit rrëshqitës 3/4" 500 mm

1 copë zgjatues 3/4" 100 mm

1 copë zgjatues 3/4" 200 mm

Materiali: Cr-V

I trajtuar me nxehtësi

Nxjerrja e ftohtë

I kromuar

256.VALIXHE SET KRIKETI ½ 10-32

Set koka kriketi 25 copë 1/2":

1 copë 1/2" Doreze, 45T

18 copë 1/2" Prizë Dr: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

1 copë 1/2" Nyje

2pc 1/2" Zgjatues: 125mm & 250mm

Koke kandle 2 copë: 16 mm dhe 21 mm

1pc 1/2"*250mm T shirit rrëshqitës

Materiali: CR-V (50BV30), i trajtuar me nxehtësi

257.ÇELËSA FISO STELO PROFESIONAL 6-32 MM SERI

Komplet çelësash

Madhësia: 6-32 mm

6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm,21X23mm
,24X27mm,25x28mm,30x32mm

258.ÇELËSA FISO STELO PROFESIONAL 36 -55 MM SERI

Materiali CrV

Permasat:36x37mm,38x39mm,40x41mm,42x43mm,44x45mm,46x47mm,48x49mm,50x51
mm,51x52mm,53x54mm,55x56mm

259. ÇELËSA FISO POLIGON KRIKET L 8 -19 MM SERI

Materiali Cr.V

Permasat: 8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm.

260.ÇELESA POLIGON 6 -32 MM SERI

Komplet çelësash poligon 12 copë

Madhësia: 6-32 mm

Permasat:6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,

14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm,21X23mm,24X27mm,25X28mm,30X32mm

Materiali Cr.V

261.ÇELESA POLIGON 32-55 MM SERI

Komplet çelësash poligon 12 copë

Madhësia: 6-32 mm

Permasat: 30x32mm,31x33mm,34x37mm,35x38mm,40x42mm,41x43mm,

44x47mm,45x48mm,50x52mm,55x58mm

Materiali Cr.V

262.ÇELES PAPAGALL 8"

Madhësia: 8" (200 mm)

Diametri maksimal i shtrëngimit: 27 mm

Materiali i nofullës celulare: cr-mo

Materiali i trupit: gize duktile

263.ÇELES PAPAGALL 18"

Madhësia: 18" (450 mm)

Diametri maksimal i shtrëngimit: 60 mm

Materiali i nofullës celulare: cr-mo

Materiali i trupit: gize duktile

264.ÇELES PAPAGALL 48"

Trup prej cilesie te larte celiku karboni.

Hapja e dhembeve deri ne 60 mm.

265.SET ME ÇELESA TUBOLAR L

Komplet çelësash me fole me kënd L

Seti perfshine 9 copë celesa

Madhësia: 7 mm 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm

Materiali: CR-V

266.VALIXHE VEGLASH HIDRAULIKE CELIKU ME 3 KATE

Madhësia:404*200*205mm

3 kate

Trashësia e çelikut: 0,6-0,8 mm

267.VALIXHE VEGLASH HIDRAULIKE ÇELIKU ME 3 KATE E KOMPLETUAR

Komplet i veglave 108 copë

Përfshire:

1 copë doreze kriketi: 1/4"

13 copë koka kriketi 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

Shirit zgjatues 2 copë: 1/4" Dr. x 50 mm, 1/4" Dr. x 150 mm

1 copë dorezë rrotulluese: 1/4" x 150 mm

Mbajtëse 1 copë: 1/4"*6.35 mm

Kacavida

SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6

1 copë doreze kriketi: 1/2"

1 copë 1/2" Bashkim universal

18 copë 1/2" Koka kriketi: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

2 cope Koka kriketi: 1/2" Dr.16mm -21mm

Shiriti zgjatues 2 copë: 1/2" Dr. x 125 mm, 1/2" Dr. x 250 mm

1 copë 1/2" Dorezë Dr.Flex, 375 mm

1 copë 1/2" përshtatës me tre drejtime: 3/8" (F)x1/2 (M)

Kaçavida:SL3*75,SL4*100,SL5.5*100,SL6.5*38,SL6.5*125,SL8*150,PH1*75,PH2*125,PH2*38,,P

H3*200,

12 copë çelës i kombinuar: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22

9 copë çelës gjashtëkëndor:1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 1pc 10" me nofulla të lakuar

1 copë 10" pincë pompe uji

Pincë me hundë të gjatë 1 copë 6" me levë të lartë

1 copë 8" pincë kombinimi me levë të lartë

Pincë prerëse diagonale 1 copë 7" me levë të lartë

1 copë 300g Çekan Makinist

1 copë 10" Madhesia e rregullueshme

6 copë punch: 1,5x152mm 3x152mm 4x152mm 5x152 6x152mm 8x152mm

268.VALIXHE VEGLASH MEKANIKU

Materiali : plastik e perforcuar me kapeshe hekuri.

Pesha maksimale e mbajtjes se veglave : 15 kg

Pesha e valixhes : max 1.5 kg

Permasat : 43.6 x 22 x 20.5 CM

269.ORGANIZUES VIDASH

Organizues vidash 15".

Madhësia: 37x29x6.5mm

Materiali: PP

Ngarkesa maksimale: 15 kg

Dorezë me forcë të lartë

270.KOMPLETE PUNTOSH METALIKE

Madhësia: 2X49,3X61, 3X61, 4X75, 4X75, 5X86,6X93, 8X117

Komplet 8 copë

Materiali: HSS

271.KOMPLETE PUNTO QENDRORE

3 copë

1 copë 4-12 mm,

1 copë 4-20 mm,

1 copë 4-32 mm,

Materiali: HSS 4341

272.DOREZE KRIKETI 1/2"

Madhësia: 1/2" 45 T

Gjatësia: 260 mm

Materiali: Cr-V+CrMo

273.DOREZE KRIKETI 1/4"

Madhësia: 1/4" 45 T

Gjatësia: 158 mm

Materiali: Cr-V+CrMo

274.DOREZE KRIKETI 3/8"

Madhësia: 3/8" 45 T

Gjatësia: 205 mm

Materiali: Cr-V+CrMo

275.PUNTO BETONI Ø 6 ME SHLICA

Permasa : 6 X 110mm,SDS plus.

276.PUNTO BETONI Ø 8 ME SHLICA

Permasa : 8 X 110mm,SDS plus

277.PUNTO BETONI Ø 10 ME SHLICA

Permasa:10 X 160mm,SDS plus

278.PUNTO BETONI Ø 12 ME SHLICA

Permasa:12 X 160mm,SDS plus

279.PUNTO BETONI Ø 16 ME SHLICA

Permasa:16 X 210mm,SDS plus

280.KOKA KRIKETI 1/4" SET.

Set koka kriketi 10 copë 1/4".

përfshijnë:

10 copë koka kriketi 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Materiali: 50BV30 çelik CrV me cilësi të lartë

I trajtuar me nxehtësi

I kromuar

281.KOKA KRIKETI 1/2".

Set koka kriketi 10 copë 1/2".

Përfshi:

10 copë koka kriketi: 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm

Materiali: 50BV30 çelik CrV me cilësi të lartë

I trajtuar me nxehtësi

I kromuar

282.KOKA KRIKETI PER KANDELE 1/2 16 MM

Koka kriketi per kandeles 1/2 "

Madhësia: 16 mm

Materiali: 50BV30

Trajtimi termik

I kromuar

283.KOKA KRIKETI PER KANDELE 1/2 21 MM

Koka kriketi per kandeles 1/2 "

Madhësia: 21 mm

Materiali: 50BV30

Trajtimi termik

I kromuar

284. KOKA KRIKETI ME KEND 1/2

Koka kriketi me kend 1/2 "

Materiali: 50BV30

Trajtimi termik

I kromuar

285. DOREZ KRIKETI T ½

1/2" Doreze kriketi force T-bar rrëshqitës

Gjatësia: 10" (250 mm)

Materiali: 50BV30

Trajtimi termik

I kromuar

286.DOREZ KRIKETI L ½

1/2" Doreze kriketi force L-Handle

Gjatësia: 12" (300 mm)

Materiali: 50BV30

Trajtimi termik

I kromuar

287. PISTOLET SILIKONI PROFESIONAL

Pistoleta mbyllëse prej alumini 9".

Dorezë e fortë alumini

Gjatësia: 230 mm

Diametri: 51 mm

288.PRERËSE TUBASH PROFESIONALE 32 mm

Materiali: Alumini

Diametri i prerjes : 3-42 mm.

289.EKSTRATOR ME 2 NOFULLA Ø 160

Madhësia: 6"

2 nofulla, Max. forces: 5000 kg

materiali: Cr-v, i trajtuar me nxehtësi

trajtim sipërfaqësor: i kromuar

Gama e aplikimit:

A=160MM,A1=155MM,L1=50MM,L2=140MM,L3=50MM,L4=105MM

290.EKSTRATOR ME 3 NOFULLA Ø 175

Madhësia: 6"

3 nofulla, Max. forces: 6000 kg

materiali: Cr-v, i trajtuar me nxehtësi

trajtim sipërfaqësor: i kromuar

Gama e aplikimit:

A=175MM,A1=170MM,L1=50MM,L2=135MM,L3=50MM,L4=95MM

291.EKSTRATOR ME 3 NOFULLA Ø 120

Madhësia: 4"

3 nofulla, Max. forces: 4000 kg

materiali: Cr-v, i trajtuar me nxehtësi

trajtim sipërfaqësor: i kromuar

Gama e aplikimit:

A=120MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=87MM,L3=38MM,L4=60MM

292.EKSTRATOR ME 3 NOFULLA Ø 75

Madhësia: 3"

3 nofulla, Maxforce: 3000 kg

materiali: Cr-v, i trajtuar me nxehtësi

trajtim sipërfaqësor: i kromuar

293.KRIK AUTOMJETI 3 TON ME RROTA (ZHAPIK)

Peshembajtja: 3 ton

Min. lartësia: 135 mm

Maks. lartësia: 410 mm

Pesha neto: 16 kg

294.KRIK AUTOMJETI 12 TON

Peshembajtja: 12 ton

Me valvul sigurie

Min. lartësia: 235 mm

Maks. lartësia: 470 mm

Pesha neto: 6.7 kg

295. POMPE GRASO MEKANIKE

Mënyra e ngarkimit: Fisheku 14Oz / 400CC

Presioni i punës: 4500psi

Presioni i shpërthimit: 10000 psi

Materiali: Tub çeliku 1.2 mm + Gize alumini

Aksesori standard:

Zorrë najloni fleksibël me presion të lartë 1 copë 12"

Grykë përkuljeje metalike 1 copë

296.GËRSHËRË PËR PRERJEN E BARISHTEVE

Gjatesia : min 550 mm

Materiali: karbon celik 55

297.DALTA MATRAPIKU ME MAJE

Materiali : çelik I perforcuar

Permasat : 250 mmx14mm

Lloji kokes : koke me maje.

298.DALTA MATRAPIKU TE SHESHTA

Materiali : çelik I perforcuar

Permasat : 250 mmx14x20 mm

Lloji kokes : koke me maje.

299.KARROCE DORE

Karroce celiku me gome tubolare.

300.FSHESE ASFALTI ME BISHT 60 CM

Materiali : Koke e fsheses drurri me fije plastike.

301.FURCA TELI PER GUR FRESIBEL

Diametrei: 75 mm

Kapja: M14

Diametri i telit: 0.3 mm

302.SET GOTA SHPIMI HEKURI

Set gota per vrima ne hekur 7 copë

Madhësia: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8")

1 cope përshtatës: fije 1/2"-20" për të përshtatur sharrat me vrima 5/8"~18" fileto

1 copë arbor: 3/8" Bosht Hex

Madhësia e përshtatshme: 9/16"~1-3/16"

303.SET GOTA SHPIMI BETONI

Madhësia e sharrës së vrimës: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm

1 copë pjatë alumini për vendndodhjen

1 copë punto qendror

304.LOPATË ME BISHT DRURI

Materiali : Celik i temperuar

Pesha : 1000g

Permasat e lopat : 295x220mm

305. KAZËM ME BISHT DRURI

Pesha : 2.5kg

Materiali : Celik i farketuar dhe bishti I drurit me gjatesi 150 cm

306.BISHTA TE GJATE PER BELA BATMAN

Bishta druri cilesor me gjatesi 150 cm.

307.LUGË PASTRIMI

Me bisht druri gjatesia 2.5cm dhe luge celiku te perpunuar termikisht te kovaci

308.KOSHA ME BISHT TË GJATË DHE TË LEHTË PËR PASTRIM PUSESH (0.4x6 m)

Gjeresia : 0.4 m

Gjatesia : 6 m

309.KRËHËR ME BISHT TË GJATË DHE TË LEHTË PËR PASTRIM PUESH (0.4x6 m)

Gjeresia : 0.4 m

Gjatesia : 6 m

310.KOVË ME DOREZA PËR MBLEDHJE MBETURINASH 50 liter

Kapaciteti : 50 liter

Ngjyra : ZEZE

Materiali : plastike dhe rezistente ndaj goditjeve me vrime per kullim ne fund

Mbajtesja:me dy doreza

311.MISTRI MURATORI

Pjesë e përparme të rrumbullakët

Teh çeliku i trajtuar termikisht seksioni ndryshueshme elastike dhe rezistente të plotë dhe te forte. Doreze plastike ,permasa 20 cm.

312.SHPATULL

Gjerësia : 60mm

Materiali : Plastik

313.SHPATULL

Gjerësia : 80mm

Dorezë : Plastike

314.SHPATULL PATINIMI

Gjatësia : 200mm

Trashësia e thikes : 0.5mm

Materiali : Celik karboni i perforcuar me profil alumini.

315.STEKE RULI

Material plastik me tre hapje 150 cm gjatesi

316. RUL BOJE HIDROMATI ME VASKET

Materiali: Mikro Fibër

Permasat e rrulit: 230 mm/9"

Lartësia e fibrës: 12 mm

Me 1 copë govat boje 10" me madhësi: 435x300x7.5mm

Me 1 copë mbajtëse rruli cilindrike me diameter 6mm

Me 2 copë rul me mikro fibër

317.FIBRA PER RULIN E BOJES

Materiali: Akrilik

Madhësia: 230 mm/9"

Lartësia e fibrës: 12 mm

318.SET FURCE TELI PER TRAPAN

Seti perfshine: 7 furce me madhesi te ndryshme

1 cope furçë teli, 10"

1 cope furçë teli bluarëse rrethore, 1,5"

1 cope furçë teli bluarëse rrethore, 2"

1 cope furçë teli bluarëse rrethore, 3"

1 cope furçë teli bluarëse rrethore, 4"

1 cope furça filxhani me bosht, 2,5"

1 cope furça fundore teli me bosht

319.FURCE TELI DORE

Materiali : çelik I perforuar

Doreza material plastik

Gjatësia: 250 mm, 10"

Gjatësia me tela: 130 mm

Diametri i telit: 0.3 mm

Gjatësia e telit: 30 mm

Aplikimi në: rrafshim, pastrim/zhveshje të bojës, gravurë, larje/heqje pluhuri, punë pastrimi të lehta

I përshtatshëm për: çelik, çelik të derdhur, dru të butë, dru të fortë

320.FURCE BOJE VAJI

Permasat : 45 mm

Trashesia: 11 mm

321.ÇELES (per filtra vaji)

Materiali:Karbon celik

Kapja: 50-120 mm

322.PINCA SALDIMI 500 A

Rryma 500 A

E përshtatshme për saldatrice MMA

323.PINCA SALDIMI 800 A PROFESIONALE

Rryma 500 A

E përshtatshme për saldatrice MMA

324.PINCETE BATERIE 600A

Rryma : 600 AMP
Permasat e pincetes: 18x10 cm
Gjatesia e kabllit: 3 m

325.PINCA MEKANIKE 200MM PROFESIONAL

Pinca profesionale me dimensione 180 mm, 200 mm.

326.PINCA TRONKEZE 200MM PROFESIONAL

Madhësia: 8"/200 mm

Mbrojtja e energjisë 65% se pinca normale

Materiali: Cr-V

Trajtimi i sipërfaqes: veshje me teflon

Dorezë me tre ngjyra TPR për kapje të fortë dhe rehati

327.PINCA MAJE 200MM PROFESIONAL

Madhësia: 8"/200 mm

Dorezë me dy ngjyra

328.PINCA PER ZHVESHJE TELI 1000V

Madhësia: 6"/160 mm

Dorezë e izoluar: 1000 V

329.SET PINCA ELEKTRIKE 1000V

Madhësia:

Pincë të kombinuar të izoluar 8"

Pincë me hundë të gjatë 6" me izolim

Pincë prerëse diagonale 6" të izoluar

Materiali: Cr-V

Dorezë e izoluar: 1000 V

330.DARE 200MM PROFESIONAL

Madhësia: 8"/200 mm

Materiali: Cr-V

Me dorezë plastike

331.METER 8m METALIK PROFESIONAL

Permasat: 8m x 25 mm

Materiali:Gome dhe buton per bllokim.

332.INDIKATOR

Tensioni është: AC 100-500V

Permasat e indikatorit: 4x190 mm

333.METER SHIRIT 30M PROFESIONAL

Permasat: 30m x 12.5 mm

Materiali:Gome dhe buton per bllokim.

Me mbulese te gjithë gome

Dorezë e integruar e mirë për përdorim dhe ruajtje

334.METER LASER

Gama e matjes:0.05-60m

Saktësia e matjes: ± 2.0 mm

Lloji i lazerit: 635 nm, <1 mW, Klasa 2

Temperatura e funksionimit: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Funksioni: Largësia, zona, vëllimi, lartësia

Me funksionin e fikjes

335.MULTIMETER RRYME

Ekran LCD me 000 numra

Tensioni DC 200mV/2V/20V/200V/600V

Tension AC 20V/200V/600V

Rryma DC 20mA/200mA/10A

Rezistenca 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ

Me funksionin më të ulët të treguesit të baterisë

Me 2 copë bateri R03 AAA

336.DARE RRYME AC/DC 1000A

Rryma AC: 60A/600A/1000A $\pm(2,5\% +8)$

Rryma DC: 60A/600A/1000A $\pm(2,5\% +8)$

Tensioni AC: 60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm(0,8\% +3)$ 750V $\pm(1\% +4)$

Tensioni DC: 60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm(0,7\% +3)$ 1000V $\pm(0,8\% +2)$

Rezistenca: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ $\pm(0,8\% +3)$ 60MΩ $\pm(1,2\% +3)$

Kapaciteti: 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF/10mF/100mF $\pm(4.0\% +5)$

Temperatura: $-20 \sim 1000^{\circ}\text{C}$ ($-8 \sim 1832^{\circ}\text{F}$)

Zbulimi i tensionit pa kontakt

Testi i diodës

LCD me dritë të pasme

tregues i baterisë së ulët

Fikja automatike

Me funksion të dritës së blicit

Me 3 copë bateri LR03 AAA

337.KABELL ZGJATUES Ø 3 X 2,5,BARABAN ME 4 POSTE,PRIZE SHUKO.I GOMUAR

Numri i prizave : 4

Gjatësia maksimale (m) : 40m

Kabell 3X2.5 te jete standart CE

338.DOREZA KRIKETI DORE ME AJER ½

Diametër katror: 12,7 mm (1/2")

Shpejtësia pa ngarkesë: 160 RPM

Çift rrotullues maksimal: 68 N.m (50 Ft-Lb)

Me konektor tip Europe, konektor tip USA, konektor tip Nitto dhe konektor tip Itali.

Madhësia e bulonave me kapacitet: 1/2" (13 mm)

Hyrja e ajrit (NPT): 1/4"

Tubi i ajrit (ID): 3/8"

339.PRERESE TUBASH BAKRI

Prerëse tubash bakri dhe alumini

Diametri i prerjes: 3-32 mm

Me teh të cilësisë së lartë dhe dorezë alumini

340.GERSHERE KRASITJE DEGESH

Madhësia: 8.5" (220 mm)

E gjithë korniza metalike

Prerëse krasitjeje kopshtesh me cilësi të lartë

Teh çeliku me karbon 55#

Trajtim termik Veshje Telfon

Doreza PP e mbul

I. PAJISJE ELEKTRIKE

341.SALDATRICE DORE ME DIODA 200AMP

Tensioni : 220-240V

Frekuenca: 50/60 Hz

Rryma: 200A

Mbrojtje nga elektriciteti : IP21S

Elektroda e përdorur : 1.6-4mm

Frekuenca : 50/60 Hz

Teknologji : Inverter IGBT

342.SALDATRICE INVERTER 3-FAZOR 500AMP

Teknologjia e inverterit IGBT

Tensioni i hyrjes (V): 380-400

Faze: Tre

Frekuenca (Hz): 50/60

Rryma e daljes (A): 20-500

Cikli i punës (%): 500A@60%

Tensioni pa ngarkesë (V): 75

Rryma maksimale e daljes (A): 500

Diametri i elektrodës (mm): 2.5-6.0

343.MATRAPIK 1.7 KW PER THYERJE BETONI

Tensioni:220-240V~50/60Hz

Fuqia : 1,700 W

Fuqia 45 J

Pesha: 16 kg

Dalta: 2 cope

344.VIDATOR SHTRËNGUES ME BATERI

Tensioni i shpimit: 20 V

Gama e shtrëngimit: 16-400 mm²

Forca shtrënguese: 120 KN

Cikli i shtrëngimit: 6-18 sekonda (varet nga madhësia e kabllit)

Goditja: 42 mm

Ekrani i numërimit të përdorimit LED

AKSESORËT:

Mbulesa shtrënguese: 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm²

Me 2 copë bateri

Me 1 copë karikues

Me 1 grup unazë vulosëse cilindri

Me 1 set Unazë mbyllëse sigurie me valvul

345.MATRAPIK ME KORENT 950 W

Tensioni:220-240V~50/60Hz

Fuqia hyrëse: 950 W

Shpejtësia pa ngarkesë: 0-1050 rpm

Shpejtësia e ndikimit: 0-4670 bpm

Energjia e ndikimit: 2.5 J

Kapaciteti maksimal i shpimit:

Betoni: 28 mm

Çeliku: 13 mm

Druri: 30 mm

SDS plus sistem

Me 3 punto dhe 2 dalta

346.TRAPAN ME KORENT 1100 W

Fuqia : 1100 W

Tensioni: 220-240V

Frekuenca: 50-60Hz

Shpejtësia maksimale : 0 – 1200 / 3.000 rpm

Kapaciteti i shpimit në metal : 16mm

347.TRAPAN ME BATERI TRAPAN ME BATERI PROFESIONAL 20 V, ME DY BATERI 4AH

Tensioni i baterise: : 20 V

Shpejtësia maksimale : 0-1100 RPM

Karikusi :220-240V

Forca: 2 J

Kapaciteti shpues ne beton: 22 mm

Kapaciteti shpues ne hekur: 13 mm

Kapaciteti shpues ne dru: 28 mm

Sistem: SDS

348.PAJISJE GUR FRESIBEL 115 mm ME 2 BATERI BATERI 20 VOLT 4AH

Kapaciteti i paketes se baterise: 4 Ah

Madhesia e diskut rrotullues: 115 mm

Tensioni i baterise: 20 V

Shpejtesia e rrotullimeve:3000\6000\9000 rpm

Karikuesi:220-240V

349.PAISJE GURI FLEKSIBEL (PER DISQE 230MM) PROFESIONAL

Tensioni: 220-240V

Frekuenca: 50/60Hz

Fuqia: 3000 W

Diametri i diskut 230mm

Nr i xhirove 6,400rpm

Lloji i kapjes: M14

350.TRIPOD ME BATERI

Ndricimi: 5000lm

Siperfaqja e ndricimit:

Temperatura e punes: -10° - +40°

Struktura e palosshme

Lampa LED

Puna me nje karikim: 4.5 ore

Pesha:24 kg

351.PAISJE GURI FLEKSIBEL (per disqe 115mm) profesional

Tensioni:220-240V

Fuqia : 960W

Nr i xhirove 12,000 rpm

Lloji i kapjes: M14

352.ZMERILUES ME KORENT 240W

Tensioni: 220-240V~50/60Hz

Fuqia hyrëse: 240 W

Shpejtësia pa ngarkesë: 14000 rpm

Baza e poshtme: 110mmx100mm

353.KOMPRESOR AJRI 50LT

Tensioni :220-240V~50Hz

Faza:monofaze

Fuqia: 1.5 kW

Kapaciteti :50L

Presioni i punes: 8 bar

354.POMPE LAVAZHI 2400 W

Tensioni: 220-240V~50Hz

Pompë bakri

Motori me induksion me tela bakri

Fuqia hyrëse: 2400 W

Presioni maksimal: 100 Bar (1450 PSI)

Shpejtësia e rrjedhjes: 10L/min

1 grup pistolette metalike

4 lloje grykash

Zorrë me presion të lartë 8 m (me tela çeliku)

Pesha neto: 24 kg

355.SET VIDATOR ME BATERI PROFESIONAL

Tensioni: 20 V

Me 1 copë shpuese pa tela

Me 1 copë çelës me goditje

Stërvitja pa tel

Shpejtësia pa ngarkesë: 0-400/0-1500 rpm

Çift rrotullues maksimal: 45 Nm

Kapaciteti i çakut: 0.8-10 mm

Cilësimet e çift rrotullues: 15+1

Marshi mekanik me 2 shpejtësi

Koke katrore: 1/2"

Shpejtësia pa ngarkesë: 0-1300/0-2300 rpm

Shkalla e ndikimit: 0-2000/0-3300 bpm

Çift rrotullues maksimal: 300 Nm

Përfshire:

2 celesa (19, 21 mm)

1 copë Cr-V 65 mm bit

2 copë bateri 2.0Ah

1 copë karikues 20V

Volt ngarkimi: 220-240V~50/60Hz

356.STARTER BATERISH

Rryma: 220-240V

Frekuenca: 50-60Hz

Karikimi: 12-24V

Tensioni vleresuar: 16-18A

Tensioni perforcuese: 20A

Kapaciteti referues: 70-300A

Klasa e izolimit: H

Pesha: 15kg

357.GJENERATOR 3 FAZOR

Karburantit: Benzine.

Kapaciteti i motorrit : 270 cm³

Fuqia max: 5.1 kW

Fuqia e vazhduar 1 fazor : 3.2 kW

Fuqia e vazhduar 3 fazor : 4.2 kW

Frekuenca : 50Hz

Rryma : 230 V - 400 V

Serbatori i karburantit : 11 L

Koha e punes me 1 serbator : Min.6.5 ore

Pesha : 75 kg

358.GJENERATOR MONOFAZE

Fuqia : Min 2 kW

Motori :Honda,Benzine

Rryma : 230V-50 Hz

Prizat : 2 cope 230V,16A

Starter :manual

Kapaciteti karburantit : 11 L

Pesha : max.42 kg

359.MOTOPOMPE

Fuqia : 5.9 kW

Karburanti : Benzine

Prurja : 1450 L/min

Lartesia e hedhjes : 27 m

Diametri i thithjes se solideve : 20 mm

360.POMPE ZHYTESE ME VESHJE INOKSI

Fuqia:1.5 kW

Tipi i motorrit: Elektrik 1 fazor.

Diametri i shkarkimit : 50 mm

Kapaciteti i shkarkimit : 21m³/ore

Rryma : 230 V

Gjatesia e kabullit: 14.5 m

Distance e thellesise max : 14.5 m

361.MOTOSHARE ASFALTI

Max. I prerjes: 14.5 cm

Rrotullime: 2,200 1/min

Pesha:86 kg

Diametri i diskut: 400 mm

Fuqia: 6.3 kW

Depozita e ujit: 32 L

362.VINC ME PULT 1 TON

Tensioni:220-240V ~50/60Hz

Kapaciteti i ngritjes: 1 TON

Karakteristika sigurie: Buton emergjence ne pult.

J. MALL KONSUMI

363.DISQE PRERES ASFALTI DHE BETONI 350x25.4

Materiali : çelik

Diametri jashtë : 350 mm

Diametri brendshëm : 25.4 mm

Trashësia e tehtë preres : 8mm

364.DISQE GURË FRESIBËL Ø 230x1,6 mm

Materiali : Çelik I Perforcuar

Diametri jashtë : 230mm

Diametri i brendshëm:22.2mm

Trashesia:1.6mm

365.DISQE GURË FRESIBËL Ø 115x1,0 mm

Materiali : çelik I perforcuar

Trashesia:1.0mm

Diametri jashtë : 110mm

Diametri brendshëm : 22.2mm

366.ELEKTRODA INOKSI 3 & 2

Elektrode saldimi Inoksi

Trashesia: 2 dhe 3mm

Te jete Prodhim CE, te kene jetegjatesi ne punim

367.ELEKTRODA SALDIMI P.K BARDHA 2.5 te buta

Elektrode saldimi Pike te kuqe te buta

Trashesia: 2.5mm

Te jete Prodhim CE, te kene jetegjatesi ne punim

368.ELEKTRODA SALDIMI P.K KUQE 3.2

Elektrode saldimi Pike te kuqe

Trashesia: 3.2mm

Te jene Prodhim CE, te kene jetegjatesi ne punim

369.ELEKTRODA SALDIMI P.K KUQE 4

Elektrode saldimi Pike te kuqe

Trashesia: 4mm

Te jene Prodhim CE, te kene jetegjatesi ne punim

370.ELEKTRODA SALDIMI GIZE 2.5

Elektrode saldimi Gize

Trashesia:2.5

Te jene Prodhim CE, te kene jetegjatesi ne punim

371.ELEKTRODA ALUMINI

Elektrode saldimi Alumini

Te jene Prodhim CE, te kene jetegjatesi ne punim

372. LAMA SHARRE DORE 24 DHEMB

Materiali : Celik

Dhembe :24 cope

Gjatesia :300mm

373.LETËR ZMERILE E ASHPËR

Perdorimi : Per punimin e siperfaqeve metalike.

Gjeresia 145 mm

Gjatesia 114 mm

374.LETËR ZMERILE E IMËT

Perdorimi : Per punimin e siperfaqeve metalike.

Gjeresia 100 mm

Gjatesia 610 mm

375. XHUNTO ELEKTROPOMPE 55÷65

Xhunto elektropompe me permasa 55÷65.

376.SILIKON AKRILIK NGJITES DHE MBUSHES

Përdoret për të çarat dhe ngjitjen e kornizave të dyerve, dritareve, mureve, shkallëve, bordet gips, tavane, tulla, beton, dru, xham, pllaka qeramike, metale dhe PVC.

377.SILIKON TE ZI (XHAMI) NGJITES DHE IZOLUES

Ngjitës poliuretani për ngjitjen dhe mbushjen e bashkimeve. Për aplikime të ndryshme në një shumëllojshmëri të gjerë të materialeve të tilla si metali, druri, betoni dhe plastike.

378.SILIKON NXEHTESIE I KUQ PER MJETET

Silikon per geonicion ne temperatura te larta nxehtesie

Paketimi : 320 ml

Temperatura: 250°C- 300°C

379.TAPET GOME

Permasat : 0.7 x 0.7 m

Materiali : Gome

380. THIKE PRERESE BISTURI

Gjatësia : 152 mm

Gjerësia e lamës : 18 mm

Materiali : Plastik

381.FERMO Ø = 10 - 100 MM

Me nje diameter 10-100 mm

382. PERCINA

Materiali : Alumin

Madhesia:4x10mm

Përdorimi : I përgjithshëm

383.KUZHINETE Nr.7317B

Diametri i brendshem 99 mm /diametri i jashtem 166 mm /gjeresia 2.5 mm

Pesha : 4.26 kg

384.KUZHINETE Nr.6310

Diametri i brendshem 60 mm /diametri i jashtem 100 mm /gjeresia 2 mm

Pesha : 1.06 kg

385.KUZHINETE Nr. NU315

Diametri i brendshem 95.5 mm /diametri i jashtem 105.6 mm /gjeresia 11 mm

Pesha : 1.5 kg

386.KUZHINETE Nr. NU2220

Diametri i brendshem 46 mm /diametri i jashtem 120 mm /gjeresia 2.1

Pesha : 3 kg

387.KUSHINETE Nr. QJ313MA

Diametri i brendshem 77 mm /diametri i jashtem 128 mm

Pesha : 3 kg

388.KUSHINETE Nr. N315

Diametri i brendshem 95.5 mm /diametri i jashtem 105.6 mm /gjeresia 11mm

Pesha : 1.5 kg

389.KUSHINETE Nr. N313

Diametri i brendshem 79 mm /diametri i jashtem 116 mm /gjeresia 15 mm

Pesha : 1.1 kg

390.KUSHINETE Nr. 6322

Diametri i brendshem 123 mm /diametri i jashtem 227 mm /gjeresia 2.5 mm

Pesha : 9.58 kg

391.KUSHINETE Nr.6320

Diametri i brendshem 113 mm /diametri i jashtem 201 mm /gjeresia 2.5 mm

Pesha : 7.07 kg

392. TRONKEZE PER PRERJE ANESORE

Tronkeze per prerje anesore

Materiali: CRV

Madhesia: 7"/180mm

393. BULINO

Materiali:Cr-V

Permasat:3~6mm(1#),6~8mm(2#),8~11mm(3#),11~14mm(4#),14~18mm(5#)

Fortesia:48~52HRC

394 FRENA FILETASH

Te jet rrezistente per temperature -50°C - +150 °C .

Masa: 50ml

395.PERMISTOP MEKANIK PER POMPE MONO TIPI NG 1200M/PW

RPM 60-300 6-32M3 7,5KW IP55

396.PERMISTOP MEKANIK PER POMPE MONO TIPI NG 1200M/PRW

RPM 50-250 5-29M3 4KW IP55

397. PERMISTOP PER POMPE

Permistop pompe, material cilesor.

398. GOMINA PER XHUNTO TREKENDORE

Gomina cilesore per xhunto trekendore.

399. GOMINA PER XHUNTO VOLANTI

Gomina cilesore per xhunto volanti.

400.FASHETE PLASTIKE

Gjatesia : 300mm

Gjeresia : 4.8mm

Materiali : Nylon 66

401.DHËMBË KOVE FADROME PER KOVA TE VOGLA DHE TE MEDHA

Dhembe kove fadrome cilesore te pershtatshme per kova te medha dhe te vogla. Dhembet te jesh shoqeruar me dado dhe bullonat perkatese.

402.RONDELE+ BULONA Ø6

Rondele dhe bulona me diameter Ø6

403.RONDELE+ BULONA Ø8

Rondele dhe bulona me diameter Ø8

404.RONDELE+ BULONA Ø10

Rondele dhe bulona me diameter Ø10

405.RONDELE+ BULONA Ø12

Rondele dhe bulona me diameter Ø12

406.RONDELE+ BULONA Ø14

Rondele dhe bulona me diameter Ø14

407.LITAR PALETASH (DERI NË 7 TON)

Gjeresia: 10 cm.Kapaciteti mbajtes 7 Ton.

408.TEL BARI

Materiali: Metalik

Përmasat: 1.2mm x 2kg

Pesha: 2kg

Diametri: 1.2mm

409.GRASO

ME PERBERJE SAPUNI LITIO DHE VAJ PAO OSE MINERAL.

Litium NLGI 1,5-3 (-30°C + 120°C) Viskozitet 100-160cst 40°

410.PASTE DUARSH(LAVAMANI

Sapun (paste) për larje duarsh

Pastron: grason, naften, vajin nga duart

Paketimi : 5L

411.SPRAJT GRASATIMI (SVITELL)

Graso sprai universale 200 ml.Qe perdoret per te lubrifikuuar dhe per te mbajtur te grasatuuar dy pjese

metalike te cilat punojne gjithmone ne kontakt me njera tjetren. Kunder ndryshkut dhe mbron metalet nga

temperaturat e larta. E pershtatshem per tu perdorur ne vende te ngushta.

412.FEREX.

Sprajt per te heq njollat e ndryshkut.

413.BOJE ZMALTO BLU

Ngjyra : BLU

Mbulimi : per mbulim te plote 4-10 m²

Hollimi : Me 10 % ne volum.

Koha e tharjes : Koha e plote e tharjes 20 min Dora e dyte 5 oresh.

414.BOJË ANTIRUZHË

Hollimi : 5. 10% me hollues per punim me rrul ose furce

Mbulimi:8. 12 m²/lt sipërfaqe e shtruar

Kushtet e lyerjes :Temperatura 8. 30°C dhe lageshtira me e ulet se 80%.

415.NIVEL 60 CM

Gjatësia: 60 cm

2 copë magnet të fuqishëm

Tregues të sakte 0,5 mm/m

Trashësia e aluminit: 1.5 mm

416.NIVEL 100 CM

Gjatësia: 100 cm

2 copë magnet të fuqishëm

Tregues të sakte 0,5 mm/m

Trashësia e aluminit: 1.5 mm

417.NGJYRUES SPRY PER PIKETIM

Paketimi: 400 ml

Ngjyra: te ndryshme

418.TRETES BOJE

Paketimi 5 L

419.BOJE VAJI

Paketimi : 2.5 L

Ngjyra : Gri

Niveli shkelqimit : Me shkelqim

Mbulimi : 12 m²/L

Hollimi : 5% terpentine

Koha e tharjes : Koha e tharjes per tu prekur: 2-3 ore (ne kushte atmosferike te pershtateshme),

Tharja e plote: 24 ore

420.PINCA ME REGJISTER

Madhesia:10"

Madhesia e nofullave:0-50mm

Materiali: Karbon Celik

421.PISTOLETE SILIKONI PROFESIONALE SALLAM

Diametri:51mm

Gjatesia: 230mm

Materiali:Alumin

422.KALIBER PROFESIONAL MEKANIK

Kaliber mekanik

Gama: 0-200 mm

Leximi: 0.05 mm

Materiali: Çelik i karbonit

423.LLAMPE ME BATERI PER SERVIS

Llampe LED

Bateri: e karikueshme

424. PISTOLET PER FRURJE GOMASH

Pistolet per fryrjen e gomave

Max. Presionit: 8.5 bar

425.SET PUNTOSH

Seti:16 cope

Punto Metali 6 cope

Madhesia:2,3,4,5,6,8mm

Punto betoni: 5 cope

Madhesia:4,5,6,8,10mm

Punto druri: 5 cope

Madhesia:4,5,6,8,10mm

Materiali: Celik veglash

426. PERCINATOR

Madhesia pricinave: Φ 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm

Materiali:Celik veglash

427.KACAVIDE -

Gjatesia:125mm

Gjeresia kacavides:6mm

Maja me magnet

Materiali:Celik veglash

428.KACAVIDE +

Gjatesia:125mm

Gjeresia kacavides:6mm

Maja me magnet

Materiali:Celik veglash

429.GERSHERE ELEKTRICISTI

Madhësia: 145 mm (5.5")

Materiali: Çelik inox

Trashësia e tehut: 3.0 mm

430.SET KACAVIDASH MEKANIKE

Komplet kaçavidash 4 copë

Materiali: CRV

Teh i rrumbullakët

1 copë SL5.5X100mm

1 copë SL6.5X150mm

1 copë PH1X100mm

1 copë PH2X150mm

431.SET KACAVIDASH ELEKTIKE

Set kaçavidash të izoluara 6 copë

SL3.0×75

SL4.0×100

SL6.5×150

PH0×60

PH1×80

PH2×100

Certifikimi 1000V,VDE+GS

432.SET PINCE FERMOSH

Materiali :celik veglash

Hapje nga jashte

Përmasat: 180 mm

Diametri kokes:1.8mm

433.AKSESORE AJRI

Komplet aksesoresh ajri 5 copë

Vetëm me konektor tip Europe.

Zorra e tërheqjes

Gjatësia: 4 m, Diametri: 8 mm

Aksesori me ajër

Gjatësia e hundës: 16 mm

Aksesori spërkatëse me ajër

Presioni i funksionimit: 3-4 bar

Kapaciteti i bojës: 600cc

Gjerësia e modelit: 180-250 mm

Aksesori ajri

Presioni i funksionimit: 4 bar

Kapaciteti : 750cc

Armë për fryrjen e gomave me ajër

Presioni maksimal: 12 Ba

434.SET LIME HEKURI

Masa:200mm

Dimensioni:8"

Materiali: Celik

Dorezë: Plastike

435.RAFTE ME SIRTAR PER VEGLA

Dimensionet:765x465x976mm

Nr.i sirtareve: 7 cope

Dimensionet e 5 sirtareve:536x410x74.5 mm

Dimensionet e 2 sirtareve: 536x410x153.5 mm

436.PISTOLETE DADICEKESH ME AJER

Forca goditjes: 1600 Nm

Madhesia e kokes:3/4

Shpejtesia rrotullimeve:4000/min

Presioni i ajrit: 6.3 bar

Pesha: 5.9 kg

437. KAVALLOTA

Materiali: Celik Inox

438.GANXHA PER KAPJE TE LITARIT

Ganxhe per litar peshe

439.KANELLE PER NGROHJE ME BOMBUL GAZI

Kanell per ngrohje me koka te ndryshme.

440.IZOLANT I ZI

Materiali: PVC

Gjatësia: 9,15 m (10 jard)

Ngjyra: E zezë

Gjerësia: 18 mm

Trashësia: 0.13 mm

441.IZOLANT ME NGJYRA

Materiali: PVC

Gjatësia: 20m

Rezistent ndaj nxehtesise

Ngjyra: E zeze. E bardhe, E kuqe, E verdhe, Blu

Gjerësia:18mm

Trashësia: 0.13mm

Shënim: Ne lidhje me standartet e certifikimit te kerkuara nga AK do të pranohet paraqitja e stantardeve shqiptare SSH mbi konformitetit e standarteve europiane te leshuara nge organizma te vleresimit te konformitetit te akredituara nga RSH.

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Afatet e lëvrimit: do të jenë sipas tabelës së mëposhtme

Artikulli	Përshkrimi i mallit		
A	Materiale per Tension te Larte (Stacionet e pompimit dhe linjat)	Destinacioni	Periudha dorëzimit
1	Shkarkues T.M 20 kV CE	SHRUKD	60 DITE
2	Sigurese 20 kV 40 A CE	SHRUKD	30 DITE
3	Sigurese 20 kV 25 A CE	SHRUKD	30 DITE
4	Sigurese 20 kV 16 A CE	SHRUKD	30 DITE
5	Sigurese 6 kV 100 A CE	SHRUKD	30 DITE
6	Sigurese 6 kV 40 A CE	SHRUKD	30 DITE
7	Sigurese 6 kV 25 A CE	SHRUKD	30 DITE
8	Siguresa 6 Kv 16A CE	SHRUKD	30 DITE
9	Ndares 10kV 630 A CE	SHRUKD	30 DITE
10	Terminal kablli 20kV 35-70 mm2	SHRUKD	30 DITE
11	Terminal kablli 20kV 95-150 mm2	SHRUKD	30 DITE
12	Terminal kablli 20kV 185-240 mm2	SHRUKD	30 DITE
13	Mufte kablli 20kV 1 set 3 cope	SHRUKD	30 DITE
B	Materiale per ndricimin dhe rrjetin e shperndarjes		
14	Prozhektor LED 200W	SHRUKD	30 DITE
15	Prozhektor LED 100 W	SHRUKD	30 DITE
16	Prozhektor LED 50 W	SHRUKD	30 DITE
17	Ndricules rrugor 100W IP65	SHRUKD	30 DITE
18	Panel LED 60*60 36W	SHRUKD	30 DITE
19	Panel LED 30*30 20W	SHRUKD	30 DITE
20	Llampa LED 19-20 W, E27	SHRUKD	30 DITE
21	Llampa LED 13-15W, E27	SHRUKD	30 DITE
22	Llampa LED 10W, E27	SHRUKD	30 DITE
23	Priza shuko Universale, 250V	SHRUKD	30 DITE
24	Spine shuko Universale, 250V	SHRUKD	30 DITE

25	Llampa per ndricim te jashtem NAV/SON 250W, E40, 230V	SHRUKD	30 DITE
26	Llampa per ndricim te jashtem NAV/SON 150W, E40, 230V	SHRUKD	30 DITE
27	Rele muzgu	SHRUKD	30 DITE
28	Sensor levizje 360 grade	SHRUKD	30 DITE
29	Tub LED 6-8W 60cm	SHRUKD	30 DITE
30	Tub LED 6-8W 120cm	SHRUKD	30 DITE
31	Celes Bipolar 16A	SHRUKD	30 DITE
32	Celes deviat	SHRUKD	30 DITE
33	Izolant	SHRUKD	30 DITE
34	Nastro gome kunder ujit	SHRUKD	30 DITE
35	Xhunto te termotkurrshme per pompa zhytese 16-35mm2 per kabell TU	SHRUKD	30 DITE
36	Xhunto te termotkurrshme per pompa zhytese 35-70mm2 per kabell TU	SHRUKD	30 DITE
37	Tub korrogato fi25mm	SHRUKD	30 DITE
38	Tub korrogato fi50mm	SHRUKD	30 DITE
39	Panel metalik shperndarje IP65 60*60*25	SHRUKD	30 DITE
40	Kuti jashte murit 4M IP66	SHRUKD	30 DITE
41	Prize 3 fazore 32 A 0.4/1 kv, me 4 kunjia.	SHRUKD	30 DITE
42	Spine 3 fazore 32 A 0.4/1 kv me 4 kunjia.	SHRUKD	30 DITE
43	Suporte per priza-celes 3 poste	SHRUKD	30 DITE
44	Suporte per priza-celes 4 poste	SHRUKD	30 DITE
45	Kuti per Celes-prize brenda murit 3 poste	SHRUKD	30 DITE
46	Kuti per Celes-prize brenda murit 4 poste	SHRUKD	30 DITE
47	Panel elektrik shperndarje 16M jashte murit	SHRUKD	30 DITE
48	Panel elektrik shperndarje 32M jashte murit	SHRUKD	30 DITE
C	Materiale per panele te elektromotoreve		
49	Rele termike 2-6 A	SHRUKD	30 DITE
50	Rele termike 6-8.5 A	SHRUKD	30 DITE
51	Rele termike 7.5-11 A	SHRUKD	30 DITE
52	Rele termike 36-52 A	SHRUKD	30 DITE
53	Rele termike 45-63 A	SHRUKD	30 DITE
54	Automat kabine 630A 4P	SHRUKD	30 DITE
55	Automat kabine 400 A 4P	SHRUKD	30 DITE
56	Automat kabine 250 A 4P	SHRUKD	30 DITE
57	Automat kabine 160 A 4P	SHRUKD	30 DITE
58	Automat kabine 100 A 4P	SHRUKD	30 DITE
59	Leshues 750 A 3P	SHRUKD	30 DITE
60	Leshues 580 A 3P	SHRUKD	30 DITE
61	Leshues 265 A 3P	SHRUKD	30 DITE
62	Leshues 190 A 3P	SHRUKD	30 DITE
63	Leshues 140 A 3P	SHRUKD	30 DITE
64	Leshues 40 A 3P	SHRUKD	30 DITE

65	Automat DIN35 125A 4P heavy duty	SHRUKD	30 DITE
66	Automat DIN35 100A 4P	SHRUKD	30 DITE
67	Automat DIN35 63A 4P	SHRUKD	30 DITE
68	Automat DIN35 40A 4P	SHRUKD	30 DITE
69	Automat DIN35 32A 4P	SHRUKD	30 DITE
70	Automat DIN35 25A 4P	SHRUKD	30 DITE
71	Automat DIN35 63A 2P	SHRUKD	30 DITE
72	Automat DIN35 40A 2P	SHRUKD	30 DITE
73	Automat DIN35 32A 2P	SHRUKD	30 DITE
74	Automat DIN35 25A 2P	SHRUKD	30 DITE
75	Automat DIN35 16A 2P	SHRUKD	30 DITE
76	Automat DIN35 16A 1P	SHRUKD	30 DITE
77	Automat DIN35 10A 1P	SHRUKD	30 DITE
78	Automat DIN35 6A 1P	SHRUKD	30 DITE
79	Automat diferencial 63A 4P	SHRUKD	30 DITE
80	Automat diferencial 40A 4P	SHRUKD	30 DITE
81	Automat diferencial 25A 4P	SHRUKD	30 DITE
82	Automat diferencial 63A 2P	SHRUKD	30 DITE
83	Automat diferencial 40A 2P	SHRUKD	30 DITE
84	Automat diferencial 25A 2P	SHRUKD	30 DITE
85	Automat diferencial 16A 2P	SHRUKD	30 DITE
86	Rele kohe 1-12 sek	SHRUKD	30 DITE
87	Llampa paneli led te kuqe 110V 2W	SHRUKD	30 DITE
88	Llampa paneli led jeshile 110V 2W	SHRUKD	30 DITE
89	Llampa paneli led te verdha 110V 2W	SHRUKD	30 DITE
90	Transformatore rryme 5/100A	SHRUKD	30 DITE
91	Transformatore rryme 5/200A	SHRUKD	30 DITE
92	Siguresa RTO TU 1000A + bazament	SHRUKD	30 DITE
93	Siguresa RTO TU 800A + bazament	SHRUKD	30 DITE
94	Siguresa RTO TU 630A + bazament	SHRUKD	30 DITE
95	Siguresa RTO TU 400A + bazament	SHRUKD	30 DITE
96	Siguresa RTO TU 320A + bazament	SHRUKD	30 DITE
97	Siguresa RTO TU 250A + bazament	SHRUKD	30 DITE
98	Siguresa RTO TU 200A + bazament	SHRUKD	30 DITE
99	Siguresa RTO TU 160A + bazament	SHRUKD	30 DITE
100	Siguresa RTO TU 100A + bazament	SHRUKD	30 DITE
101	Siguresa RTO TU 80A + bazament	SHRUKD	30 DITE
102	Rele sekuence faze	SHRUKD	30 DITE
103	Rele niveli	SHRUKD	30 DITE
104	Sonda niveli	SHRUKD	30 DITE
D	Kabuj Fugjie		
105	Tel CU Ø1.5mm	SHRUKD	30 DITE
106	Tel CU Ø2.5mm	SHRUKD	30 DITE

107	Tel CU Ø4mm	SHRUKD	30 DITE
108	Tel CU Ø6mm	SHRUKD	30 DITE
109	Tel CU Ø10mm	SHRUKD	30 DITE
110	Tel CU Ø16mm	SHRUKD	30 DITE
111	Tel CU Ø25mm	SHRUKD	30 DITE
112	Tel CU Ø35mm	SHRUKD	30 DITE
113	Tel CU Ø50mm	SHRUKD	30 DITE
114	Tel CU Ø70mm	SHRUKD	30 DITE
115	Tel CU Ø95mm	SHRUKD	30 DITE
116	Kabell 3x1,5mm2	SHRUKD	30 DITE
117	Kabell 3x2,5mm2	SHRUKD	30 DITE
118	Kabell 4x2,5mm2	SHRUKD	30 DITE
119	Kabell 4x4mm2	SHRUKD	30 DITE
120	Kabell 4x6 mm2	SHRUKD	30 DITE
121	Kabell 4x10 mm2	SHRUKD	30 DITE
122	Kabell 4x16 mm2	SHRUKD	30 DITE
123	Kabell 5x16mm2	SHRUKD	30 DITE
124	Kabell 4x25 mm2	SHRUKD	30 DITE
125	Kabell 3x35*1x25 mm2	SHRUKD	30 DITE
126	Kabell 3x50*1x25 mm2	SHRUKD	30 DITE
127	Kabell 3x70*1x35 mm2	SHRUKD	30 DITE
128	Kabell 3x95*1x50 mm2	SHRUKD	30 DITE
129	Kabell i gomuar per pompa zhytëse 4*10 mm2	SHRUKD	30 DITE
130	Kabell i gomuar per pompa zhytëse 4*16 mm2	SHRUKD	30 DITE
131	Kabell i gomuar per pompa zhytëse 4*25 mm2	SHRUKD	30 DITE
132	Kabell 1x120 mm2	SHRUKD	30 DITE
133	Kabell 1x185 mm2	SHRUKD	30 DITE
134	Kabell 1x240 mm2	SHRUKD	30 DITE
135	Kabell komandimi 7x1.5	SHRUKD	30 DITE
136	Kabell komandimi 7x2.5	SHRUKD	30 DITE
137	Kabell komandimi 12*1.5	SHRUKD	30 DITE
138	kabell komandimi 24x1.5	SHRUKD	30 DITE
G	Vegla pune dhe aparatura		
139	Multimeter dixhital 1000V	SHRUKD	30 DITE
140	Dare ampermetrike 600 A	SHRUKD	30 DITE
141	Seri Kriketosh	SHRUKD	30 DITE
142	Seri kacavidash me izolacion deri 1000 V	SHRUKD	30 DITE
143	Seri pincash me izolacion deri 1000 V	SHRUKD	30 DITE
144	Pince kapikordash, bashkuesesh	SHRUKD	30 DITE
145	Prese kapikordash, bashkuesesh	SHRUKD	30 DITE
146	Cante per elektriciste	SHRUKD	30 DITE
147	Zgjatues kabell me 3 priza 230V 16A 3m.l	SHRUKD	30 DITE
148	Zgjatues kabell me 4 priza 230V 16A 3m.l	SHRUKD	30 DITE

149	Zgjatues kabell me 3 priza 230V 16A 5m.l	SHRUKD	30 DITE
150	Zgjatues kabell me 4 priza 230V 16A 25m.l	SHRUKD	30 DITE
151	Zgjatues kabell me 4 priza 230V 16A 50m.l	SHRUKD	30 DITE
152	Gershëre elektrike	SHRUKD	30 DITE
153	Voltmeter paneli 600V	SHRUKD	30 DITE
154	Ampermeter paneli 400A	SHRUKD	30 DITE
155	Xhunto te termotkurrshme Φ 10-25 mm	SHRUKD	30 DITE
156	Xhunto te termotkurrshme Φ 25-35 mm	SHRUKD	30 DITE
157	Xhunto te termotkurrshme Φ 35-50 mm	SHRUKD	30 DITE
158	Elektroda tekoezimi 1500mm	SHRUKD	30 DITE
159	Kapikorda Φ 95 mm ²	SHRUKD	30 DITE
160	Kapikorda Φ 70 mm ²	SHRUKD	30 DITE
161	Kapikorda Φ 50 mm ²	SHRUKD	30 DITE
162	Kapikorda Φ 35 mm ²	SHRUKD	30 DITE
163	Kapikorda Φ 25 mm ²	SHRUKD	30 DITE
164	Kapikorda Φ 16 mm ²	SHRUKD	30 DITE
165	Kapikorda Φ 10 mm ²	SHRUKD	30 DITE
166	Kapikorda Φ 6 mm ²	SHRUKD	30 DITE
167	Kapikorda Φ 4 mm ²	SHRUKD	30 DITE
168	Kapikorda Φ 2,5 mm ²	SHRUKD	30 DITE
169	Kapikorda Φ 1,5 mm ²	SHRUKD	30 DITE
170	Gilza 10mm	SHRUKD	30 DITE
171	Gilza 16mm	SHRUKD	30 DITE
172	Gilza 25mm	SHRUKD	30 DITE
173	Gilza 35mm	SHRUKD	30 DITE
174	Gilza 50mm	SHRUKD	30 DITE
175	Gilza 70mm	SHRUKD	30 DITE
176	Gilza 95mm	SHRUKD	30 DITE
F	Pajisje te vecanta dhe elektropompa		
177	Elektropompe Centrifugale horizontale 22 kW	SHRUKD	90 DITE
178	Elektropompe Centrifugale vertikale 15 kW H=191m, Q=16m ³ /h	SHRUKD	90 DITE
179	Elektropompe Centrifugale vertikale 22 kW	SHRUKD	90 DITE
180	Elektropompe Centrifugale vertikale 18.5 kW 13 l/s 90m	SHRUKD	90 DITE
181	Elektropompe Centrifugale horizontale 18.5 kW 13 l/s 90m	SHRUKD	90 DITE
182	Elektropompe Centrifugale horizontale 37 kW	SHRUKD	90 DITE
183	Elektropompe Centrifugale vertikale 11 kW	SHRUKD	90 DITE
184	Elektropompe zhytëse 1.1 kW	SHRUKD	90 DITE
185	Elektropompe zhytëse 2.2 kW	SHRUKD	90 DITE
186	Elektropompe zhytëse 5.5 kW	SHRUKD	90 DITE
187	Elektropompe zhytëse 7.5 kW	SHRUKD	90 DITE
188	Elektropompe zhytëse 26 kW	SHRUKD	90 DITE
189	Elektropompe zhytëse 55 kW	SHRUKD	90 DITE

190	Elektropompe zhytëse 110 kW	SHRUKD	90 DITE
191	Elektropompe zhytëse 350 kW	SHRUKD	90 DITE
192	Inverter 15kW per pompat e ujerave te zeza	SHRUKD	150 DITE
193	Inverter 22kW per pompat e ujerave te zeza	SHRUKD	150 DITE
194	Inverter 30kW per pompat e ujerave te zeza	SHRUKD	150 DITE
195	Inverter 75kW per pompat e ujerave te zeza	SHRUKD	150 DITE
196	Softstarter 230kW per pompat e ujerave te pastra	SHRUKD	90 DITE
197	Softstarter 55kw PSE	SHRUKD	90 DITE
198	Softstarter 45kw PSE	SHRUKD	90 DITE
199	Softstarter 22kw PSE	SHRUKD	90 DITE
200	Galexhant per ujera te zeza	SHRUKD	90 DITE
201	Minifikes zjarri automatik per panele elektrike Qgazit=22-25ml	SHRUKD	90 DITE
202	Minifikes zjarri automatik per panele elektrike Qgazit=70-75ml	SHRUKD	90 DITE
203	Minifikes zjarri automatik per panele elektrike Qgazit=115-125ml	SHRUKD	90 DITE
204	Minifikes zjarri automatik per panele elektrike Qgazit=230-250ml	SHRUKD	90 DITE
205	Minifikes zjarri automatik per panele elektrike Qgazit=350-370ml	SHRUKD	90 DITE
206	Minifikes zjarri automatik per panele elektrike Qgazit=600-610ml	SHRUKD	90 DITE
207	Sensor aktivizimi per minifikesin e zjarrit per panelet elektrike	SHRUKD	90 DITE
F	RROBA PUNE		
208	KOMINOSHE PUNE ME LOGO SHRUKD	SHRUKD	30 DITE
209	KËPUCË PUNE MBROJTËSE	SHRUKD	30 DITE
210	PELERINA SHIU ME LOGO SHRUKD (PANTALLONA XHAKETE)	SHRUKD	30 DITE
211	JELEK HI-VIS KONTRAST ME THURJE SUPERIOIR ME LOGO SHRUKD	SHRUKD	30 DITE
212	JELEK HI-VIS KONTRAST I PLOTE ME LOGO SHRUKD	SHRUKD	30 DITE
213	ÇIZME PUNE	SHRUKD	30 DITE
214	ÇIZME PUNE DIELEKTRIKE	SHRUKD	30 DITE
215	Doreza DIELEKTRIKE	SHRUKD	30 DITE
216	ÇIZME KOMBINOSHE ME LOGO SHRUKD	SHRUKD	30 DITE
217	SYZE PUNE	SHRUKD	30 DITE
218	MBROJTESE, KOKE	SHRUKD	30 DITE
219	KUTI E NDIHMES SE SHPEJTE	SHRUKD	30 DITE
220	MASKË PROFESIONALE KUNDRAGAZI PER ERERAT E KANALIZIMEVE	SHRUKD	30 DITE
221	MASKE SALDIMI PROFESIONALE ME FOTOELEMENTE	SHRUKD	30 DITE
222	DOREZA GAUTLET SALDATORI	SHRUKD	30 DITE
223	DOREZA NITRILE	SHRUKD	30 DITE
224	PERPARESE PUNE ME LOGO SHRUKD	SHRUKD	30 DITE

225	PERPARESE MESHINI PER SALDIM	SHRUKD	30 DITE
226	VESHJE PUNE ME LOGO UKD (PANTALLONA XHAKETE)	SHRUKD	30 DITE
227	XHUPA ME FILTER ME LOGO SHRUKD	SHRUKD	30 DITE
G	VEGLA PUNE		
228	PROZHEKTORE DORE ME BATERI TE KARIKUESHME	SHRUKD	30 DITE
229	PROZHEKTORE KOKE ME BATERI	SHRUKD	30 DITE
230	HAVI KALLAJI	SHRUKD	30 DITE
231	PISTOLET PER NGROHJE ME EKRAN LCD	SHRUKD	30 DITE
232	PARANKO 2 TON	SHRUKD	30 DITE
233	ÇEKIÇ HEKURI 1 Kg ME DOREZË FIBRA QELQI	SHRUKD	30 DITE
234	ÇEKIÇ HEKURI 2 Kg ME DOREZË FIBRA QELQI	SHRUKD	30 DITE
235	VARE 5 Kg	SHRUKD	30 DITE
236	SQEPAR	SHRUKD	30 DITE
237	LEVA HEKURI 600MM	SHRUKD	30 DITE
238	LEVA HEKURI 900MM	SHRUKD	30 DITE
239	LEVA HEKURI 1200MM	SHRUKD	30 DITE
240	DALTA	SHRUKD	30 DITE
241	BULINO UNI PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
242	SHARRE DORE DRURRI	SHRUKD	30 DITE
243	SHARRE HEKURI	SHRUKD	30 DITE
244	SET KAÇAVIDA PROFESIONALE	SHRUKD	30 DITE
245	INDIKATOR ME BATERI	SHRUKD	30 DITE
246	GERSHERE LLAMARINE	SHRUKD	30 DITE
247	GERSHERE PER PRERJE DEGESH	SHRUKD	30 DITE
248	KACAVIDA BATENTE	SHRUKD	30 DITE
249	ÇELESA EGZAGONAL SERI PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
250	ÇELESA EGZAGONAL YLL	SHRUKD	30 DITE
251	ÇELES ENGLEZ 10"	SHRUKD	30 DITE
252	ÇELES ENGLEZ 12"	SHRUKD	30 DITE
253	ÇELES QAFROSE 10"	SHRUKD	30 DITE
254	ÇELES T	SHRUKD	30 DITE
255	VALIXHE SET KRIKET 3/4 30÷60 mm	SHRUKD	30 DITE
256	VALIXHE SET KRIKET 1/2 10÷32 mm	SHRUKD	30 DITE
257	ÇELËSA FISO STELO PROFESIONAL 6 -32 MM SERI	SHRUKD	30 DITE
258	ÇELËSA FISO STELO PROFESIONAL 36 -55 MM SERI	SHRUKD	30 DITE
259	ÇELËSA FISO POLIGON KRIKET L 8 -19 MM SERI	SHRUKD	30 DITE
260	ÇELESA POLIGON 6 -32 MM SERI	SHRUKD	30 DITE
261	ÇELESA POLIGON 32 -55 MM SERI	SHRUKD	30 DITE
262	ÇELESA PAPAGALL 8"	SHRUKD	30 DITE
263	ÇELESA PAPAGALL 18"	SHRUKD	30 DITE

264	ÇELESA PAPAGALL 48"	SHRUKD	30 DITE
265	SET ME ÇELESA TUBOLAR L	SHRUKD	30 DITE
266	VALIXHE VEGLASH HIDRAULIKE ÇELIKU ME 3 KATE	SHRUKD	30 DITE
267	VALIXHE VEGLASH HIDRAULIKE ÇELIKU ME 3 KATE E KOMPLETUAR	SHRUKD	30 DITE
268	VALIXHE VEGLASH MEKANIKU	SHRUKD	30 DITE
269	ORGANIZUESH VIDASH	SHRUKD	30 DITE
270	KOMplete PUNTOSH METALIKE	SHRUKD	30 DITE
271	KOMplete PUNTO QENDRORE	SHRUKD	30 DITE
272	DOREZE KRIKETI 1/2"	SHRUKD	30 DITE
273	DOREZE KRIKETI 1/4"	SHRUKD	30 DITE
274	DOREZE KRIKETI 3/8"	SHRUKD	30 DITE
275	PUNTO BETONI Ø 6 ME SHLICA	SHRUKD	30 DITE
276	PUNTO BETONI Ø 8 ME SHLICA	SHRUKD	30 DITE
277	PUNTO BETONI Ø 10 ME SHLICA	SHRUKD	30 DITE
278	PUNTO BETONI Ø 12 ME SHLICA	SHRUKD	30 DITE
279	PUNTO BETONI Ø 16 ME SHLICA	SHRUKD	30 DITE
280	KOKA KRIKETI 1/4" SET	SHRUKD	30 DITE
281	KOKA KRIKETI 1/2" SET	SHRUKD	30 DITE
282	KOKA KRIKETI PER KANDELE 1/2 16 MM	SHRUKD	30 DITE
283	KOKA KRIKETI PER KANDELE 1/2 21 MM	SHRUKD	30 DITE
284	KOKA KRIKETI ME KEND 1/2	SHRUKD	30 DITE
285	DOREZ KRIKETI T 1/2	SHRUKD	30 DITE
286	DOREZ KRIKETI L 1/2	SHRUKD	30 DITE
287	PISTOLETE SILIKONI (PROFESIONALE)	SHRUKD	30 DITE
288	PRERËSE TUBASH PROFESIONALE 32 mm	SHRUKD	30 DITE
289	EKSTRATOR ME 2 NOFULLA Ø 160	SHRUKD	30 DITE
290	EKSTRATOR ME 3 NOFULLA Ø 175	SHRUKD	30 DITE
291	EKSTRATOR ME 3 NOFULLA Ø 120	SHRUKD	30 DITE
292	EKSTRATOR ME 3 NOFULLA Ø 75	SHRUKD	30 DITE
293	KRIK AUTOMJETI 3 TON me rrota (zhapik)	SHRUKD	30 DITE
294	KRIK AUTOMJETI 12 TON	SHRUKD	30 DITE
295	POMPE GRASO MEKANIKE	SHRUKD	30 DITE
296	GËRSHËRË PËR PRERJEN E BARISHTEVE	SHRUKD	30 DITE
297	DALTA MATRAPIKU ME MAJE	SHRUKD	30 DITE
298	DALTA MATRAPIKU TE SHESHTA	SHRUKD	30 DITE
299	KARROCE DORE	SHRUKD	30 DITE
300	FSHESE ASFALTI ME BISHT 60 CM	SHRUKD	30 DITE
301	FURCA TELI PER GUR FRESIBEL	SHRUKD	30 DITE
302	SET GOTA SHPIMI HEKURI	SHRUKD	30 DITE
303	SET GOTA SHPIMI BETONI	SHRUKD	30 DITE
304	LOPATË ME BISHT DRURI	SHRUKD	30 DITE

305	KAZËM ME BISHT DRURI	SHRUKD	30 DITE
306	BISHTA TE GJATE PER BELA BATMAN	SHRUKD	30 DITE
307	LUGË PASTRIMI	SHRUKD	30 DITE
308	KOSHA ME BISHT TË GJATË DHE TË LEHTË PËR PASTRIM PUESH (0.4x6 m)	SHRUKD	30 DITE
309	KRËHËR ME BISHT TË GJATË DHE TË LEHTË PËR PASTRIM PUESH (0.4x6 m)	SHRUKD	30 DITE
310	KOVË ME DOREZA PËR MBLEDHJE MBETURINASH 50 LITER	SHRUKD	30 DITE
311	MISTRI MURATORI	SHRUKD	30 DITE
312	SHPATULL 60 MM	SHRUKD	30 DITE
313	SHPATULL 80 MM	SHRUKD	30 DITE
314	SHPATULL 200MM	SHRUKD	30 DITE
315	STEKE RULI	SHRUKD	30 DITE
316	RUL BOJE HIDROMATI ME VASKET	SHRUKD	30 DITE
317	FIBRA PER RULIN E BOJES	SHRUKD	30 DITE
318	SET FURCE TELI PER TRAPAN	SHRUKD	30 DITE
319	FURCE TELI DORE	SHRUKD	30 DITE
320	FURCE BOJE VAJI	SHRUKD	30 DITE
321	ÇELES (PER FILTRA VAJI)	SHRUKD	30 DITE
322	PINCA SALDIMI 500 A PROFESIONALE	SHRUKD	30 DITE
323	PINCA SALDIMI 800 A PROFESIONALE	SHRUKD	30 DITE
324	PINCETE BATERIE 600A	SHRUKD	30 DITE
325	PINCA MEKANIKE 200MM PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
326	PINCA TRONKEZE 200MM PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
327	PINCA MAJE 200MM PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
328	PINCA PER ZHVESHJE TELI 1000V	SHRUKD	30 DITE
329	SET PINCA ELEKTRIKE 1000V	SHRUKD	30 DITE
330	DARE 200MM PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
331	METER 8m METALIK PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
332	INDIKATOR	SHRUKD	30 DITE
333	METER SHIRIT 30M PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
334	METER LASER	SHRUKD	30 DITE
335	MULTIMETER RRYME	SHRUKD	30 DITE
336	DARE RRYME AC/DC 1000A	SHRUKD	30 DITE
337	KABELL ZGJATUES Ø 3 X 2,5,BARABAN ME 4 POSTE,PRIZE SHUKO.I GOMUAR	SHRUKD	30 DITE
338	DOREZA KRIKETI DORE ME AJER 1/2	SHRUKD	30 DITE
339	PRERESE TUBASH BAKRI	SHRUKD	30 DITE
340	GERSHERE KRASITJE DEGESH	SHRUKD	30 DITE
H	PAJISJE ELEKTRIKE		
341	SALDATRICE DORE ME DIODA 200AMP	SHRUKD	30 DITE
342	SALDATRICE INVERTER 3-FAZOR 500AMP	SHRUKD	30 DITE

343	MATRAPIK 1.7 KW PER THYERJE BETONI	SHRUKD	30 DITE
344	VIDATOR SHTRENGUES ME BATERI	SHRUKD	30 DITE
345	MATRAPIK ME KORENT 950 w	SHRUKD	30 DITE
346	TRAPAN ME KORENT 1100W	SHRUKD	30 DITE
347	TRAPAN ME BATERI PROFESIONAL 20 V, 26 MM ME DY BATERI 4AH	SHRUKD	30 DITE
348	PAJISJE GUR FRESIBEL 115mm ME 2 BATERI, BATERI 20 VOLT 4AH	SHRUKD	30 DITE
349	PAISJE GURI FLEKSIBEL 3000W (PER DISQE Ø = 230MM) PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
350	TRIPOD ME BATERI	SHRUKD	30 DITE
351	PAISJE GURI FLEKSIBEL 960 W (PER DISQE Ø = 115MM) PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
352	ZMERILUES ME KORRENT 240W	SHRUKD	30 DITE
353	KOMPRESOR AJRI 50LT	SHRUKD	30 DITE
354	POMPE LAVAZHI 2400 W	SHRUKD	30 DITE
355	SET VIDATOR ME BATERI PROFESIONAL	SHRUKD	30 DITE
356	STARTER BATERISH	SHRUKD	30 DITE
357	GJENERATOR TREFAZOR	SHRUKD	30 DITE
358	GJENERATOR MONOFAZE	SHRUKD	30 DITE
359	MOTOPOMPE	SHRUKD	30 DITE
360	POMPE ZHYTESE	SHRUKD	30 DITE
361	MOTOSHARRE ASFALTI	SHRUKD	30 DITE
362	VINC ME PULT 1 TON	SHRUKD	30 DITE
J	MALL KONSUMI		
363	Disqe preres asfalti dhe betoni 350x25.4	SHRUKD	30 DITE
364	DISQE GURË FRESIBËL Ø 230x1,6 mm	SHRUKD	30 DITE
365	DISQE GURË FRESIBËL Ø 115x1,0 mm	SHRUKD	30 DITE
366	ELEKTRODA INOKSI 3 & 2	SHRUKD	30 DITE
367	ELEKTRODA SALDIMI P.K 2.5 te buta	SHRUKD	30 DITE
368	ELEKTRODA SALDIMI P.K KUQE 3.2	SHRUKD	30 DITE
369	ELEKTRODA SALDIMI P.K KUQE 4	SHRUKD	30 DITE
370	ELEKTRODA SALDIMI GIZE 2.5	SHRUKD	30 DITE
371	ELEKTRODA ALUMINI	SHRUKD	30 DITE
372	LAMA SHARRE DORE 24 DHEMB	SHRUKD	30 DITE
373	LETËR ZMERILE E ASHPËR	SHRUKD	30 DITE
374	LETËR ZMERILE E IMËT	SHRUKD	30 DITE
375	XHUNTO ELEKTROPOMPE 55÷65	SHRUKD	30 DITE
376	SILIKON AKRILIK NGJITES DHE MBUSHES	SHRUKD	30 DITE
377	SILIKON TE ZI (XHAMI) NGJITES DHE IZOLUES	SHRUKD	30 DITE
378	SILIKON NXEHTESIE I KUQ PER MJETET	SHRUKD	30 DITE
379	TAPET GOME	SHRUKD	30 DITE
380	THIKE PRERESE BISTURI	SHRUKD	30 DITE

381	FERMO Ø = 10 - 100 MM	SHRUKD	30 DITE
382	PERCINA	SHRUKD	30 DITE
383	KUZHINETE Nr. 7317B	SHRUKD	30 DITE
384	KUZHINETE Nr. 6310	SHRUKD	30 DITE
385	KUZHINETE Nr. NU315	SHRUKD	30 DITE
386	KUZHINETE Nr. NU2220	SHRUKD	30 DITE
387	KUSHINETE Nr. QJ313MA	SHRUKD	30 DITE
388	KUSHINETE Nr. N315	SHRUKD	30 DITE
389	KUSHINETE Nr. N313	SHRUKD	30 DITE
390	KUSHINETE Nr. 6322	SHRUKD	30 DITE
391	KUSHINETE Nr. 6320	SHRUKD	30 DITE
392	TRONKEZE PER PRERJE ANESORE	SHRUKD	30 DITE
393	BULINO	SHRUKD	30 DITE
394	FRENA FILETASH	SHRUKD	30 DITE
395	PERMISTOP MEKANIK PER POMPE MONO, NG 1200M/PW RPM 60-300, G 32 M³, 7.5 KW IPSS	SHRUKD	30 DITE
396	PERMISTOP MEKANIK PER POMPE MONO, NG 1200M/PRW RPM 50-250 5-29 M³ 4KW IPSS	SHRUKD	30 DITE
397	PERMISTOP PER POMPE	SHRUKD	30 DITE
398	GOMINA PER XHUNTO TREKENDORE	SHRUKD	30 DITE
399	GOMINA PER XHUNTO VOLANTI	SHRUKD	30 DITE
400	FASHETE PLASTIKE	SHRUKD	30 DITE
401	DHËMBË KOVE FADROME	SHRUKD	30 DITE
402	RONDELE+ BULONA Ø6	SHRUKD	30 DITE
403	RONDELE+ BULONA Ø8	SHRUKD	30 DITE
404	RONDELE+ BULONA Ø10	SHRUKD	30 DITE
405	RONDELE+ BULONA Ø12	SHRUKD	30 DITE
406	RONDELE+ BULONA Ø14	SHRUKD	30 DITE
407	LITAR PALETASH (DERI NË 7 TON)	SHRUKD	30 DITE
408	TEL BARI	SHRUKD	30 DITE
409	GRASO	SHRUKD	30 DITE
410	PASTE DUARSH (lavamani)	SHRUKD	30 DITE
411	SPRAJT GRASATIMI (SVITELL)	SHRUKD	30 DITE
412	FEREX	SHRUKD	30 DITE
413	BOJE ZMALTO BLU	SHRUKD	30 DITE
414	BOJË ANTIRUZHË	SHRUKD	30 DITE
415	NIVEL 60 CM	SHRUKD	30 DITE
416	NIVEL 100 CM	SHRUKD	30 DITE
417	NGJYRUES SPRY PER PIKETIM	SHRUKD	30 DITE
418	TRETES BOJE	SHRUKD	30 DITE
419	BOJE VAJI	SHRUKD	30 DITE
420	PINCA ME RREGJISTER	SHRUKD	30 DITE
421	PISTOLETE SILIKONE PROFESIONALE (SALLAM)	SHRUKD	30 DITE

422	KALIBER PROFESIONAL MEKANIK	SHRUKD	30 DITE
423	LLAMPA ME BATERI SERVI SI	SHRUKD	30 DITE
424	PISTOLET PER FRURJE GOMASH	SHRUKD	30 DITE
425	SET PUNTOSH	SHRUKD	30 DITE
426	PERCINATOR	SHRUKD	30 DITE
427	KACAVIDE -	SHRUKD	30 DITE
428	KACAVIDE +	SHRUKD	30 DITE
429	GERSHERE ELEKTRICISTI	SHRUKD	30 DITE
430	SET KACAVIDASH MEKANIKE	SHRUKD	30 DITE
431	SET KACAVIDASH ELEKTIKE	SHRUKD	30 DITE
432	PINCA FERMOSH SET	SHRUKD	30 DITE
433	AKSESORE AJRI	SHRUKD	30 DITE
434	SET LIMA HEKURI	SHRUKD	30 DITE
435	RAFTE ME SIRTAR PER VEGLA	SHRUKD	30 DITE
436	PISTOLETE DADICEKESH ME AJER 1600NM	SHRUKD	30 DITE
437	KAVALLOTA	SHRUKD	30 DITE
438	GANXHA PER KAPJE TE LITARIT	SHRUKD	30 DITE
439	KANELLE PER NGROHJE ME BOMBUL GAZI	SHRUKD	30 DITE
440	IZOLANT I ZI	SHRUKD	30 DITE
441	IZOLANT ME NGJYRA	SHRUKD	30 DITE

Shtojca 8.

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

OFERTUESI DEKLARON SE:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënua për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënua ose nuk ka qenë i dënua nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
- k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit shtojca 9

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% të fondit limit.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024 të konfirmuara nga administrata tatimore, ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”.

2.2.3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 sipas kërkesave të parashikuara në ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”i ndryshuar;

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limitit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes dhe të deklaruara në organet tatimore, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes dhe të deklaruara në organet tatimore, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën e Cilësisë **ISO 9001-2015**, (e vlefshme), lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim, si dhe të jete në përputhje me objektin e prokurimit. Certifikata duhet të jete e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, operatori ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zerave që do të marrë persiper sipas akt-marreveshjes.).

2.4.2. Operatori Ekonomik për të kryer procesin e Furnizimit pranë AK, duhet të disponojë minimumi një mjet transporti në pronësi ose me qera me peshe të lejuar jo më pak se 3500

kg. Per te vertetuar keto OE duhet te paraqese vertetim per pronesine ose Kontrate Qeraje, shoqeruar me Lejen e Qarkullimit dhe Lejen e Transportit, te leshuar nga Organet perkatese.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 9 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën, ne kopje origjinale ose te noterizuara, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

2.4.3 Operatori ekonomik duhet te paraqese:

Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi për mallrat e kërkuara ne seksionet **A, B, C, D, E, F** dhe **I**.

Në rast se do të paraqitet autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, OE duhet të paraqesë dokumentacionin për të vërtetuar lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, Website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

2.4.4.Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë katalogun/et e prodhuesit/ve të mallrave objekt prokurimi. Katalogu duhet të ketë të detajuar specifikimet teknike të mallrave që do të ofrohen.

2.4.5.Ofertuesi duhet të dorëzoje dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike” i paraqitur nga Autoriteti Kontraktor ne formën e një table, kërkesat e të cilit duhet të plotësohen rigorozisht nga Ofertuesi për të gjithë artikujt e Listës. Dokumenti “Ofertë teknike” duhet të përmbajë të dhënat si më poshtë:

Nr	Emertimi i produkteve	Emertimi kompanise prodhuese, adresa , web-siti	Emertimi i katalogut	Referenca ne katalogje/	Shënimet
				KOD I produktit ose nr. Faqes ne katalog	

Emërtimi i produkteve duhet të bëhet sipas listës ose preventivit të paraqitur nga AK.

Emri, Adresa dhe website i kompanise prodhuese, me produktet e të cilëve Operatori Ekonomik do të paraqitet në ofertim, Emertimi i Katalogut të prodhuesit., Referenca në katalogje, kodi i produktit (në rast se mungon kodi i produktit të plotësohet nr i faqes), duke treguar kodin ose numrin e faqes së katalogut ne katalogun perkates ku autoritetit kontraktor mund të gjejë specifikimet e plota teknike të ofertuesit të cilat duhet të përputhen me specifikimet e AK.

Në të gjitha rastet kur përmendet çertifikatë, markë, emër i veçantë ,patentë,vizatim ose tip,origjine specifike,prodhues ose sipërmarrës pranohet edhe ekuivalent i tyre

2.4.6. Ofertuesi ne ditën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë mostrat pranë Autoritetit Kontraktor. Produktet për të cilat kerkohen të paraqiten mostrat janë të renditura sipas tabelës më poshtë :

Përshkrimi i mallit	Njësia	Sasia
Materiale për Tension të Lartë (Stacionet e pompimit dhe linjat)		
Shkarkues T.M 20 kV CE	Copë	1
Siguresë 20 kV 40 A CE ose 25A ose 16A	Copë	1
Siguresë 6 kV 100 A CE ose 40 A ose 25A ose 16A	Copë	1
Ndares 20kV 630 A CE	Copë	1
Terminal kablli 20kV 35-70 mm ² ose 95-150 mm ² ose 185-240 mm ²	Copë	1
Mufte kablli 20kV 1 set 3 cope	set	1
Materiale për ndricimin dhe rrjetin e shpërndarjes		
Prozhektor LED 200W	Copë	1
Prozhektor LED 100 W	Copë	1
Prozhektor LED 50 W	Copë	1
Ndricues rrugor 100W IP65	Cope	1
Panel LED 60*60 36W	Copë	1
Panel LED 30*30 20W	Copë	1
Llampa LED 19-20 W, E27	Copë	1
Llampa LED 13-15W, E27	Copë	1
Llampa LED 10W , E27	Copë	1
Rele muzgu	Copë	1
Tub LED 6-8W 60cm	Copë	1
Izolant	Copë	1
Prize 3 fazore 32 A 0.4/1 kv, me 4 kunjë.	Copë	1

Spine 3 fazore 32 A 0.4/1 kv me 4 kunjia.	Copë	1
Materiale per panele te elektromotoreve		
Rele termike 2-6 A ose 6-8.5 A ose 7.5-11 A ose 36-52 A ose 45-63 A	Copë	1
Automat kabine 630A 4P ose 400 A 4P ose 250 A 4P ose 160 A 4P ose 100 A 4P	Copë	1
Leshues 750 A 3P ose 580 A 3P ose 265 A 3P 190 A 3P ose 140 A 3P ose 40 A 3P	Copë	1
Automat DIN35 100A 4P	Copë	1
Automat DIN35 63A 4P	Copë	1
Automat DIN35 40A 4P	Copë	1
Automat DIN35 63A 2P	Copë	1
Automat DIN35 40A 2P	Copë	1
Automat DIN35 16A 1P	Copë	1
Automat diferencial 63A 4P	Copë	1
Automat diferencial 40A 2P	Copë	1
Rele kohe 1-12 sek	Copë	1
Kabuj Fuqie		
Tel CU Ø1.5mm ose Ø2.5mm ose Ø4mm	ml	1
Tel CU Ø6mm ose Ø10mm ose Ø16mm	ml	1
Tel CU Ø25mm ose Ø35mm ose Ø50mm	ml	1
Kabell 3x1,5mm ² ose 3x2,5mm ² ose 4x2,5mm ² ose 4x4mm ²	ml	1
Kabell 4x6 mm ²	ml	1
Kabell 4x10 mm ²	ml	1
Kabell 4x16 mm ²	ml	1
Kabell 5x16mm ²	ml	1
Kabell 4x25 mm ²	ml	1

Kabell 3x35*1x25 mm2	ml	1
Kabell 3x50*1x25 mm2	ml	1
Kabell 3x70*1x35 mm2	ml	1
Kabell 3x95*1x35 mm2	ml	1
Kabell 1x120 ose 1x185 ose 1x240 mm2	ml	1
Kabell komandimi 7x2.5 ose 12*2.5 ose 24x2.5	ml	1
Vegla pune dhe aparatura		
Multimeter dixhital 1000V	cope	1
Dare ampermetrike 600 A	cope	1
Seri Kriketosh	komplet	1
Seri kacavidash me izolacion deri 1000 V	komplet	1
Seri pincash me izolacion deri 1000 V	komplet	1
Cante per elektrikiste	Copë	1
Pajisje te vecanta dhe elektropompa		
Inverter 15kW ose 22kW ose 30kW ose 75kW per pompat e ujerave te zeza	Copë	1
Galexhant per ujera te zeza	Copë	1
Rroba pune		
ÇIZME PUNE DIELEKTRIKE	Palë	1
Doreza DIELEKTRIKE	Palë	1
Pajisje elektrike		
MATRAPIK 1.7 KW PER THYERJE BETONI	Copë	1
TRAPAN ME KORENT 1100 w	Copë	1
TRAPAN ME BATERI PROFESIONAL 20 V, 26 MM ME DY BATERI 4AH	Copë	1

PAJISJE GUR FRESIBEL 115mm ME 2 BATERI,BATERI 20 VOLT 4AH	Copë	1
PAISJE GURI FLEKSIBEL 3000W (PER DISQE Ø = 230MM) PROFESIONAL	Copë	1
KOMPRESOR AJRI 50LT	Copë	1
SET VIDATOR ME BATERI PROFESIONAL	Copë	1
MOTOSHARRE ASFALTI	Copë	1
GJENERATOR TREFAZOR	Copë	1
GJENERATOR NJEFAZOR	Copë	1
MOTOPOMPE	Copë	1

Shënim: Kërkohet që OE në hapjen e ofertës të paraqes një produkt mostër duke u bazuar në rëndësinë që kanë këto produkte. Në tregun Shqipëtar dhe atë Botëror ekzistojnë disa tipe të ndryshme cilësish, fakt ky që na detyron për ti verifikuar paraprakisht produktet më të rëndësishme dhe për të qënë të sigurtë që ato do të jenë në cilësinë e duhur sipas specifikieve të kërkuara, që mirëmbajtja e rrjetit të SHRUKD-së të jetë në nivelin më të mirë.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Informacione për nënkontraktorin
--

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT – i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t’u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: etj. nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i>
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁶.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

⁶ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon: Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.
Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë: - Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie. Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005). Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit. Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
- Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. - Operatori ekonomik_____lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.
Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: Profili i punonjësve <u>Makineri e mjete</u> Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:
Emri, Mbiemri _____ Firma _____ Vula _____ Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

-
- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
 - Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
 - Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.
 - Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njehsuara me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Shtojca 10.

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit⁷

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se, autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

⁷Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁸Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit

⁸ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

[Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsytet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsytet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]* është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE:_____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri]_____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 14.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit (_____)

⁹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri]_____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 15.

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit: _____

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 16.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuar nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Mallrat

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës..

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluara" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1

Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2

Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3

Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4

Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5

Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3

Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkojnë në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkojnë për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtuëshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës, Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkojnë për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

- 4.1** Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
- Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5** Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entetet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e leshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para lëshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për

publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para lëshimit të faturës.

Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e njëjtë me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- .1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.

-
- 12.2** Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- 12.3** Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuara në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuara në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguricioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe /ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

-
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.

18.3 Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.

18.4 Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.

Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

19.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

22.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

23.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

23.2 Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:

(a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;

(b) mënyra e dërgesës ose paketimit;

(c) vendin e dorëzimit; dhe

(d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.

23.3

Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

23.4

Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

24.1

Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

24.2

Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

25.1

Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2

Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3

Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

27.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

27.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 17.**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1 Blerësi është: [vendos emrin e Blerësit]**

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: [vendos emrin e Furnizuesit]

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është [specifiko gjuhën për komunikime]:

Gjuha është: [specifiko gjuhën]

Neni 2 Sigurimi i Kontratës**2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.**

Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm**2.3 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:****2.4** _____
Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.**Neni 3 Inspektimi dhe Testet****3.1 Inspektimet dhe testet do të jenë:**

Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

- 3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]
Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikun e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh.

Neni 6 Kushtet e pagesës

- 6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, perioda kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë:

[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë

[specifikoni kërkesat e sigurimit]

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë:

[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]

Shtojca 18.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19.**Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)****MALLRA**

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . ____

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 20

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

MALLRA

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /Enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrit

4.1 Procesi i mini-konkurrit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë përmallra nga ana e Autoritetit/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 21.

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita))

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

☐

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

☐

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo



(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 22.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 23.*(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri	_____
Adresa	_____
Tel/Faks	_____
E-mail	_____
Ueb-faqe	_____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucion i pavarur

☐

Njësia e Qeverisjes Vendore

☐

Të tjera

☐**1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofruesi Shërbimit

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐**Seksioni 2. Objekti i Kontratës**

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje	Qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
☐	☐	☐	☐

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë: Çmimi ☐ pikët ☐

etj. ☐ pikë

ose

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës ☐☐☐☐

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakte):

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 24.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

¹⁰Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 25.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, NË PËRFUNDIM
TË AFATEVE TË ANKIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [datë]

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave _____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “_____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor