

PROJEKTI I MKZ

"RIKOSNTRUKSIONI I ÇERDHEË NË LAGJEN E VJETER BULQIZE"

POROSITESI:

BASHKIA BULQIZE



OBJEKTI: "RIKOSNTRUKSIONI I ÇERDHEË NË LAGJEN E VJETER BULQIZE"

PROJEKTUES :



"ALBGOLDING 2E" sh.p.k



"MCE" sh.p.k

GRUPI I PROJEKTIMIT :

Ing. Hidroteknik	Hajredin MURGU
Ing. Elektrik	Gazmir ISAKAJ
Topograf	Hysen MUKA
Arkitekt	Anamaria HILA
Ing. Ndertimi	Hekuran XHINA
Ing. Ndertimi	Endri MURGU

Firma / Vula :

Nr. i fletes MKZ - 00

SHPJEGIME TEKNIKE:

- Sipas normave dhe rregullave të sherbimit zjarrfikes për ndertesat 1-3 kateshe nuk eshte e detyrueshme vendosja e hidrantit të zjarrit.
- Tabelat sinjalistike të evakuimit duhet të vendosen në vende të dukshme
- Për çdo pyetje, paçartesi ose ndyshim gjatë zbatimit te kontaktohet me projektuesin

SHPJEGIME TEKNIKE:

- Tabelat e sinjalistikës duhet të jenë në përputhje me normat UNI 7543 DIN 4818 dhe në përputhje me direktivat CEE dhe normat 150/80.
- Ato do të jenë të tipit luminishente të realizuara në laminat plastik me spesor 3mm, fotoluminishente dhe të tipit fosforeshent.
- Dimensionet minimale të tabelave të sinjalistikës do të jenë 250x250mm për tabelat kuadratike dhe 320x250mm për tabelat drejtkëndore.
- Fikese dore 6-9kg ABCDE.
- Të vendosen në vende të dukshme.
- Të jene gjithmone në gadishmeri.
- Të rimbushen pas cdo perdorimi.

SHPJEGIME TEKNIKE:

Faktorët përcaktues që duhen marrë në konsideratë gjatë projektimit të mbrojtjes aktive nga zjarri kanë qenë:

- Natyra dhe përmasa e zjarrit dhe madhësia e zonës që do të mbrohet
- Natyra dhe përmasa e zjarrit dhe madhësia e zonës që do të mbrohet
- Mundësia e përhapjes me shpejtësi e zjarrit;
- Kërkesat dhe normat sipas UNI 10779 si dhe ato që janë në fuqi në Shqipëri
- Fikësit e zjarrit portabël me pluhur EN3 do të jenë të klasës 34A 233BC
- Shuarësit e zjarrit portabël do të mirëmbahen dhe testohen të paktën në çdo vit nga autoritete të liçensuara për këtë qëllim.

SHPJEGIME TEKNIKE:

- Për evakuimin nga objekti jane mare në konsiderate daljet nga dhomat dhe tualeti, për jashte nderteses në rajonin e grumbullimit të caktuar qe me pare.
- Largimi i njerzve nepermjet ketyre daljeve do të behet sipas afersise se vendodhjes se tyre.
- Orientimi i njerzve gjate zbritjes në shkalle duhet të behet nepermjet tabelave të evakuimit.
- Gjate evakuimit nuk duhet të kete grumbullime njerezish në afersi të daljeve evakuese.

POROSITESI:
BASHKIA BULQIZE



OBJEKTI: "RIKOSNTRUKSIONI I ÇERDHES
NË LAGJEN E VJETER BULQIZE"

PROJEKTUES :



"ALBGOLDING 2E" sh.p.k




"MCE" sh.p.k

GRUPI I PROJEKTIMIT :

Ing. Hidroteknik	Hajredin MURGU
Ing. Elektrik	Gazmir ISAKAJ
Topograf	Hysen MUKA
Arkitekt	Anamaria HILA
Ing. Ndertimi	Hekuran XHINA
Ing. Ndertimi	Endri MURGU

Firma / Vula :

PLANI I FIKSEVE TË ZJARRIT KATI PERDHE

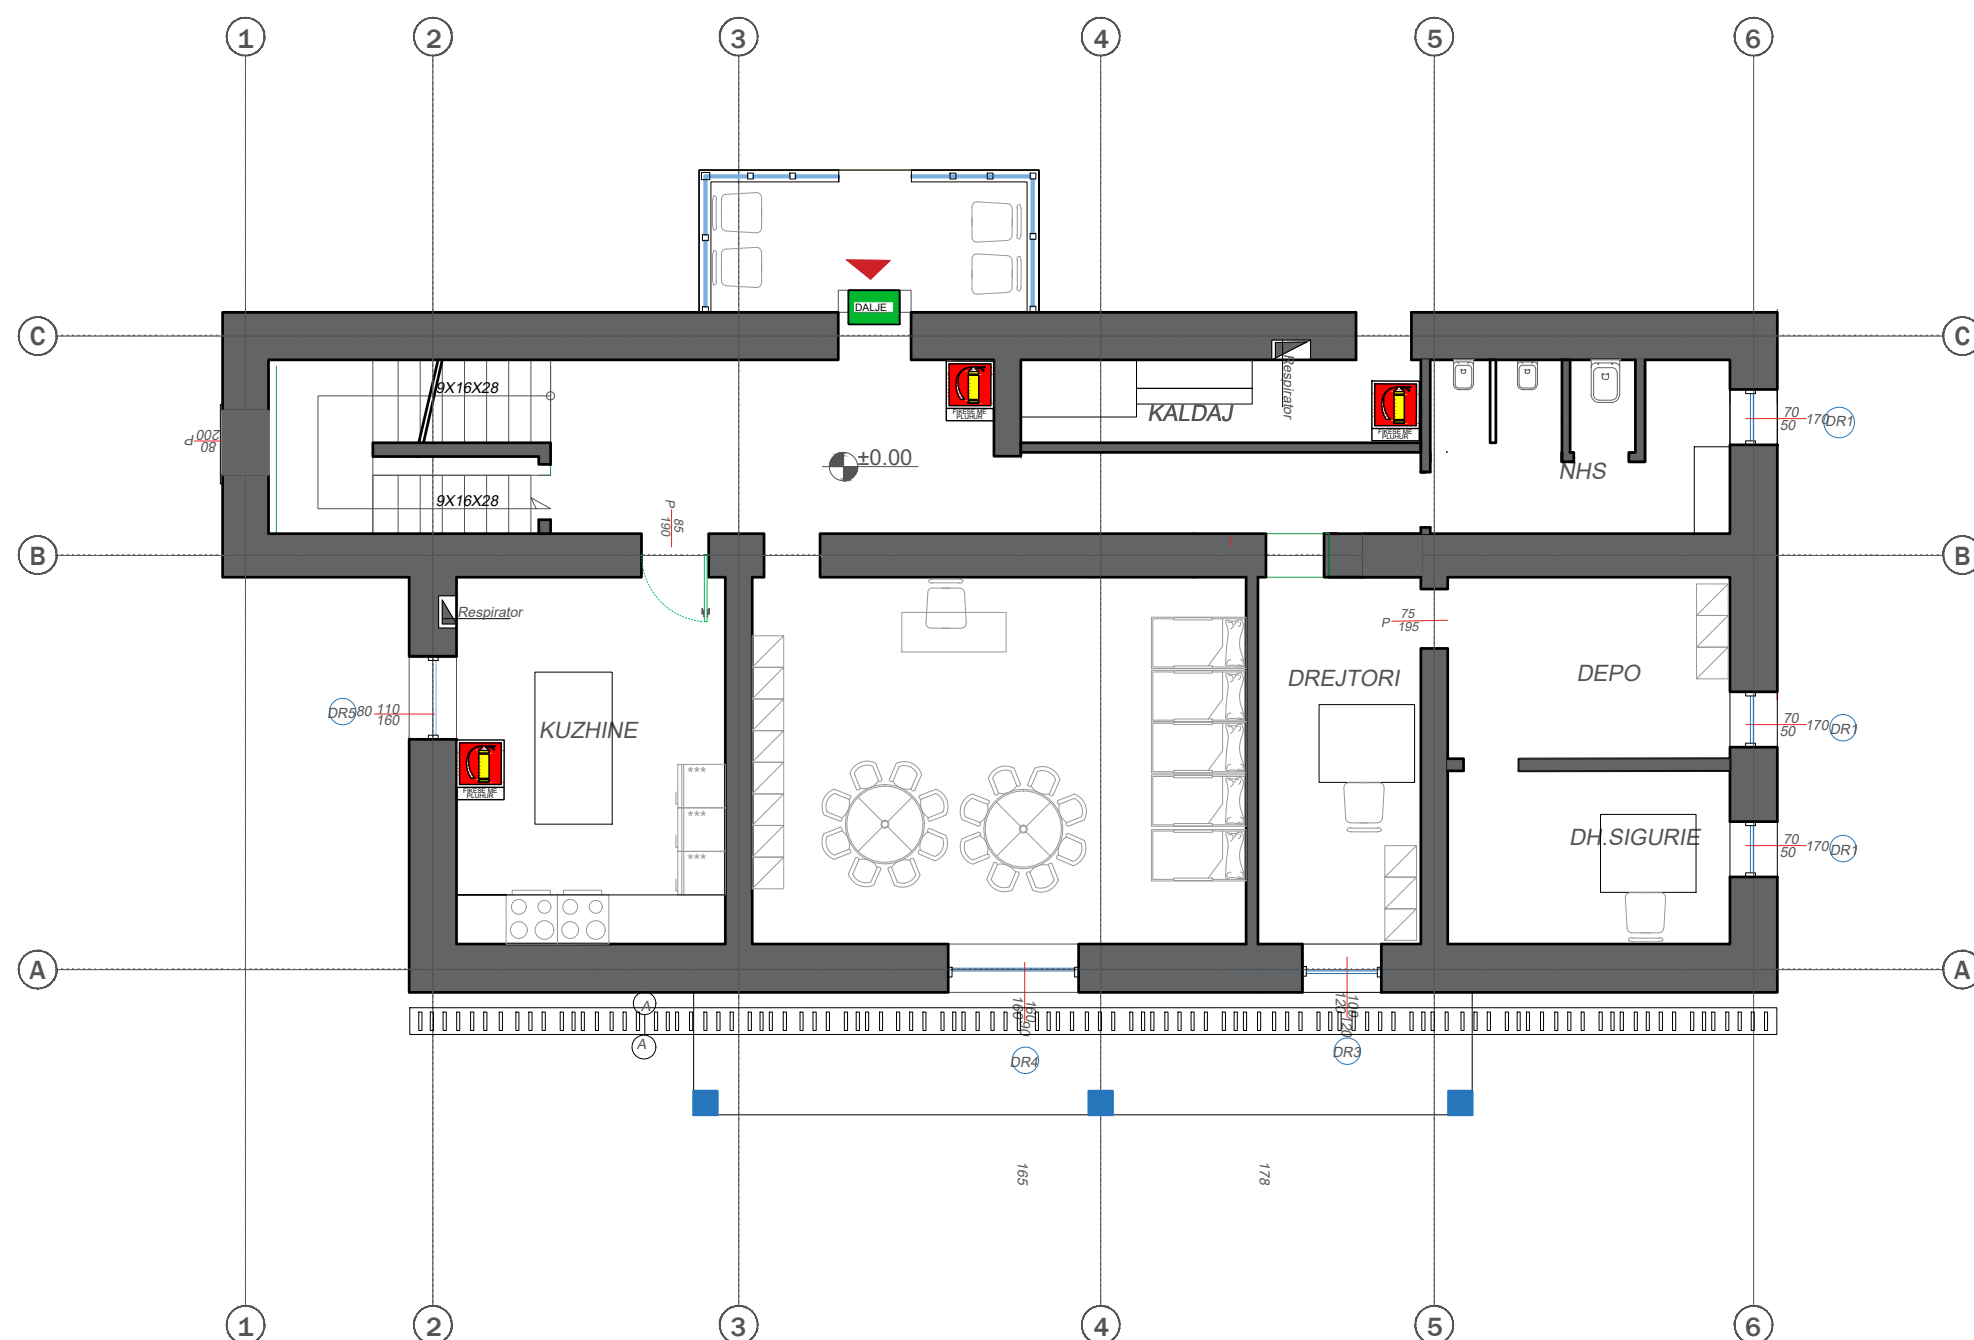

LEGJENDA

	POMPA E IMPIANTIT KUNDER ZJARRIT
	DN45 30MT KASETA E HIDRANTIT TE ZJARRIT
	K H/Z KOLLONE E HIDRANTIT TE ZJARRIT
	SARACINESKE
	DEDEKTOR TYMI
	VALVOL MOSKTHIMI
	TUB UJI TE IMPIANTIT KUNDER ZJARRIT
	RRUGA PER EVAKUIM
	DALJA EMERGJENTE
	FIKES ME HIDRANT UJI
	BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
	LIDHJE E AUTOPOMPES M.K.Z
	FIKESE ME PLUHUR
	DREJTIM I DALJES
	ZBRITJE E SHKALLEVE
	NGJITJE E SHKALLEVE
	ZJARR NGA MATERIALE TE NGURTA
	ZJARR NGA APARATURA ELEKTRIKE NEN TENSION

POROSITESI:

BASHKIA BULQIZE



OBJEKTI: "RIKOSNTRUKSIONI I ÇERDHES NË LAGJEN E VJETER BULQIZE"

PROJEKTUES :



"ALBGOLDING 2E" sh.p.k



"MCE" sh.p.k

GRUPI I PROJEKTIMIT :

Ing. Hidroteknik	Hajredin MURGU
Ing. Elektrik	Gazmir ISAKAJ
Topograf	Hysen MUKA
Arkitekt	Anamaria HILA
Ing. Ndertimi	Hekuran XHINA
Ing. Ndertimi	Endri MURGU

Firma / Vula :

FIKSET E ZJARRIT

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Fikëset e zjarrit të jenë të çertifikuara konform kritereve të përcaktuara në një nga vendet e Komunitetit Europian.
	2- Fikëset e zjarrit portativë duhet të kenë kapacitet shuarje jo më të vogël se 13A
	3- Mbishkrimi i udhëzimit tregues në fikësin e zjarrit duhet të jetë lehtësisht i lexueshëm në distancë.


TABELA E DALJES

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Tabela duhet të jetë në përputhje EN ISO 7010
	2- Tabela duhet të vendoset në çdo kat të godinës dhe duhet të jetë e ndriçuar.
	3- Tabela duhet të jetë për përdorim në ambientet e brendshme.

KLASA A

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të forta: dru, letër, plastike etj.
	2- Duhet të jetë në përputhje me standardin DIN EN 2

PLANI I EVAKUMIT TE KATIT PERDHE

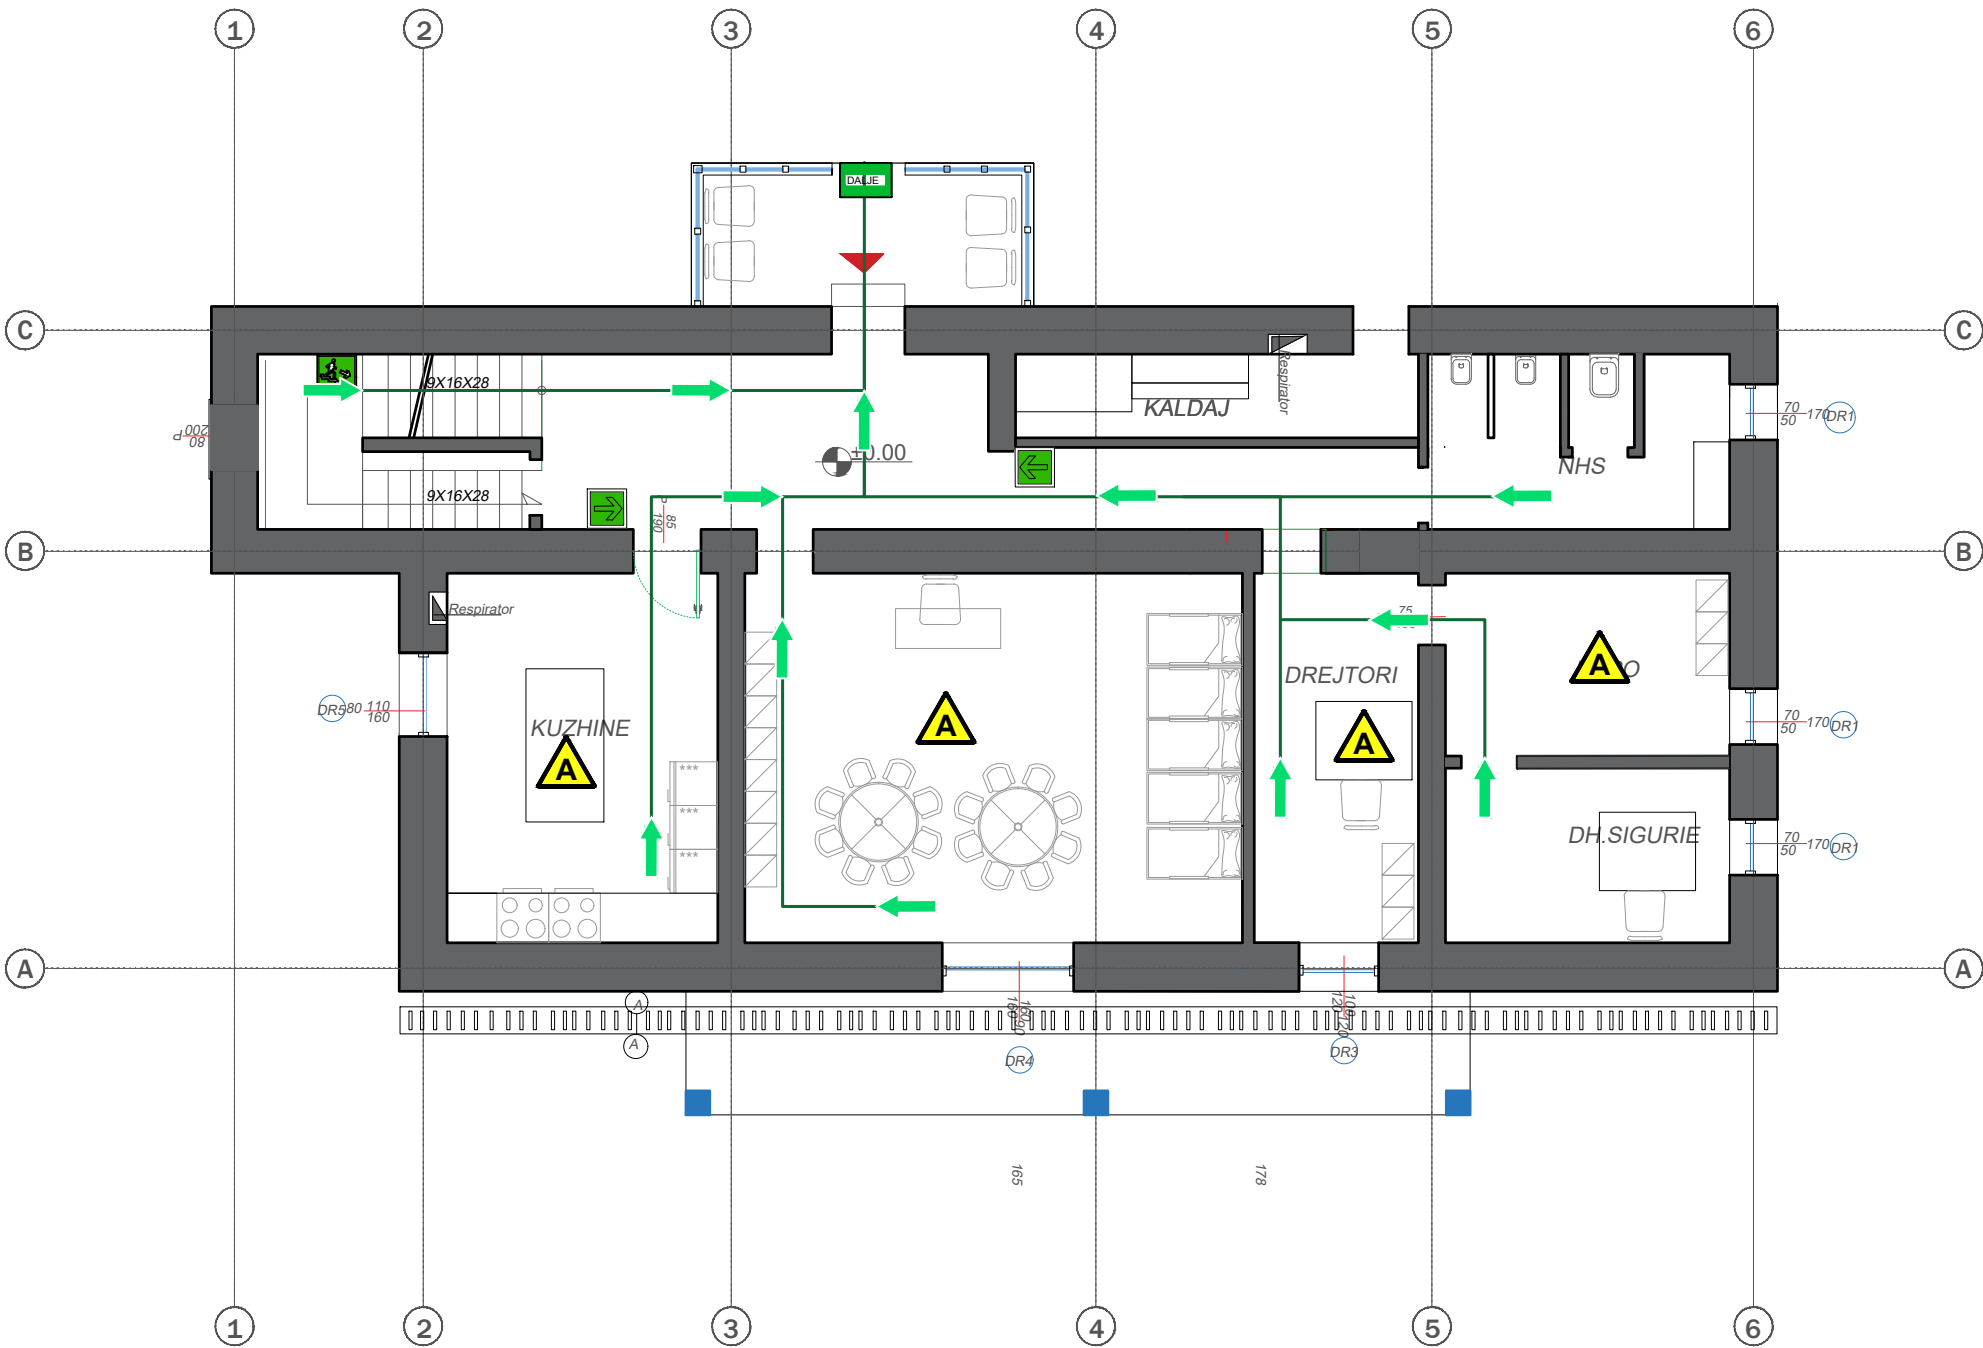

LEGJENDA

- POMPA E IMPIANTIT KUNDER ZJARRIT
- KASETA E HIDRANTIT TE ZJARRIT
- KOLLONE E HIDRANTIT TE ZJARRIT
- SARACINESKE
- DEDEKTOR TYMI
- VALVOL MOSKTHIMI
- TUB UJI TE IMPIANTIT KUNDER ZJARRIT
- RRUGA PER EVAKUIM
- DALJA EMERGJENTE
- FIKES ME HIDRANT UJI
- BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
- LIDHJE E AUTOPOMPES M.K.Z
- FIKESE ME PLUHUR
- DREJTIM I DALJES
- ZBRITJE E SHKALLEVE
- NGJITJE E SHKALLEVE
- ZJARR NGA MATERIALE TE NGURTA
- ZJARR NGA APARATURA ELEKTRIKE NEN TENSION

POROSITESI:
BASHKIA BULQIZE



OBJEKTI: "RIKOSNTRUKSIONI I ÇERDHES
NË LAGJEN E VJETER BULQIZE"

PROJEKTUES :



GRUPI I PROJEKTIMIT :

Ing. Hidroteknik	Hajredin MURGU
Ing. Elektrik	Gazmir ISAKAJ
Topograf	Hysen MUKA
Arkitekt	Anamaria HILA
Ing. Ndertimi	Hekuran XHINA
Ing. Ndertimi	Endri MURGU

Firma / Vula :

FIKSET E ZJARRIT

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Fikëset e zjarrit të jenë të çertifikuara konform kritereve të përcaktuara në një nga vendet e Komunitetit Europian.
	2- Fikëset e zjarrit portativë duhet të kenë kapacitet shuarje jo më të vogël se 13A
	3- Mbishkrimi i udhëzimit tregues në fikësin e zjarrit duhet të jetë lehtësisht i lexueshëm në distancë.


TABELA E DALJES

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Tabela duhet të jetë në përputhje EN ISO 7010
	2- Tabela duhet të vendoset në çdo kat të godinës dhe duhet të jetë e ndriçuar.
	3- Tabela duhet të jetë për përdorim në ambientet e brendshme.

KLASA A

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të forta: dru, letër, plastike etj.
	2- Duhet të jetë në përputhje me standardin DIN EN 2

PLANI I EVAKUMIT TE KATIT TE PARE

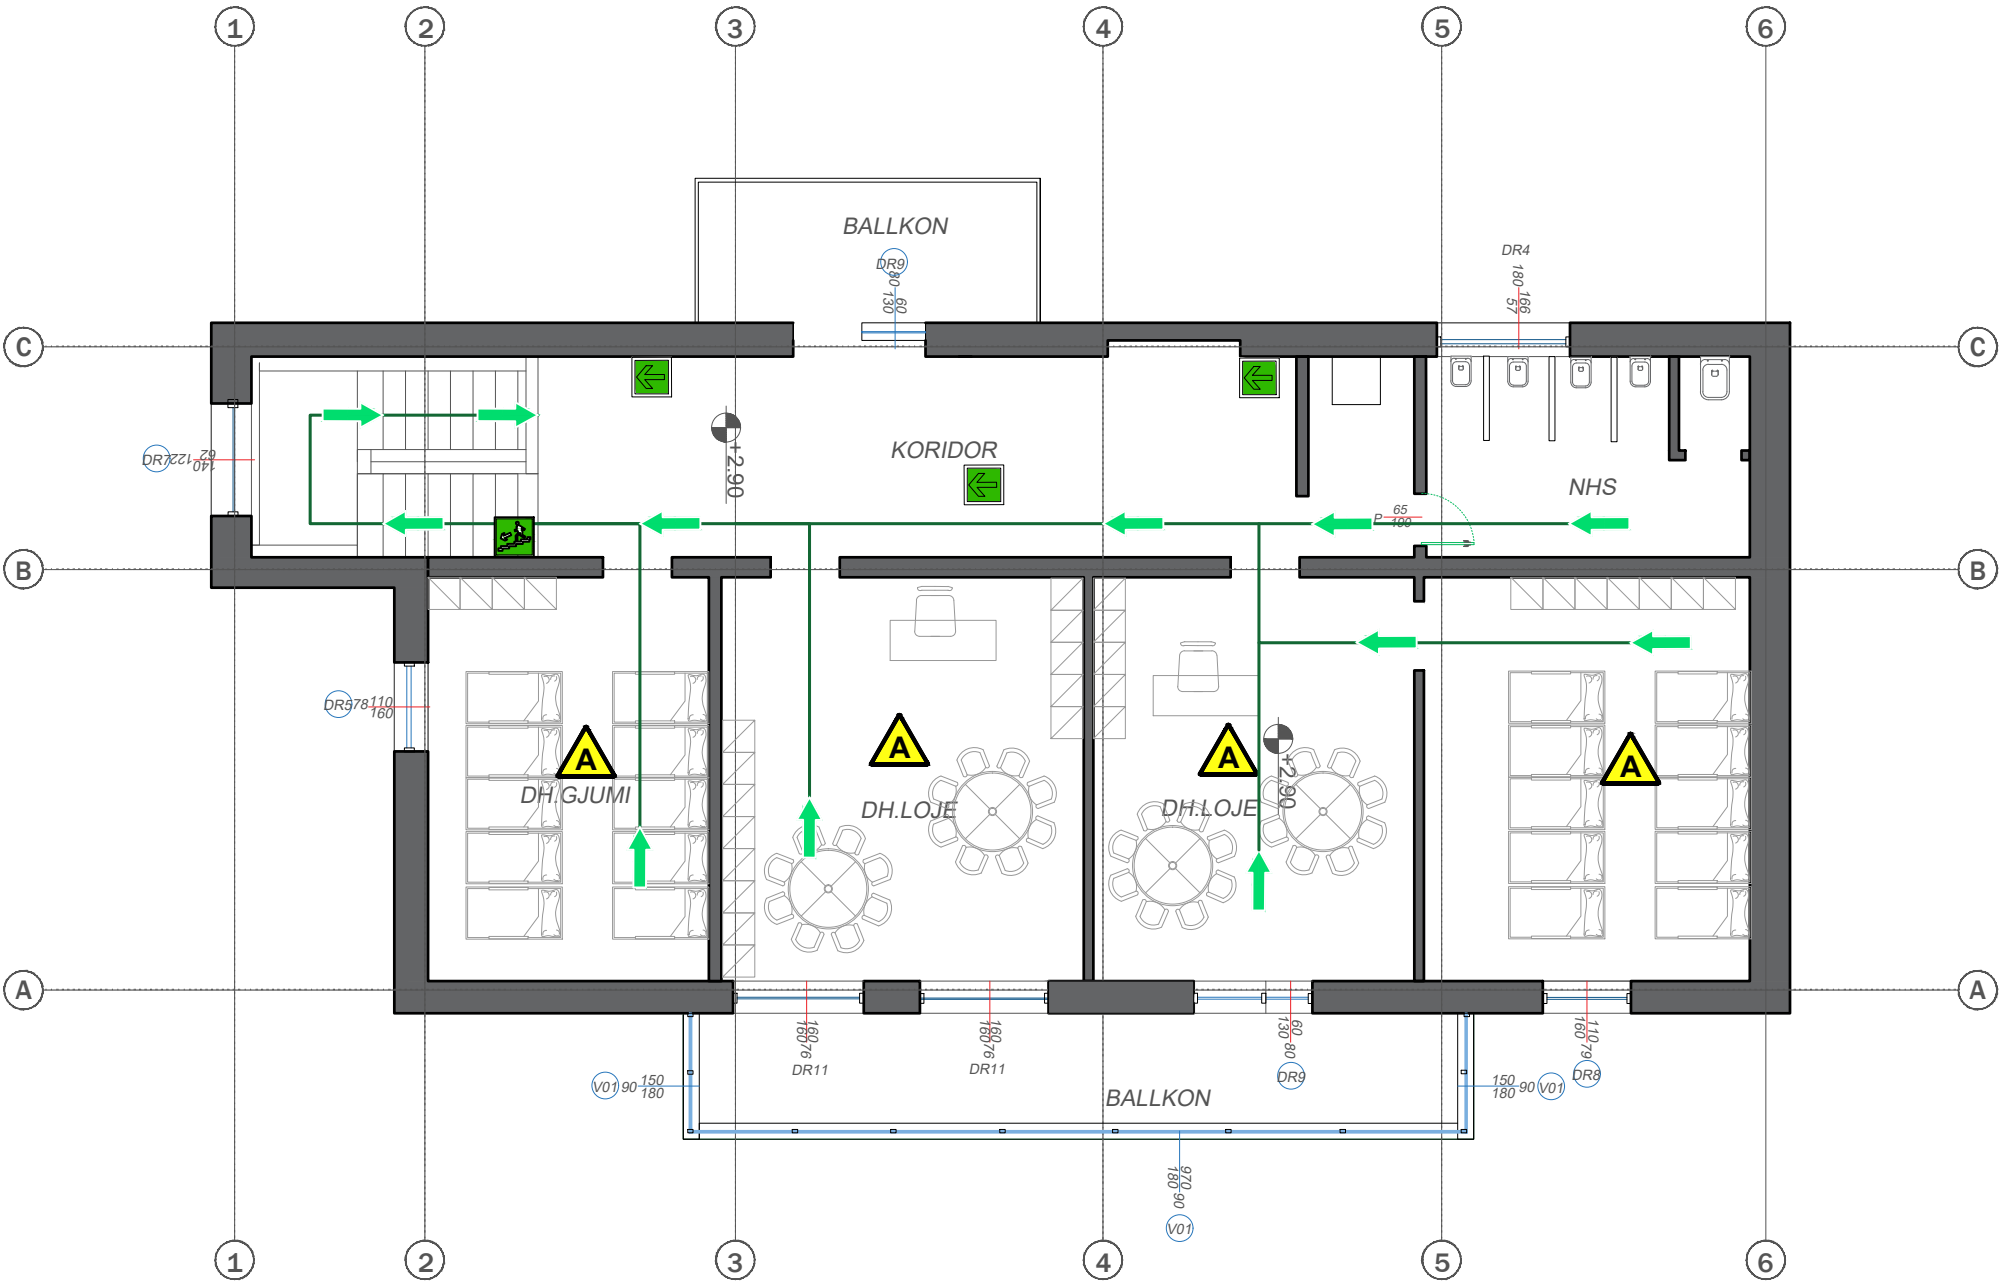

LEGJENDA

- POMPA E IMPIANTIT KUNDER ZJARRIT
- KASETA E HIDRANTIT TE ZJARRIT
- KOLLONE E HIDRANTIT TE ZJARRIT
- SARACINESKE
- DEDEKTOR TYMI
- VALVOL MOSKTHIMI
- TUB UJI TE IMPIANTIT KUNDER ZJARRIT
- RRUGA PER EVAKUIM
- DALJA EMERGJENTE
- FIKES ME HIDRANT UJI
- BUTON SINJALIZIMI ZJARRI
- LIDHJE E AUTOPOMPES M.K.Z
- FIKESE ME PLUHUR
- DREJTIM I DALJES
- ZBRITJE E SHKALLEVE
- NGJITJE E SHKALLEVE
- ZJARR NGA MATERIALE TE NGURTA
- ZJARR NGA APARATURA ELEKTRIKE NEN TENSION

POROSITESI:
BASHKIA BULQIZE



OBJEKTI: "RIKOSNTRUKSIONI I ÇERDYES
NË LAGJEN E VJETER BULQIZE"

PROJEKTUES :



GRUPI I PROJEKTIMIT :

Ing. Hidroteknik	Hajredin MURGU
Ing. Elektrik	Gazmir ISAKAJ
Topograf	Hysen MUKA
Arkitekt	Anamaria HILA
Ing. Ndertimi	Hekuran XHINA
Ing. Ndertimi	Endri MURGU

Firma / Vula :

FIKSET E ZJARRIT

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Fikëset e zjarrit të jenë të çertifikuara konform kritereve të përcaktuara në një nga vendet e Komunitetit Europian.
	2- Fikëset e zjarrit portativë duhet të kenë kapacitet shuarje jo më të vogël se 13A
	3- Mbishkrimi i udhëzimit tregues në fikësin e zjarrit duhet të jetë lehtësisht i lexueshëm në distancë.

TABELA E DALJES

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Tabela duhet të jetë në përputhje EN ISO 7010
	2- Tabela duhet të vendoset në çdo kat të godinës dhe duhet të jetë e ndriçuar.
	3- Tabela duhet të jetë për përdorim në ambientet e brendshme.

KLASA A

SIMBOLI	SHENIME TEKNIKE
	1- Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale të forta: dru, letër, plastike etj.
	2- Duhet të jetë në përputhje me standardin DIN EN 2